

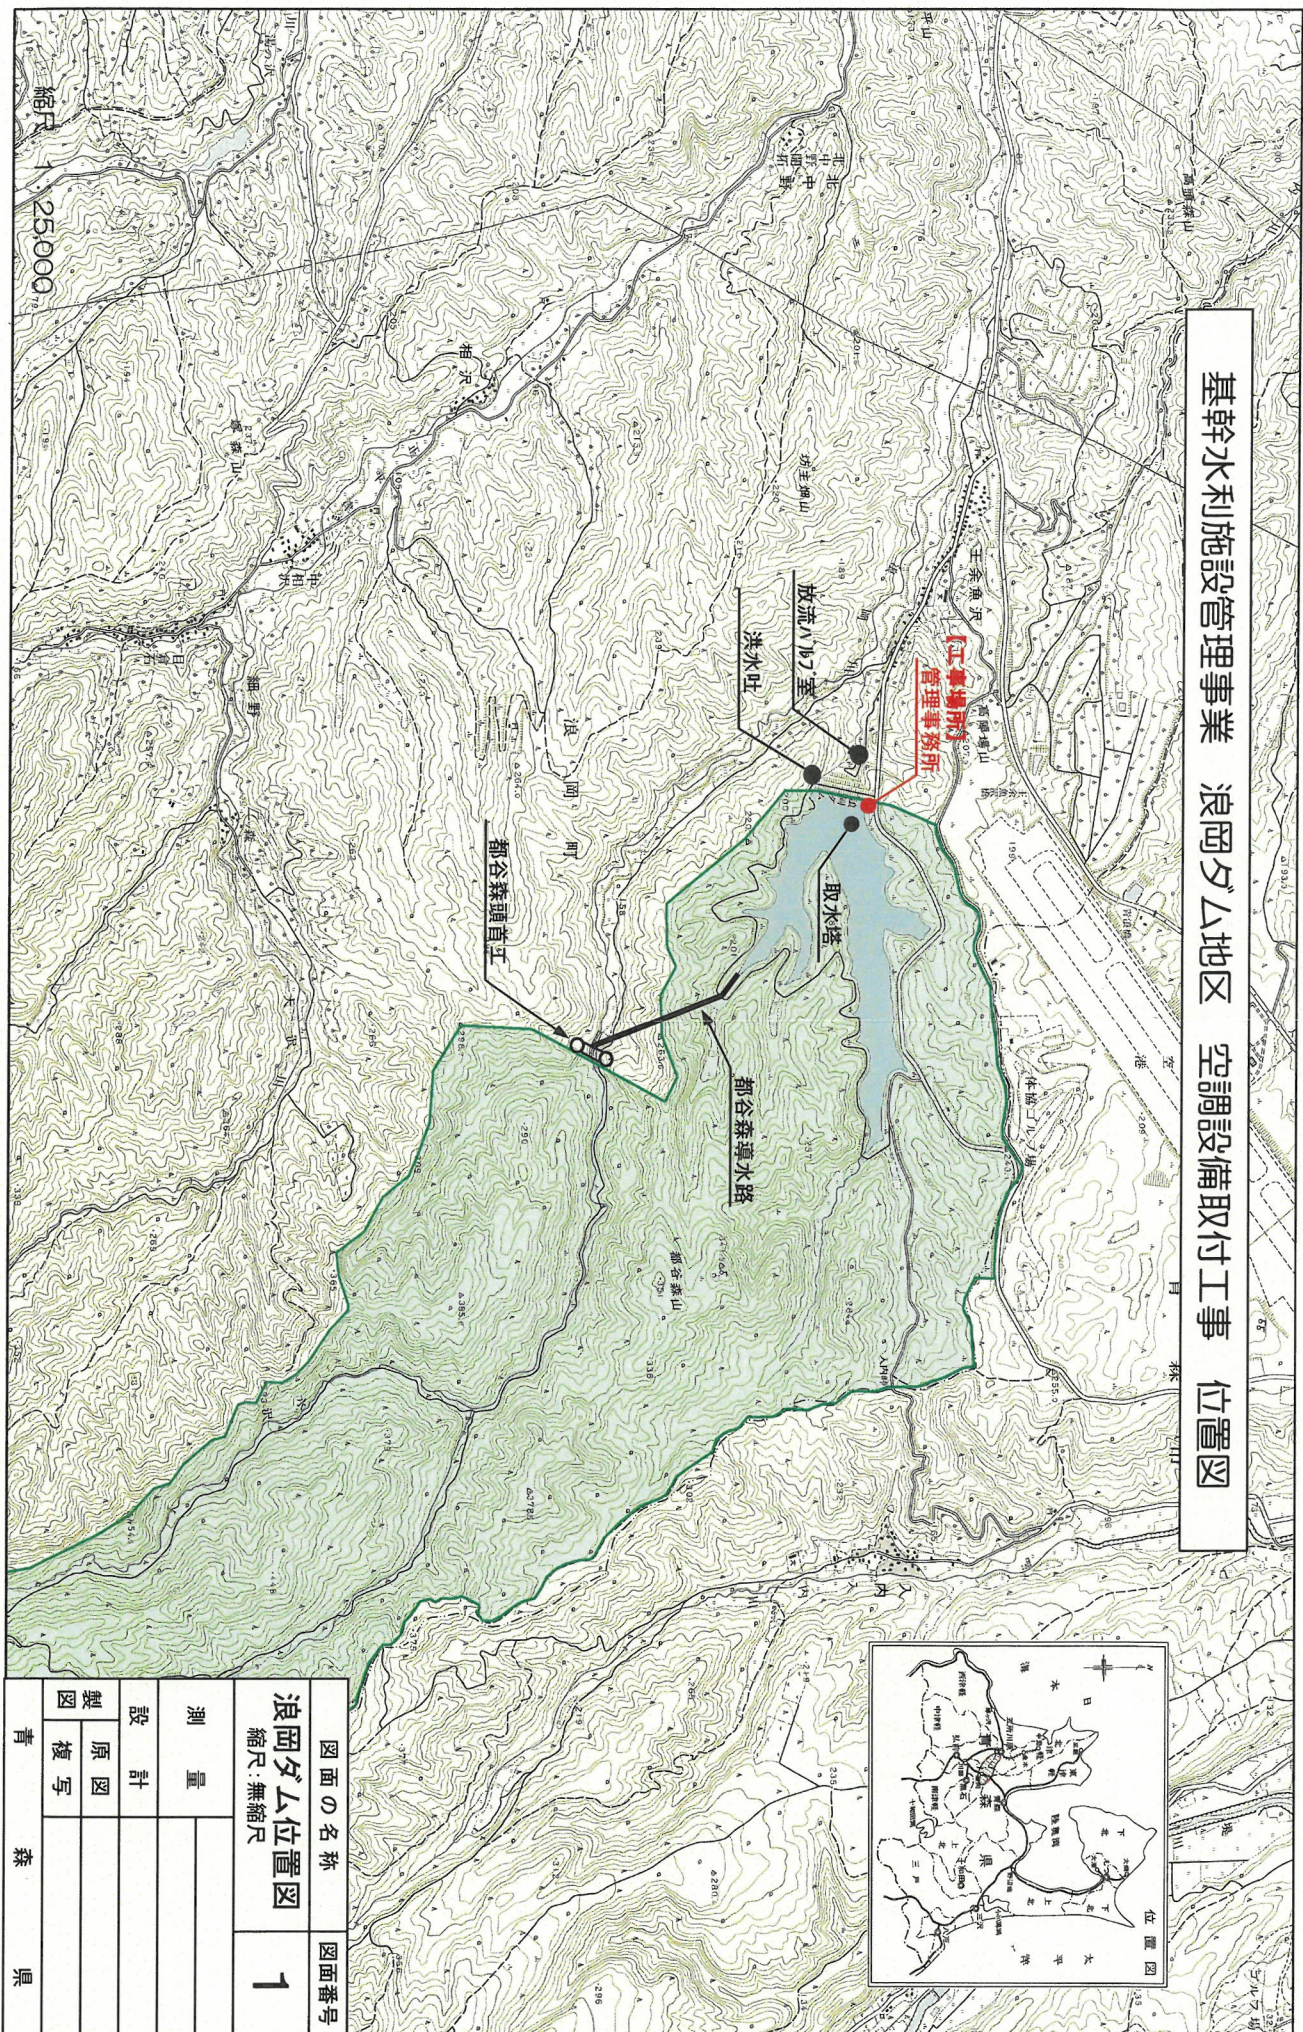


基幹水利施設管理事業 浪岡ダム地区 空調設備取付工事 位置図

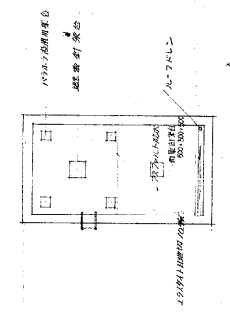


図面の名称		図面番号
浪岡ダム位置図		1
縮尺: 無縮尺		
測 量	製 図	
	設計	製図
	原図	複写
		青 森 県

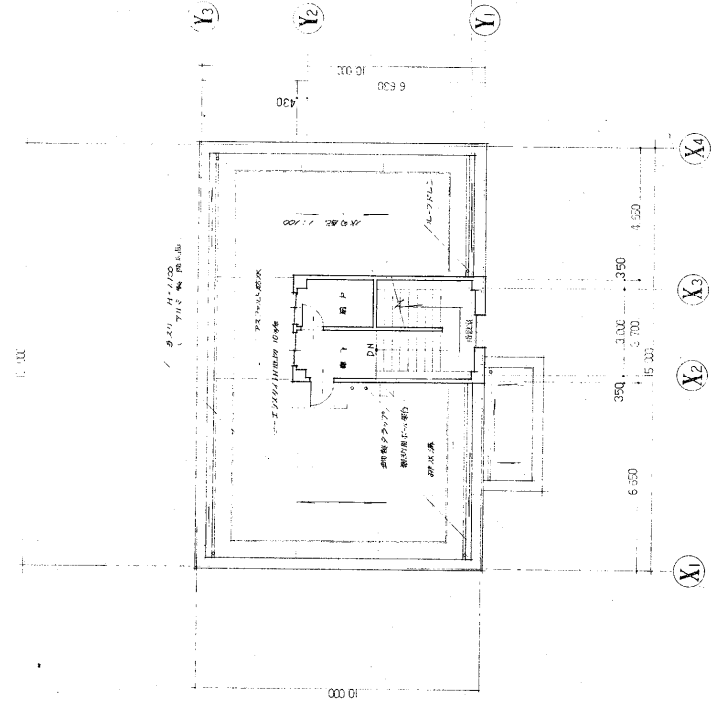

平面図 Scale 1:100

平面図 Scale 1:100

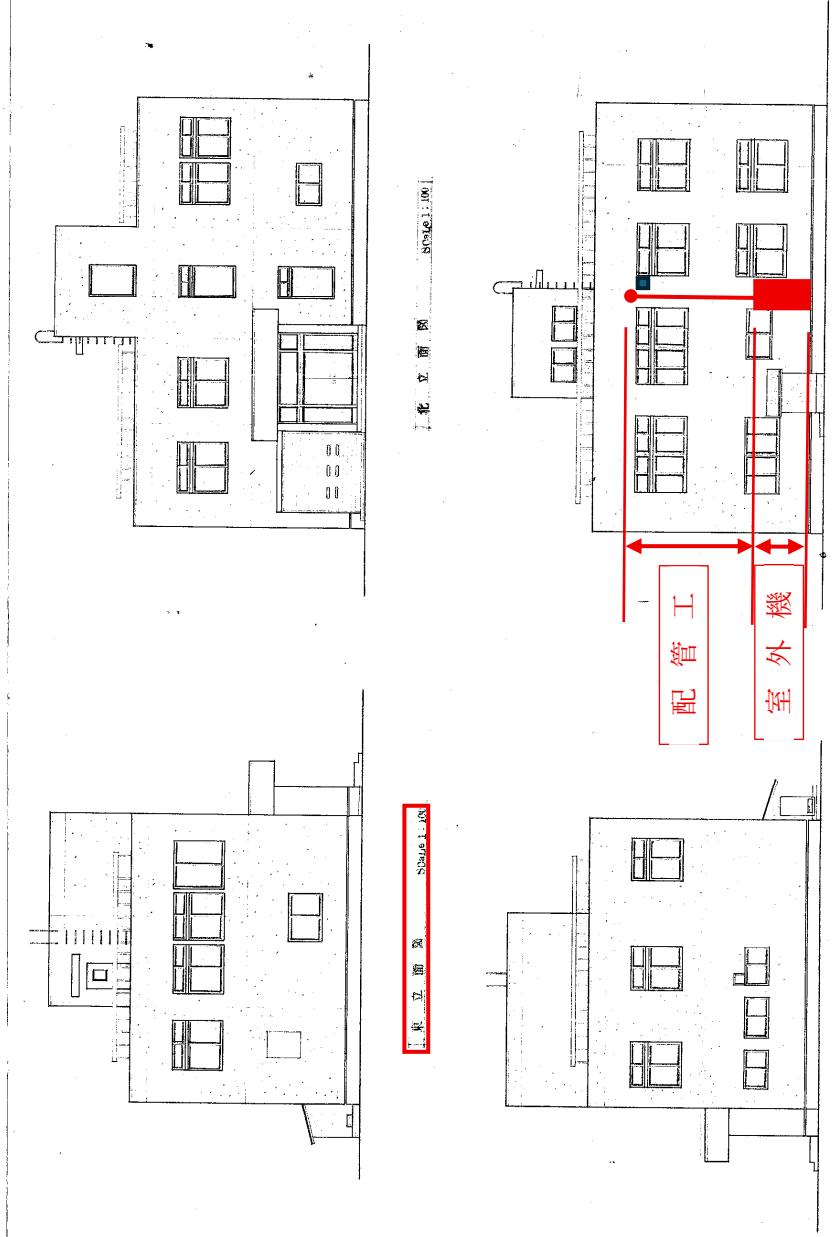

北立面図 Scale 1:100


北立面図 Scale 1:100

南立面図 Scale 1:100

南立面図 Scale 1:100



図面の名称		図面番号
表向タム管理棟		121
平面図(2) 立面図		
測量	昭和 年 月 日終了	
設計		
監製		
監製		

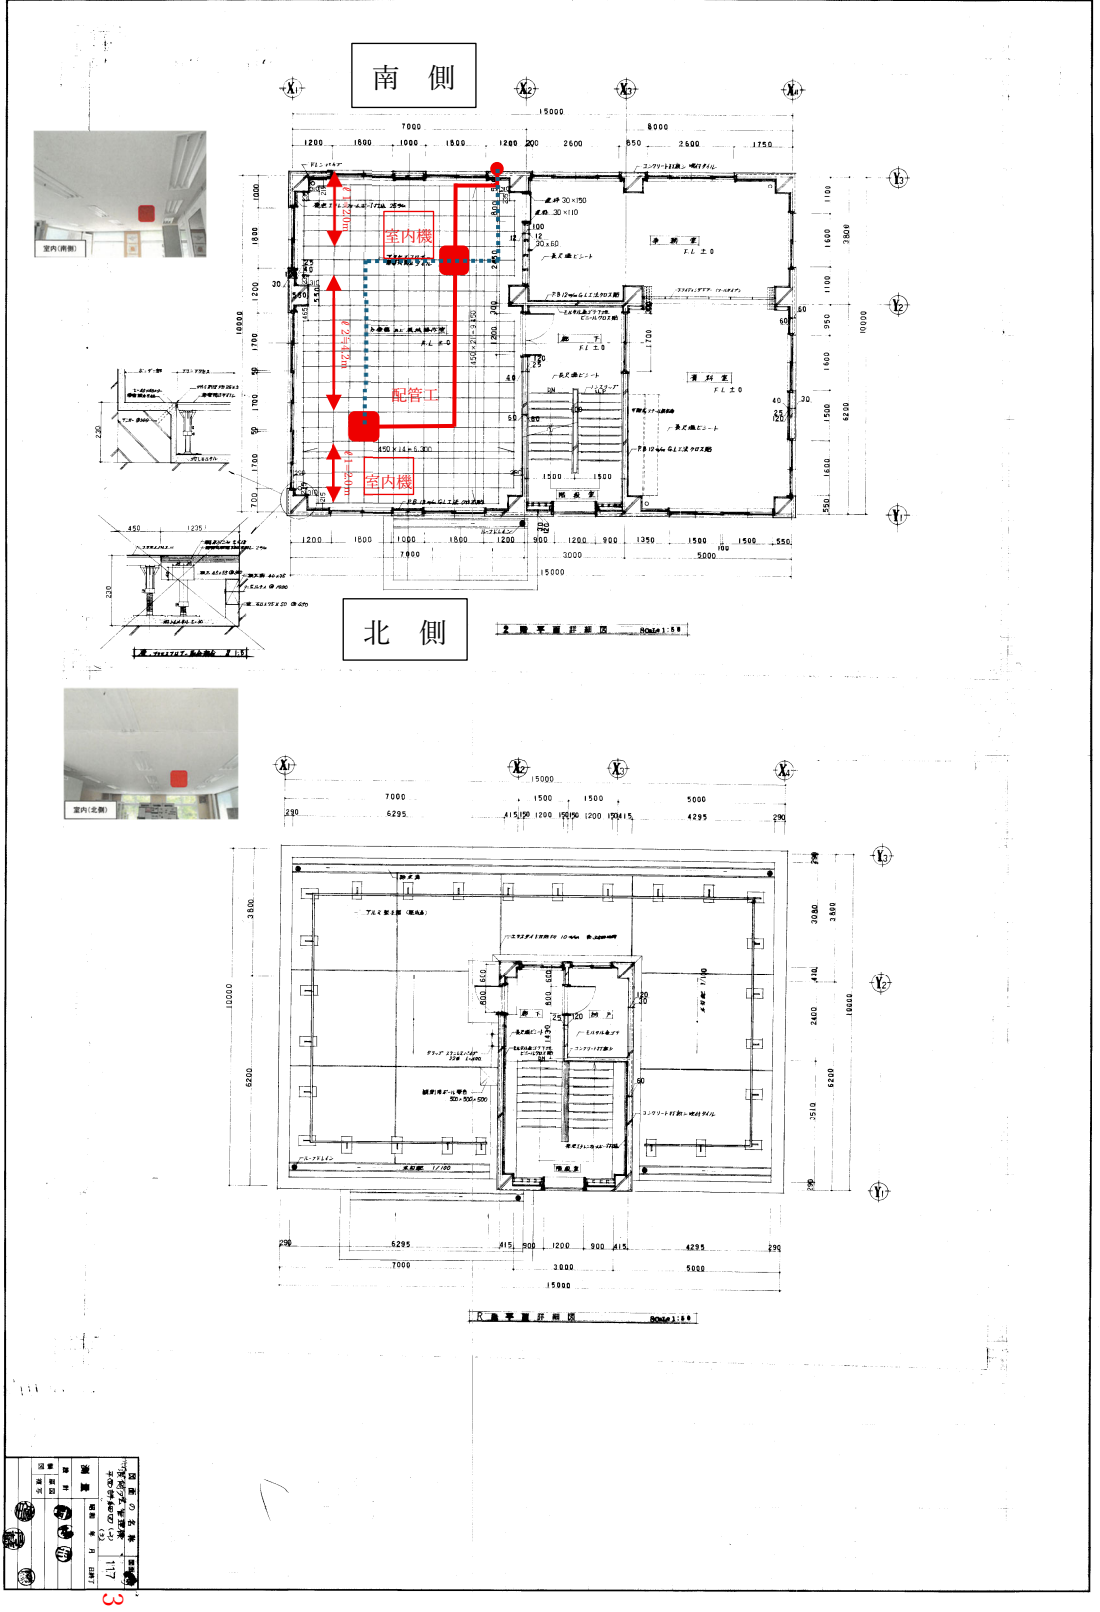

図面の名称	空調設備図
図面番号	117
図面単位	1/100
図面枚数	1/1
図面作成	〇〇〇
図面確認	〇〇〇
図面承認	〇〇〇
図面発行	〇〇〇

Diagram 1: 10kV 200/100V

10kV 200/100V

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

Diagram 2: 10kV 200/100V

10kV 200/100V

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

Diagram 3: 10kV 200/100V

10kV 200/100V

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

10/0.4kV

0.4kV

QF 100A

FU 100A

3

2

1

①  40W X 1	②  40W X 1	③  40W X 1	④  40W X 1	⑤  40W X 1	⑥  40W X 1	⑦  40W X 2	⑧  40W X 2
⑨  40W X 1	⑩  40W X 2	⑪  40W X 1	⑫  40W X 1	⑬  40W X 1	⑭  40W X 1	⑮  40W X 2	⑯  40W X 2

FL1000X1以上は高力なワズターである
FL1000X1以上はパイプと付合う
調査中仕座

照明器具配置

国画の名称		国画番号
夜間アム宅運検 検教仕様、西明事典 分電盤回		134
測 量	昭和 年 月 日終了	
設 計		
製 図	原 図	
	複 写	
		