
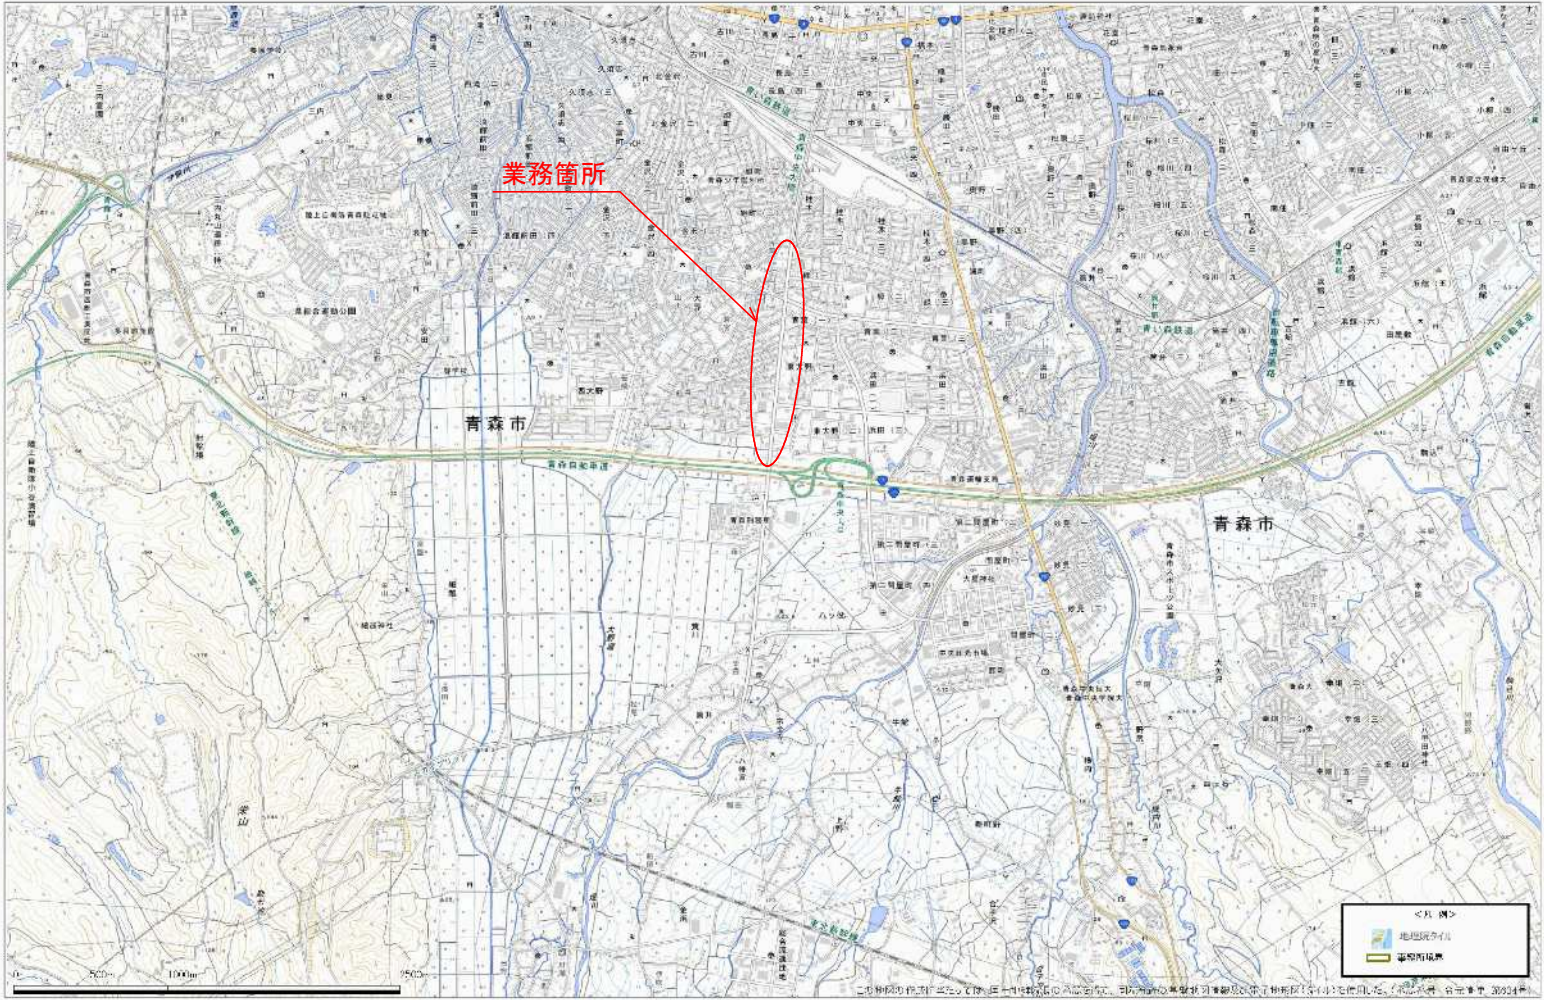


令和 8 年度 交通安全施設整備（電線共同溝） 修正設計業務委託	
業務番号	電共 第107-2号
路線名 河川名	荒川青森停車場線
施工 箇所	青森市大字大野外地内
位置図	縮尺 1:25,000
図面番号	10 葉中 1
東青県土整備事務所	
青 森 県	

位置図



青森県

S=1:250



共用FA管		FA
ボディ管		B
さや管	N T T	T
	トークネット	I
	青森ケーブルテレビ	A
単管	メンテナンス管	M
	青森県警	P
	道路管理者	R

接続部	φ150	共用FA管	さや管	N T T トークネット 青森ケーブル メンテナンス
	φ250			
	φ50×3+φ30×2			
	φ50×1			
	φ50×1+φ30×1			
	φ50×1			
	φ50×1	単管青森県管		

— — — : 通信
— — — : 電力

令和 8 年度 交通安全施設整備 (電線共同溝)
修正設計業務委託
業務番号
電共第107-2号
路線名
荒川青森停車場線
施工所
青森市大字大野外地内
配線計画平面図(2) 縮尺 1:250
図面番号
10 葉中 3
東青森土整備事務所
青 森 県

配線計画平面図(2) S=1:250


FA	共用FA管	φ150
B	ボディ管	φ200
T	N T T	φ50×1+φ30×2
I	トークネット	φ50×1
A	青森ケーブルテレビ	φ50×1+φ30×1
M	メンテナンス管	φ50×1
P	単管 青森県管	φ50×1

L6	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

L7	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×3 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

L9	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×2 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

L10	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×2 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

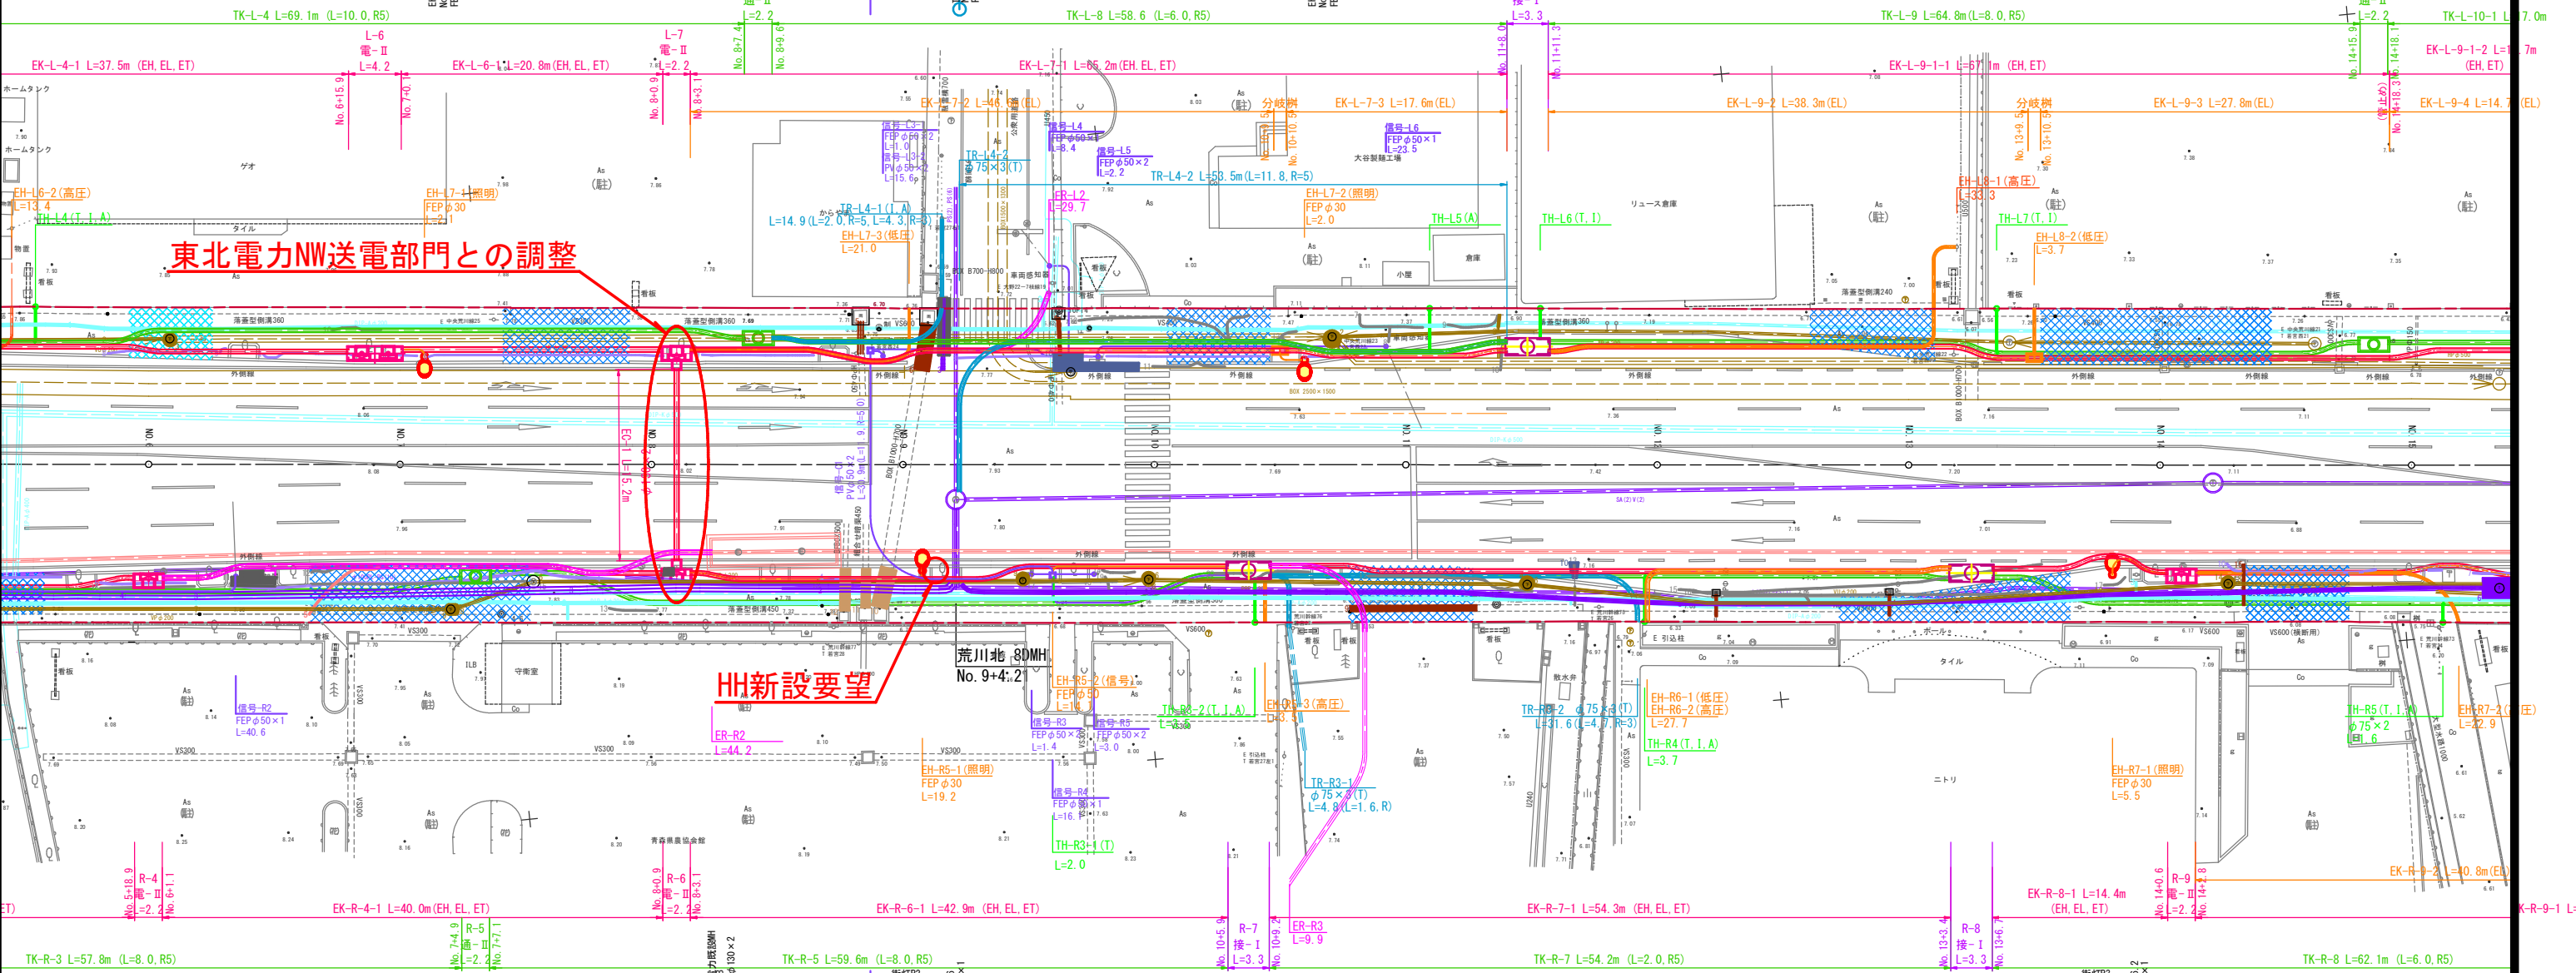

東北電力NW送電部門との調整

HH新設要望

R4	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1


R5	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

R6	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

R7	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

R8	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

R9	地上機器	高圧	EH	角型FEP φ130×4 (F1)
		低圧	EL	角型FEP φ100×2
		保安通信	ET	角型FEP φ100×1

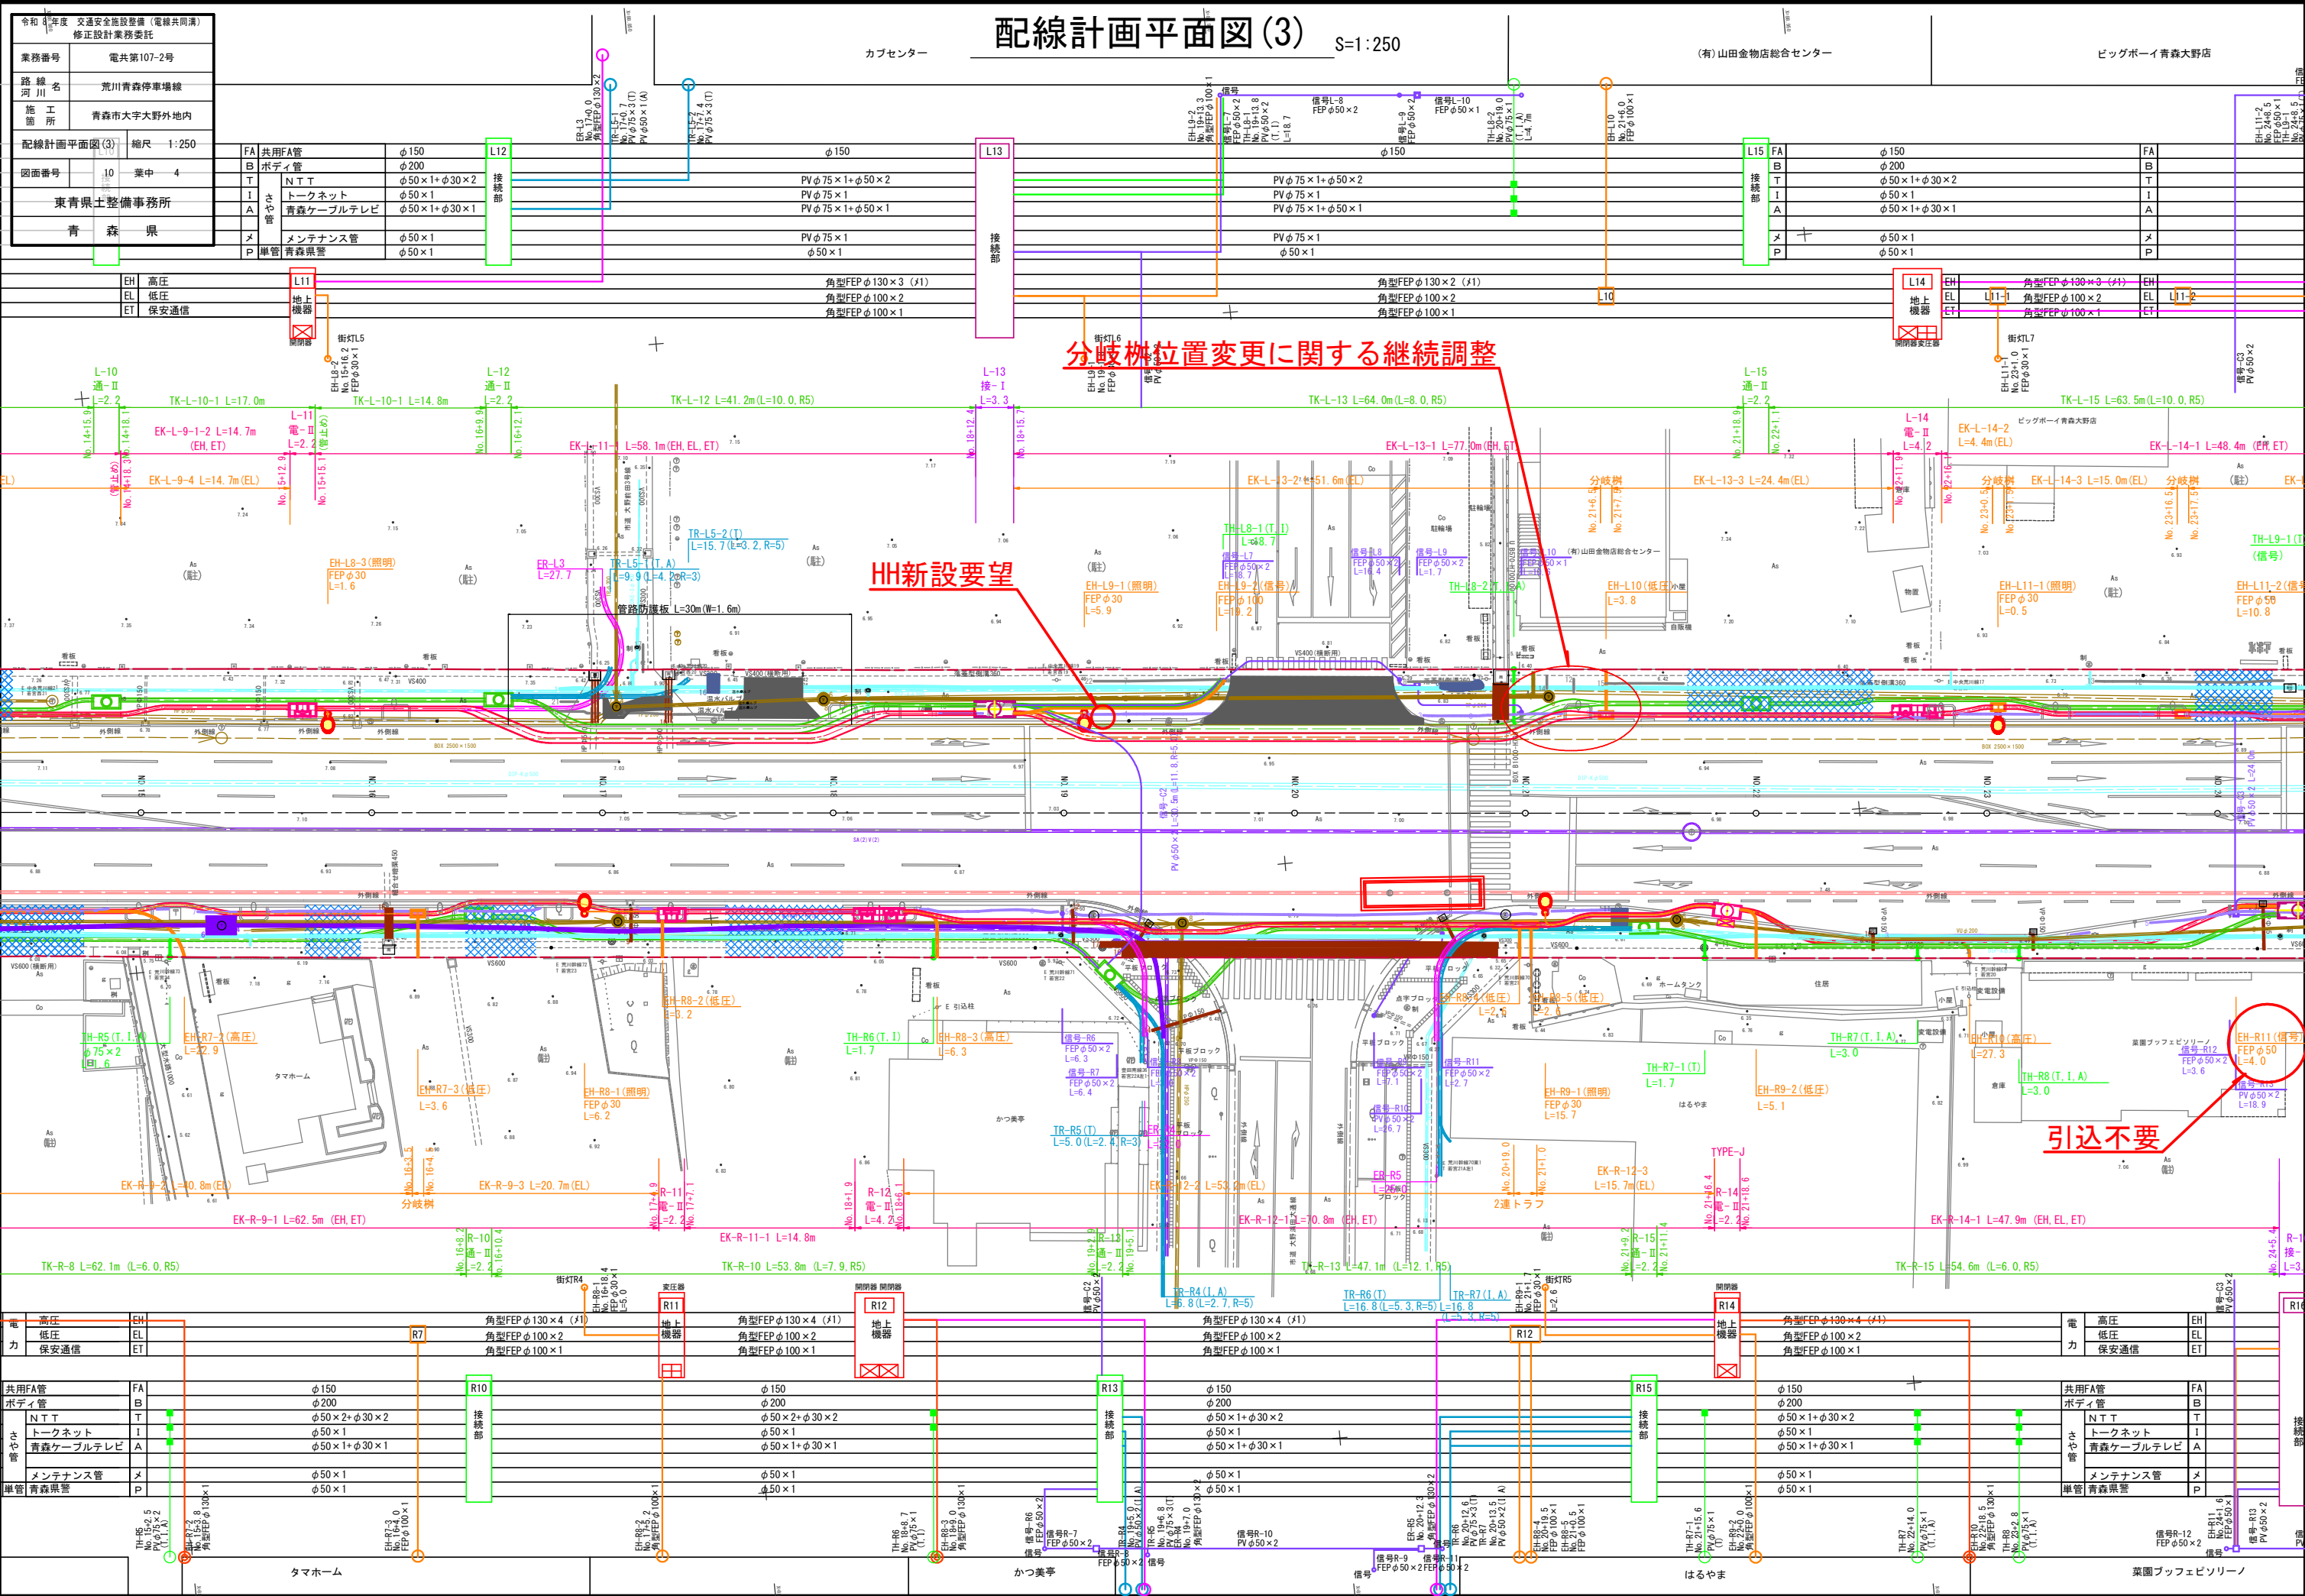

配線計画平面図(3) S=1:250

令和 8 年度 交通安全施設整備 (電線共同溝) 修正設計業務委託	
業務番号	電共第107-2号
路線名	荒川青森停車場線
施工箇所	青森市大字大野外地内
配線計画平面図(3)	縮尺 1:250
図面番号	10 業中 4
東青森土木整備事務所	
青 森 県	

FA	共用FA管	φ150
B	ボディ管	φ200
T	NTT	φ50×1+φ30×2
I	トークネット	φ50×1
A	青森ケーブルテレビ	φ50×1+φ30×1
M	メンテナンス管	φ50×1
P	単管 青森県管	φ50×1

L12	接続部
L13	接続部
L14	接続部
L15	接続部

EH	高圧
EL	低圧
ET	保安通信

FA	共用FA管	φ150
B	ボディ管	φ200
T	NTT	φ50×1+φ30×2
I	トークネット	φ50×1
A	青森ケーブルテレビ	φ50×1+φ30×1
M	メンテナンス管	φ50×1
P	単管 青森県管	φ50×1

L12	接続部
L13	接続部
L14	接続部
L15	接続部

EH	高圧
EL	低圧
ET	保安通信

FA	共用FA管	φ150
B	ボディ管	φ200
T	NTT	φ50×1+φ30×2
I	トークネット	φ50×1
A	青森ケーブルテレビ	φ50×1+φ30×1
M	メンテナンス管	φ50×1
P	単管 青森県管	φ50×1


L12	接続部
L13	接続部
L14	接続部
L15	接続部

EH	高圧
EL	低圧
ET	保安通信

分岐機位置変更に関する継続調整

HH新設要望

引込不要

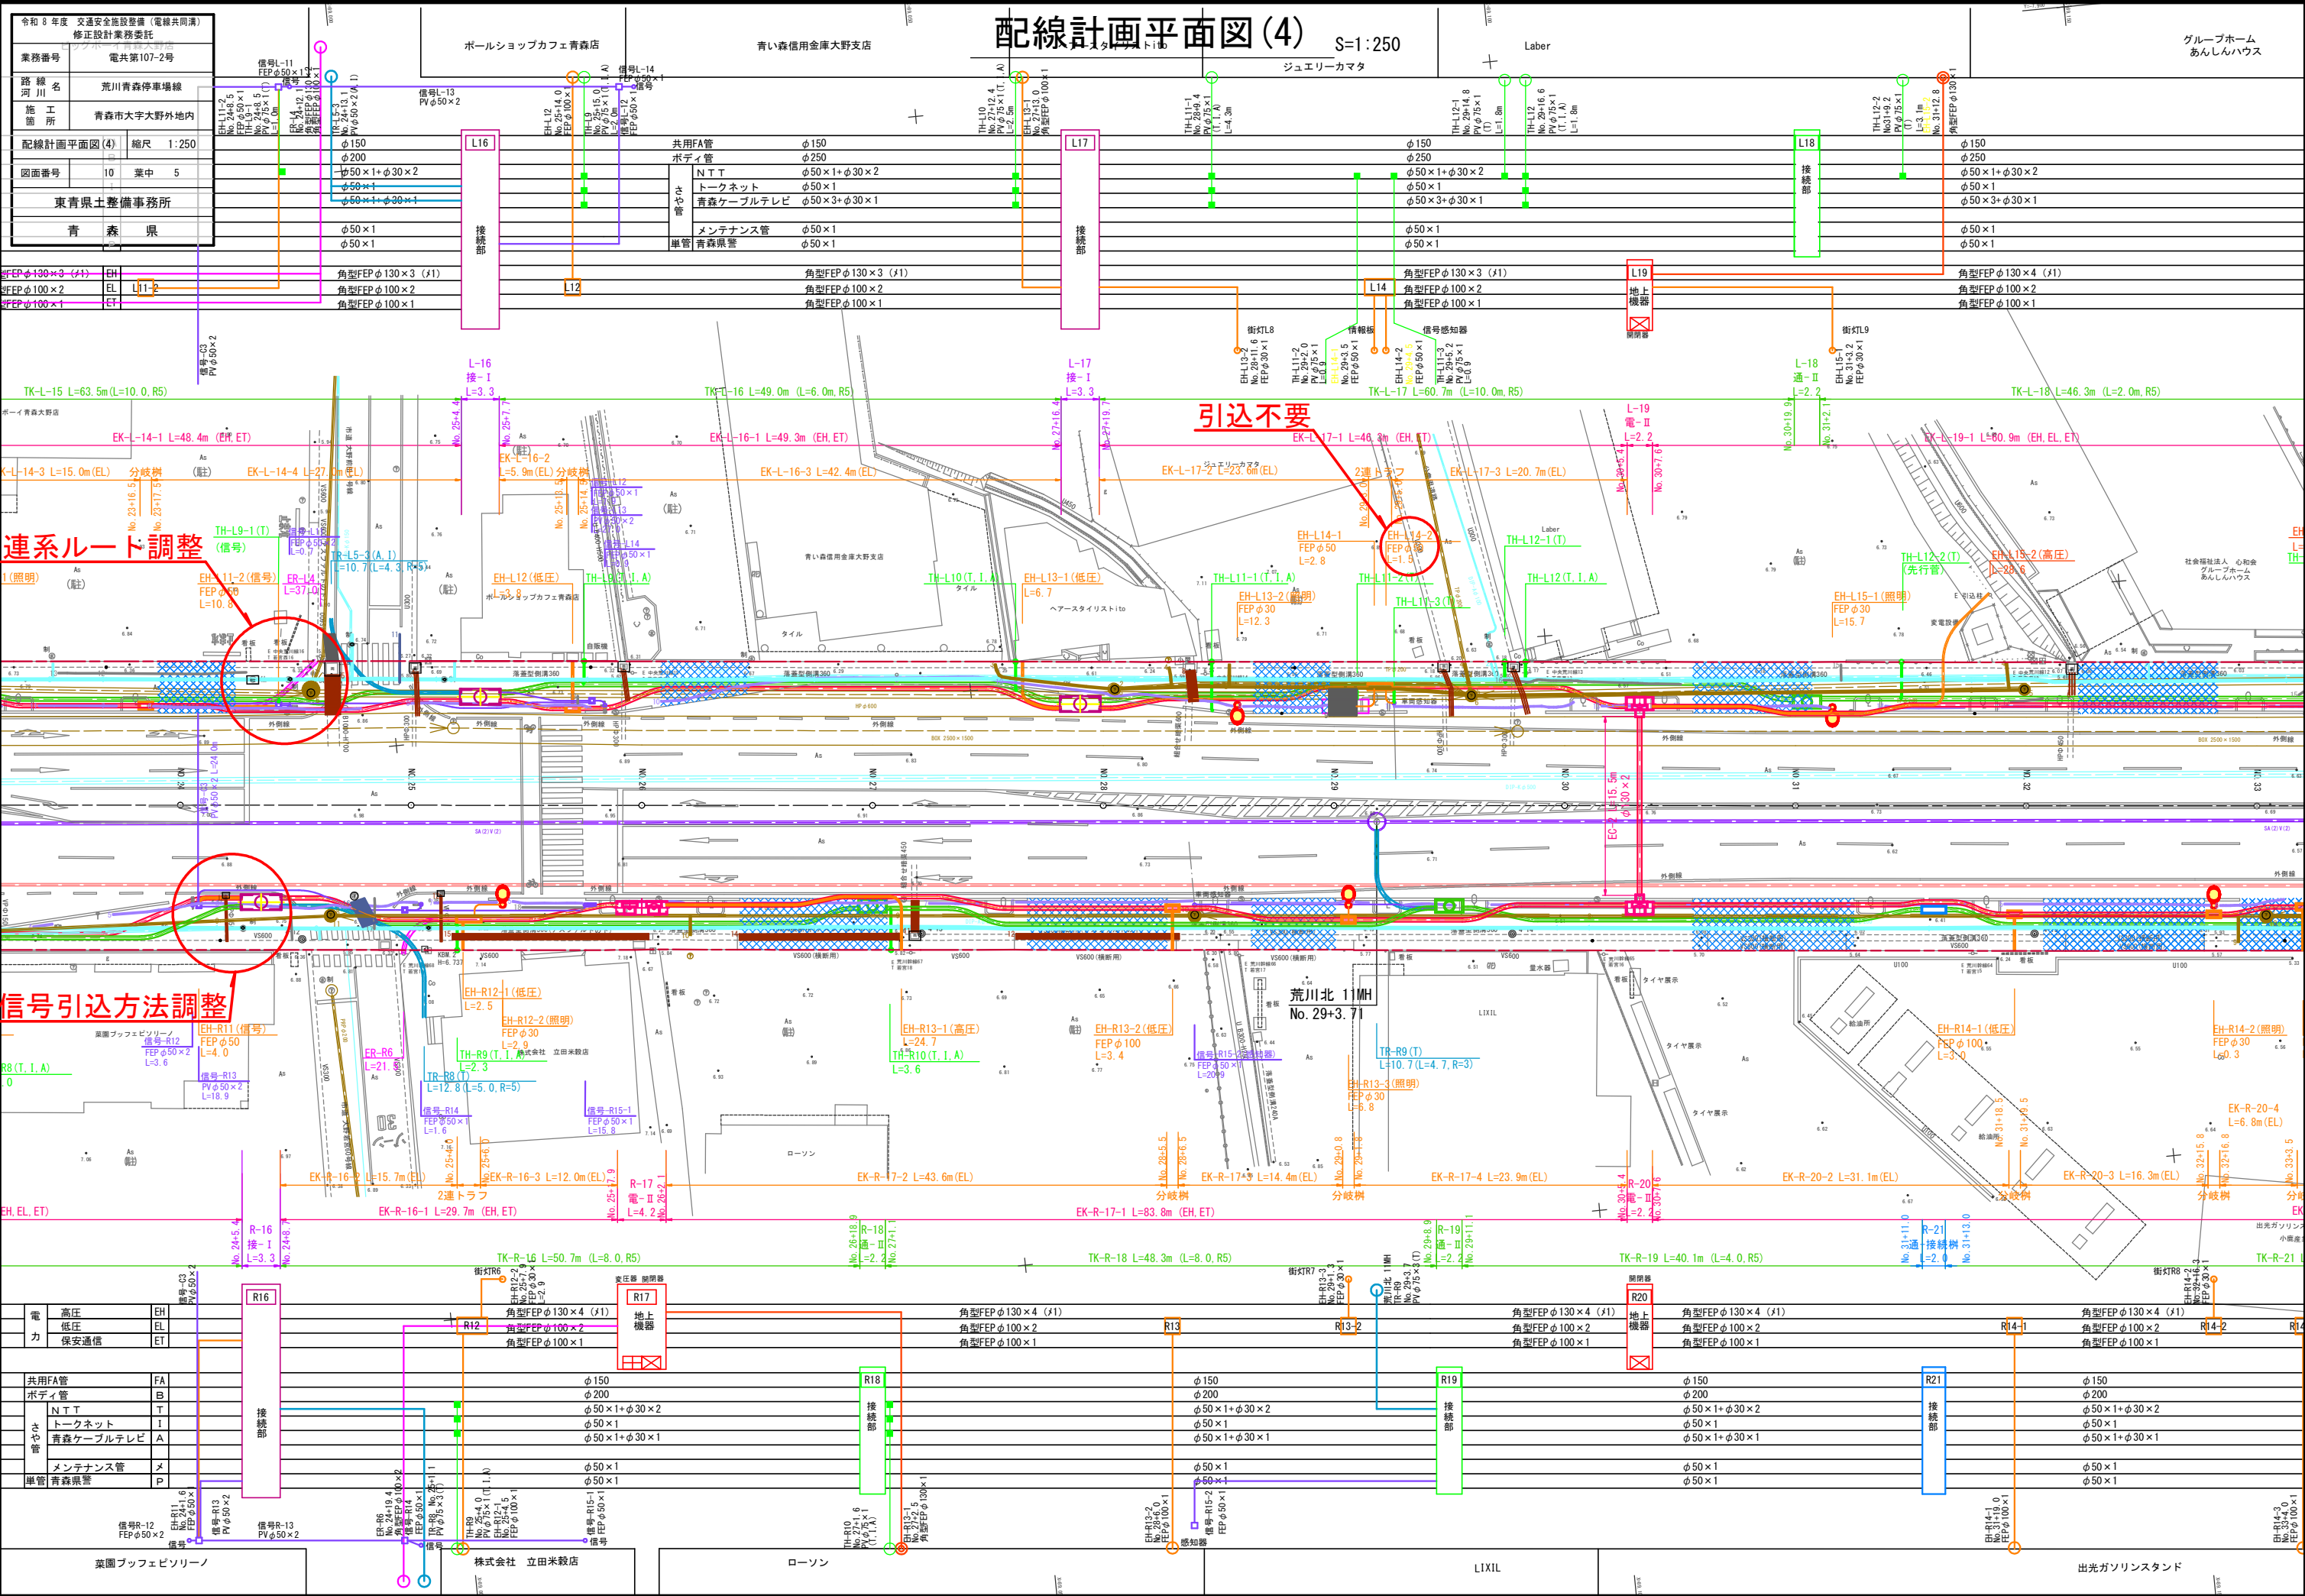


配線計画平面図(4) S=1:250

令和 8 年度 交通安全施設整備(電線共同溝) 修正設計業務委託
業務番号 電共第107-2号
路線名 荒川青森停車場線
施工所 青森市大字大野外地内
配線計画平面図(4) 縮尺 1:250
図面番号 10 葉中 5
東青森土整備事務所
青 森 県

電力	高圧	EH
	低圧	EL
	保安通信	ET

共用FA管	FA
ボディ管	B
NTT	T
トクネット	I
青森ケーブルテレビ	A
メンテナンス管	M
単管 青森県管	P

TK-L-15 L=63.5m(L=10.0, R5)	
ボーイ青森大野店	
	EK-L-14-1 L=48.4m (

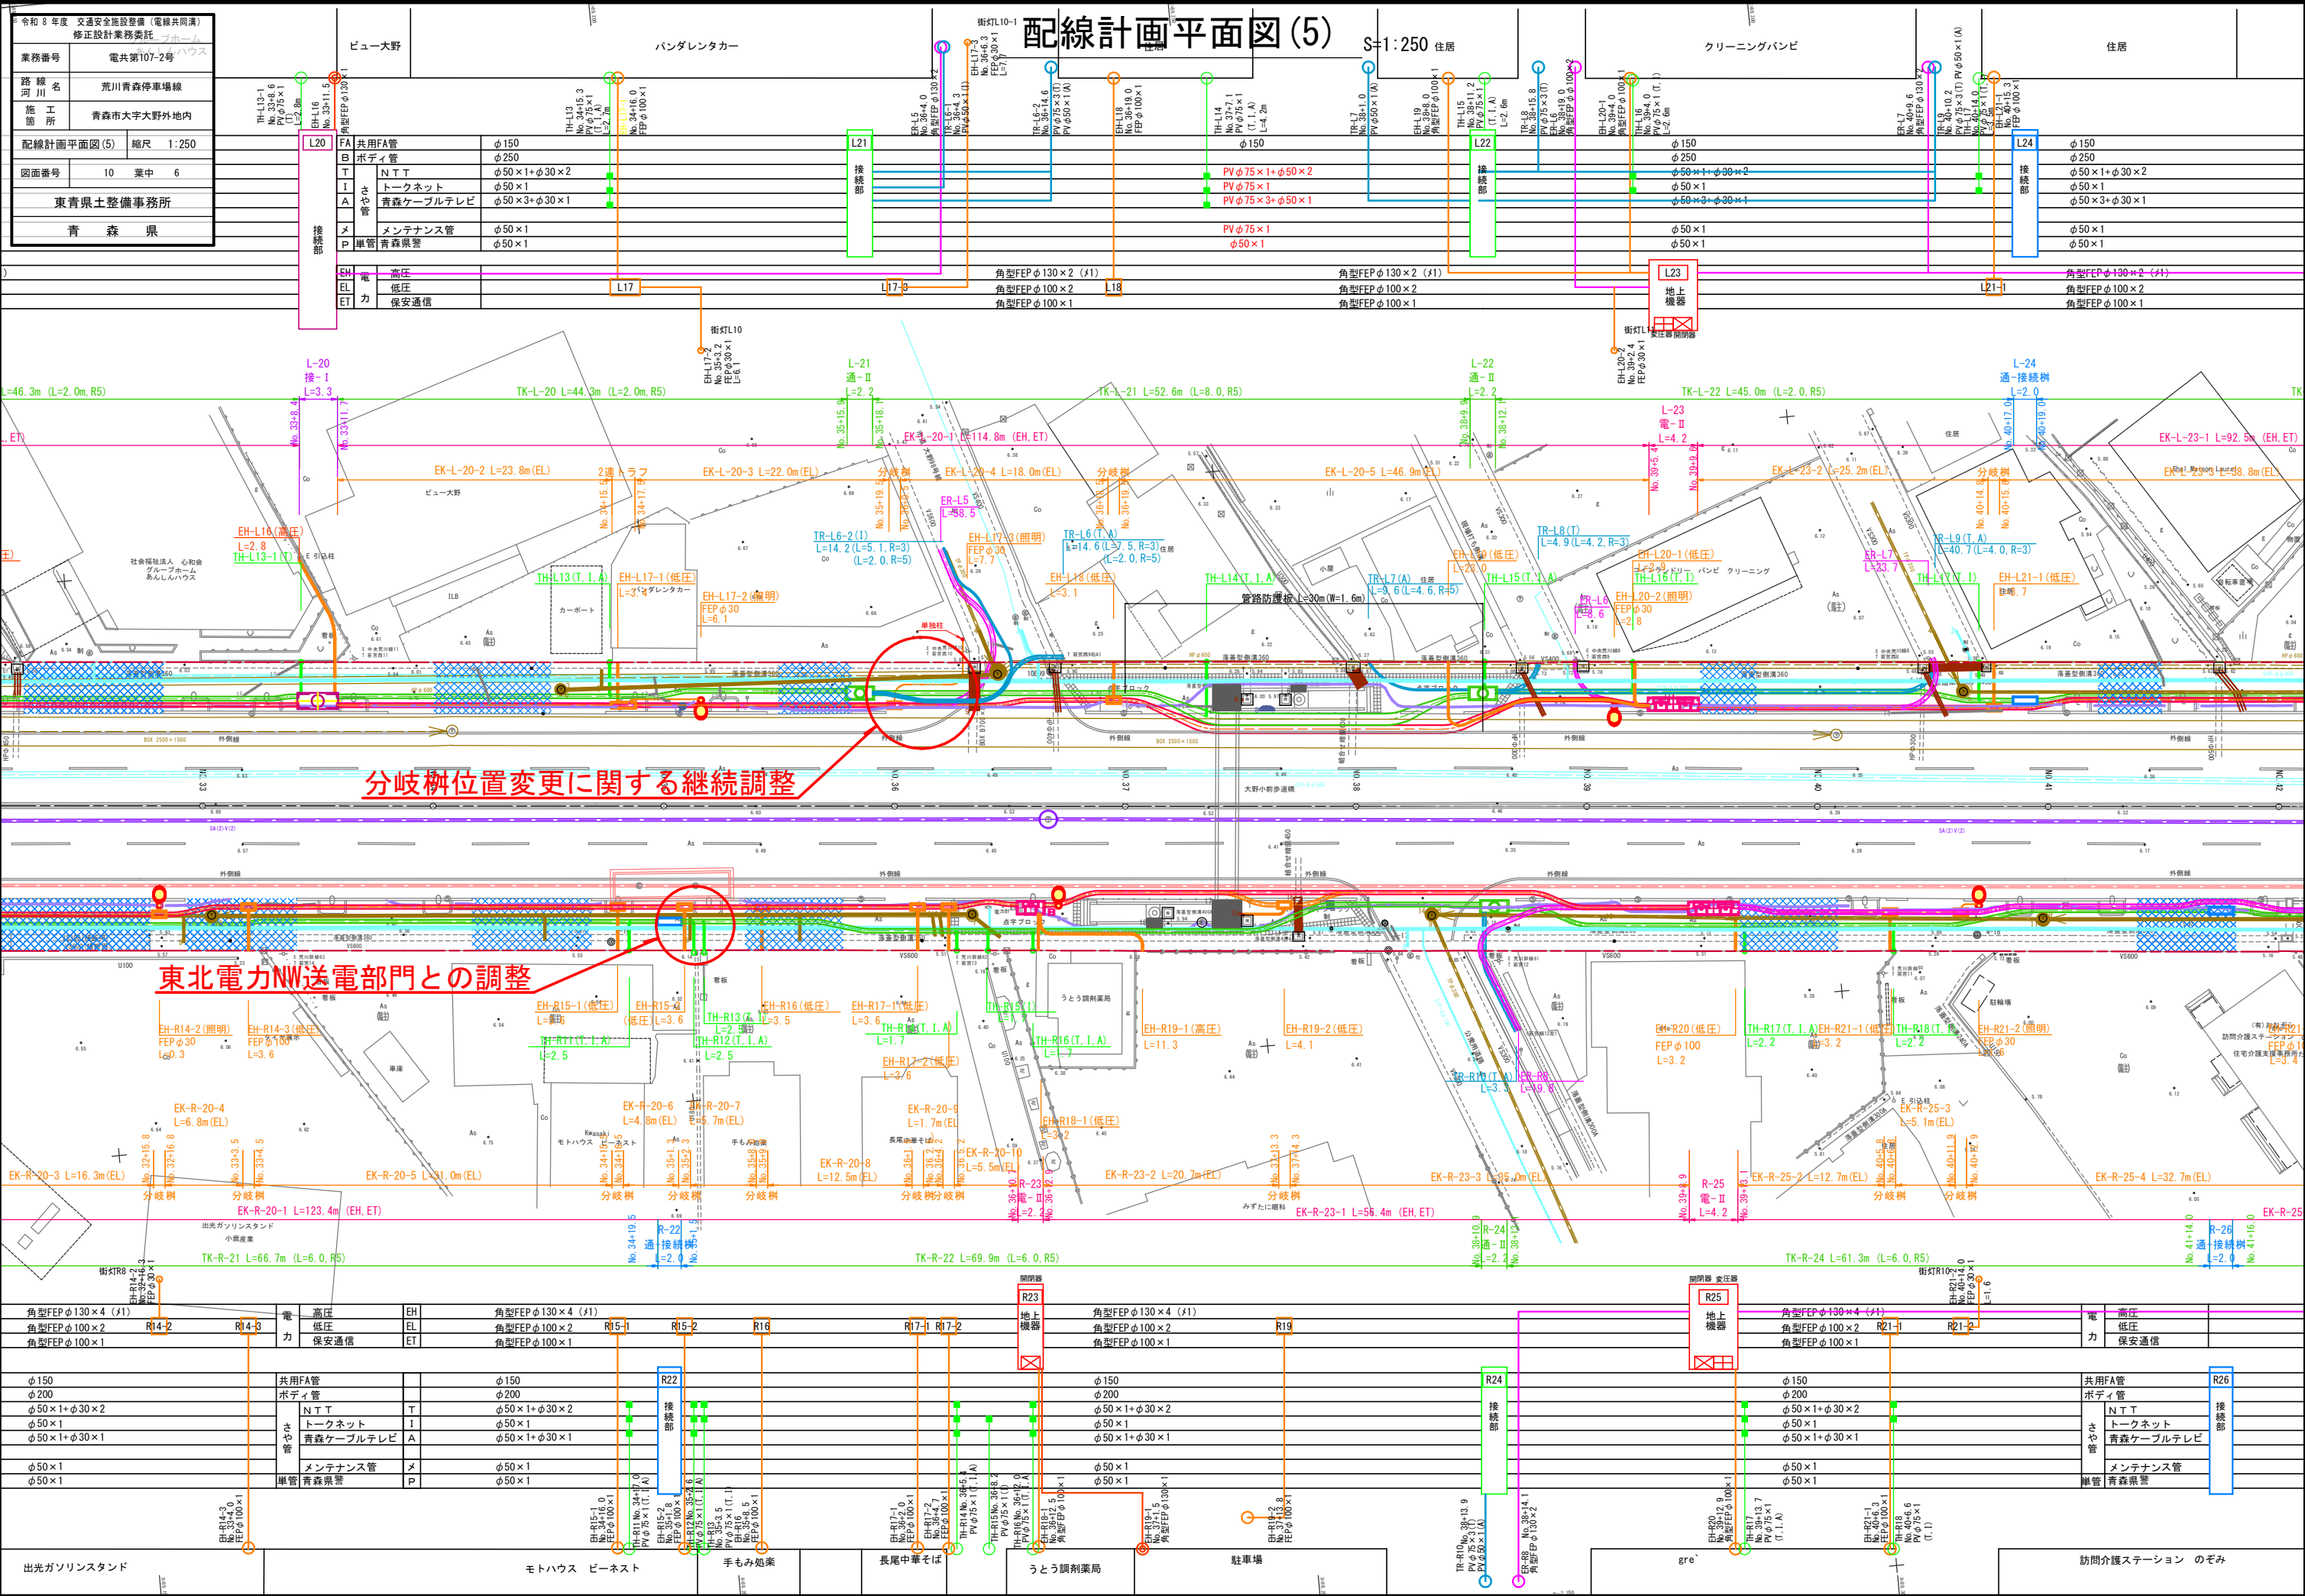

令和 8 年度 交通安全施設整備 (電線共同溝) 修正設計業務委託	
業務番号	電共第107-2号
路線名	荒川青森停車場線
施工箇所	青森市大字大野外地内
配線計画平面図(5) 縮尺 1:250	
図面番号	10 葉中 6
東青森土木整備事務所	
青 森 県	

FA 共用FA管	φ150
B ボディ管	φ250
T N T T	φ50×1+φ30×2
I トークネット	φ50×1
A 青森ケーブルテレビ	φ50×3+φ30×1
M メンテナンス管	φ50×1
P 単管 青森県管	φ50×1

EH 電 力	高圧
EL	低圧
ET	保安通信

φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1	φ50×1	φ50×1

地上機器	地上機器
------	------

共用FA管	φ150
ボディ管	φ250
N T T	φ50×1+φ30×2
トークネット	φ50×1
青森ケーブルテレビ	φ50×3+φ30×1
メンテナンス管	φ50×1
単管 青森県管	φ50×1

電 力	高圧
	低圧
	保安通信

分岐樹位置変更に関する継続調整

東北電力NW送電部門との調整

角型FEP φ130×4 (J1)	角型FEP φ130×4 (J1)
角型FEP φ100×2	角型FEP φ100×2
角型FEP φ100×1	角型FEP φ100×1

電 力	高圧
	低圧
	保安通信

角型FEP φ130×4 (J1)	角型FEP φ130×4 (J1)
角型FEP φ100×2	角型FEP φ100×2
角型FEP φ100×1	角型FEP φ100×1

地上機器	地上機器
------	------

角型FEP φ130×4 (J1)	角型FEP φ130×4 (J1)
角型FEP φ100×2	角型FEP φ100×2
角型FEP φ100×1	角型FEP φ100×1

電 力	高圧
	低圧
	保安通信

φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1

共用FA管	φ150
ボディ管	φ200
N T T	φ50×1+φ30×2
トークネット	φ50×1
青森ケーブルテレビ	φ50×1+φ30×1
メンテナンス管	φ50×1
単管 青森県管	φ50×1

φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1

φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1

φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1

φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1

共用FA管	φ150
ボディ管	φ200
N T T	φ50×1+φ30×2
トークネット	φ50×1
青森ケーブルテレビ	φ50×1+φ30×1
メンテナンス管	φ50×1
単管 青森県管	φ50×1

φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1
φ150	φ200	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×1+φ30×1	φ50×1	φ50×1

出光ガソリンスタンド モトハウス ビーネスト 手もみ処 長尾中華そば うとう調剤薬局 駐車場 gre 訪問介護ステーション のぞみ

配線計画平面図(6)

Scale: 1:250

Rooms and Equipment:

- 共用FA管 (Common FA Pipe)
- ボディ管 (Body Pipe)
- N T T
- トークネット (Talk Net)
- 青森ケーブルテレビ (Aomori Cable TV)
- メンテナンス管 (Maintenance Pipe)
- 青森警察 (Aomori Police)
- 主設備室 (Main Equipment Room)
- 配線室 (Distribution Room)

Cable Routes and Specifications:

- TR-L18: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=3.3m
- TR-L19: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=3.3m
- TR-L20: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L21: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L22: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L23: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L24: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L25: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L26: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L27: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L28: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L29: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L30: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L31: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L32: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L33: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L34: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L35: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L36: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L37: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L38: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L39: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L40: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L41: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L42: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L43: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L44: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L45: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L46: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L47: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L48: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L49: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L50: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L51: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L52: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L53: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L54: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L55: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L56: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L57: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L58: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L59: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L60: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L61: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L62: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L63: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L64: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L65: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L66: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L67: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L68: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L69: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L70: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L71: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L72: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L73: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L74: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L75: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L76: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L77: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L78: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L79: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L80: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L81: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L82: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L83: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L84: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L85: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L86: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L87: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L88: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L89: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L90: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L91: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L92: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L93: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L94: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L95: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L96: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L97: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$ (T), L=2.8m
- TR-L98: No. 425-0.0, PV $\phi 75 \times 1$



令和 8 年度 交通安全施設整備（電線共同溝） 修正設計業務委託	
業務番号	電共第107-2号
路線名	荒川青森停車場線
施工箇所	青森市大字大野外地内
配線計画平面図(7) 縮尺 1:250	
図面番号	10 葉中 8
東青森県土整備事務所	
青 森 県	

電力	地上機器	EH	高圧
		EL	低圧
		ET	保安通信


共用FA管	ボディ管	接続部
N T T	T	φ50×1+φ30×2
トークネット	I	φ50×1
青森ケーブルテレビ	A	φ50×3+φ30×1
メンテナンス管	M	φ50×1
単管 青森県管	P	φ50×1


φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1
φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1
φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1
φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1
φ150	φ250	φ50×1+φ30×2	φ50×1	φ50×3+φ30×1

配線計画平面図(7)

S=1:250

連系管（事業所）修正

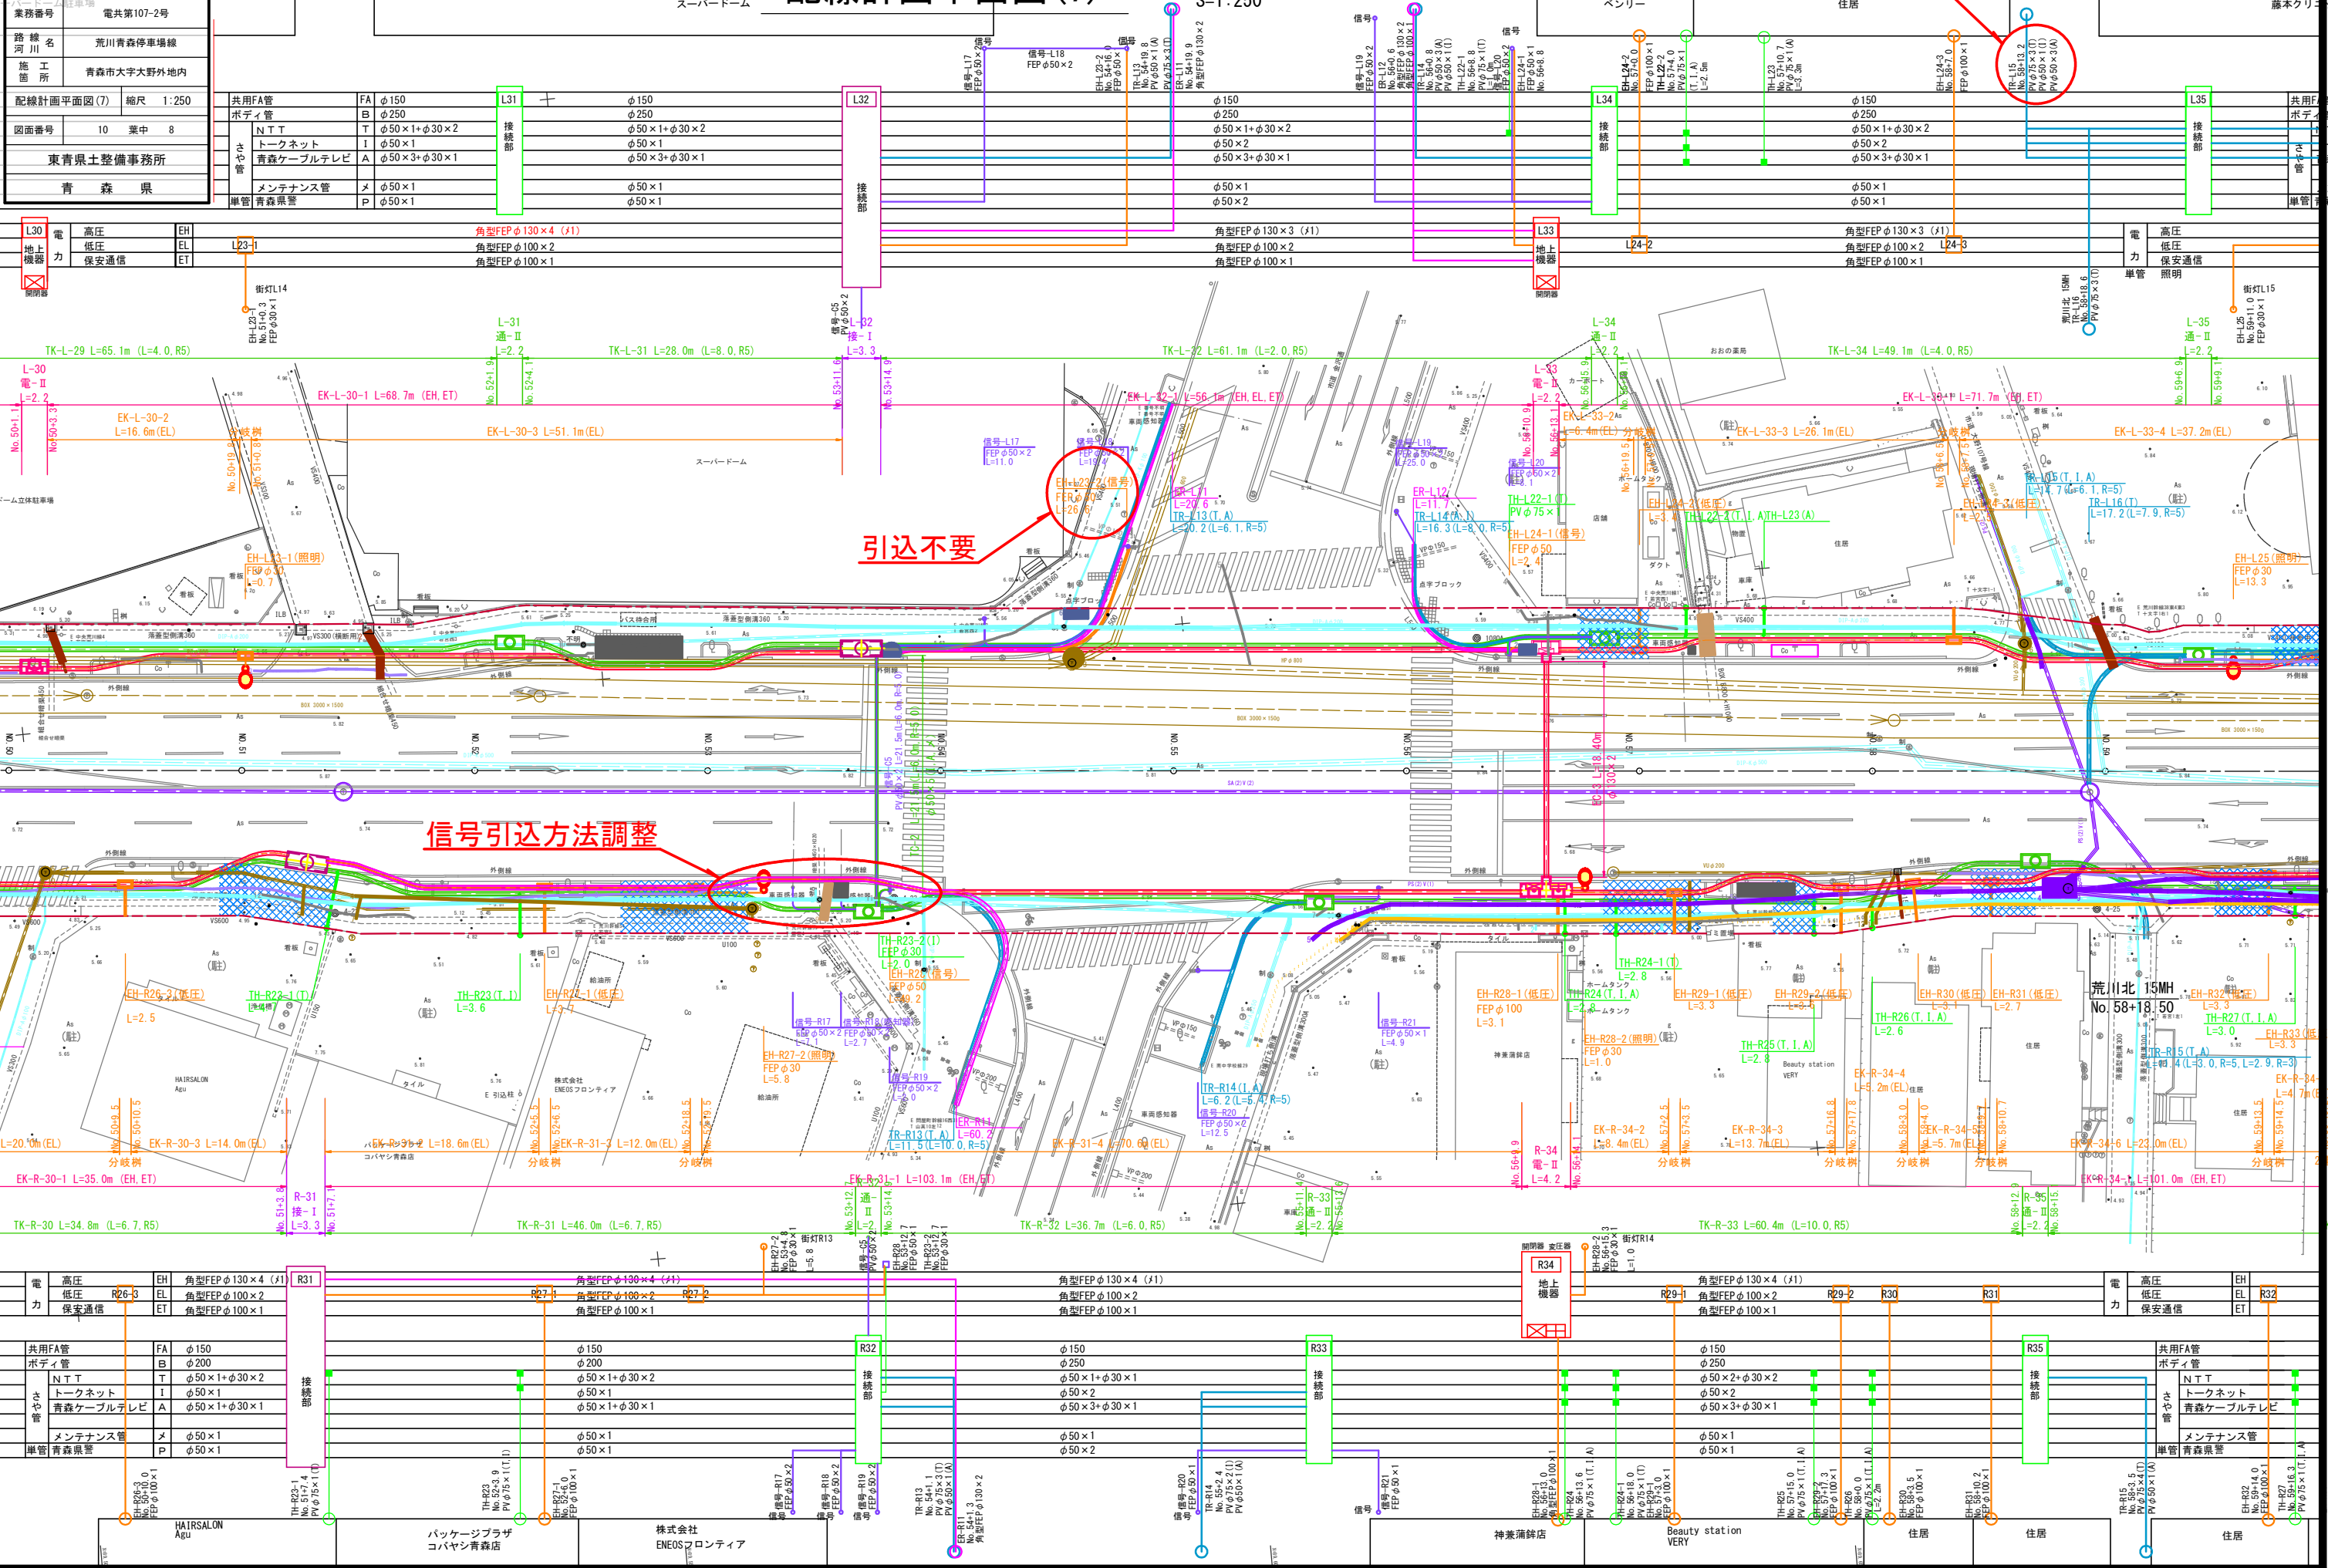

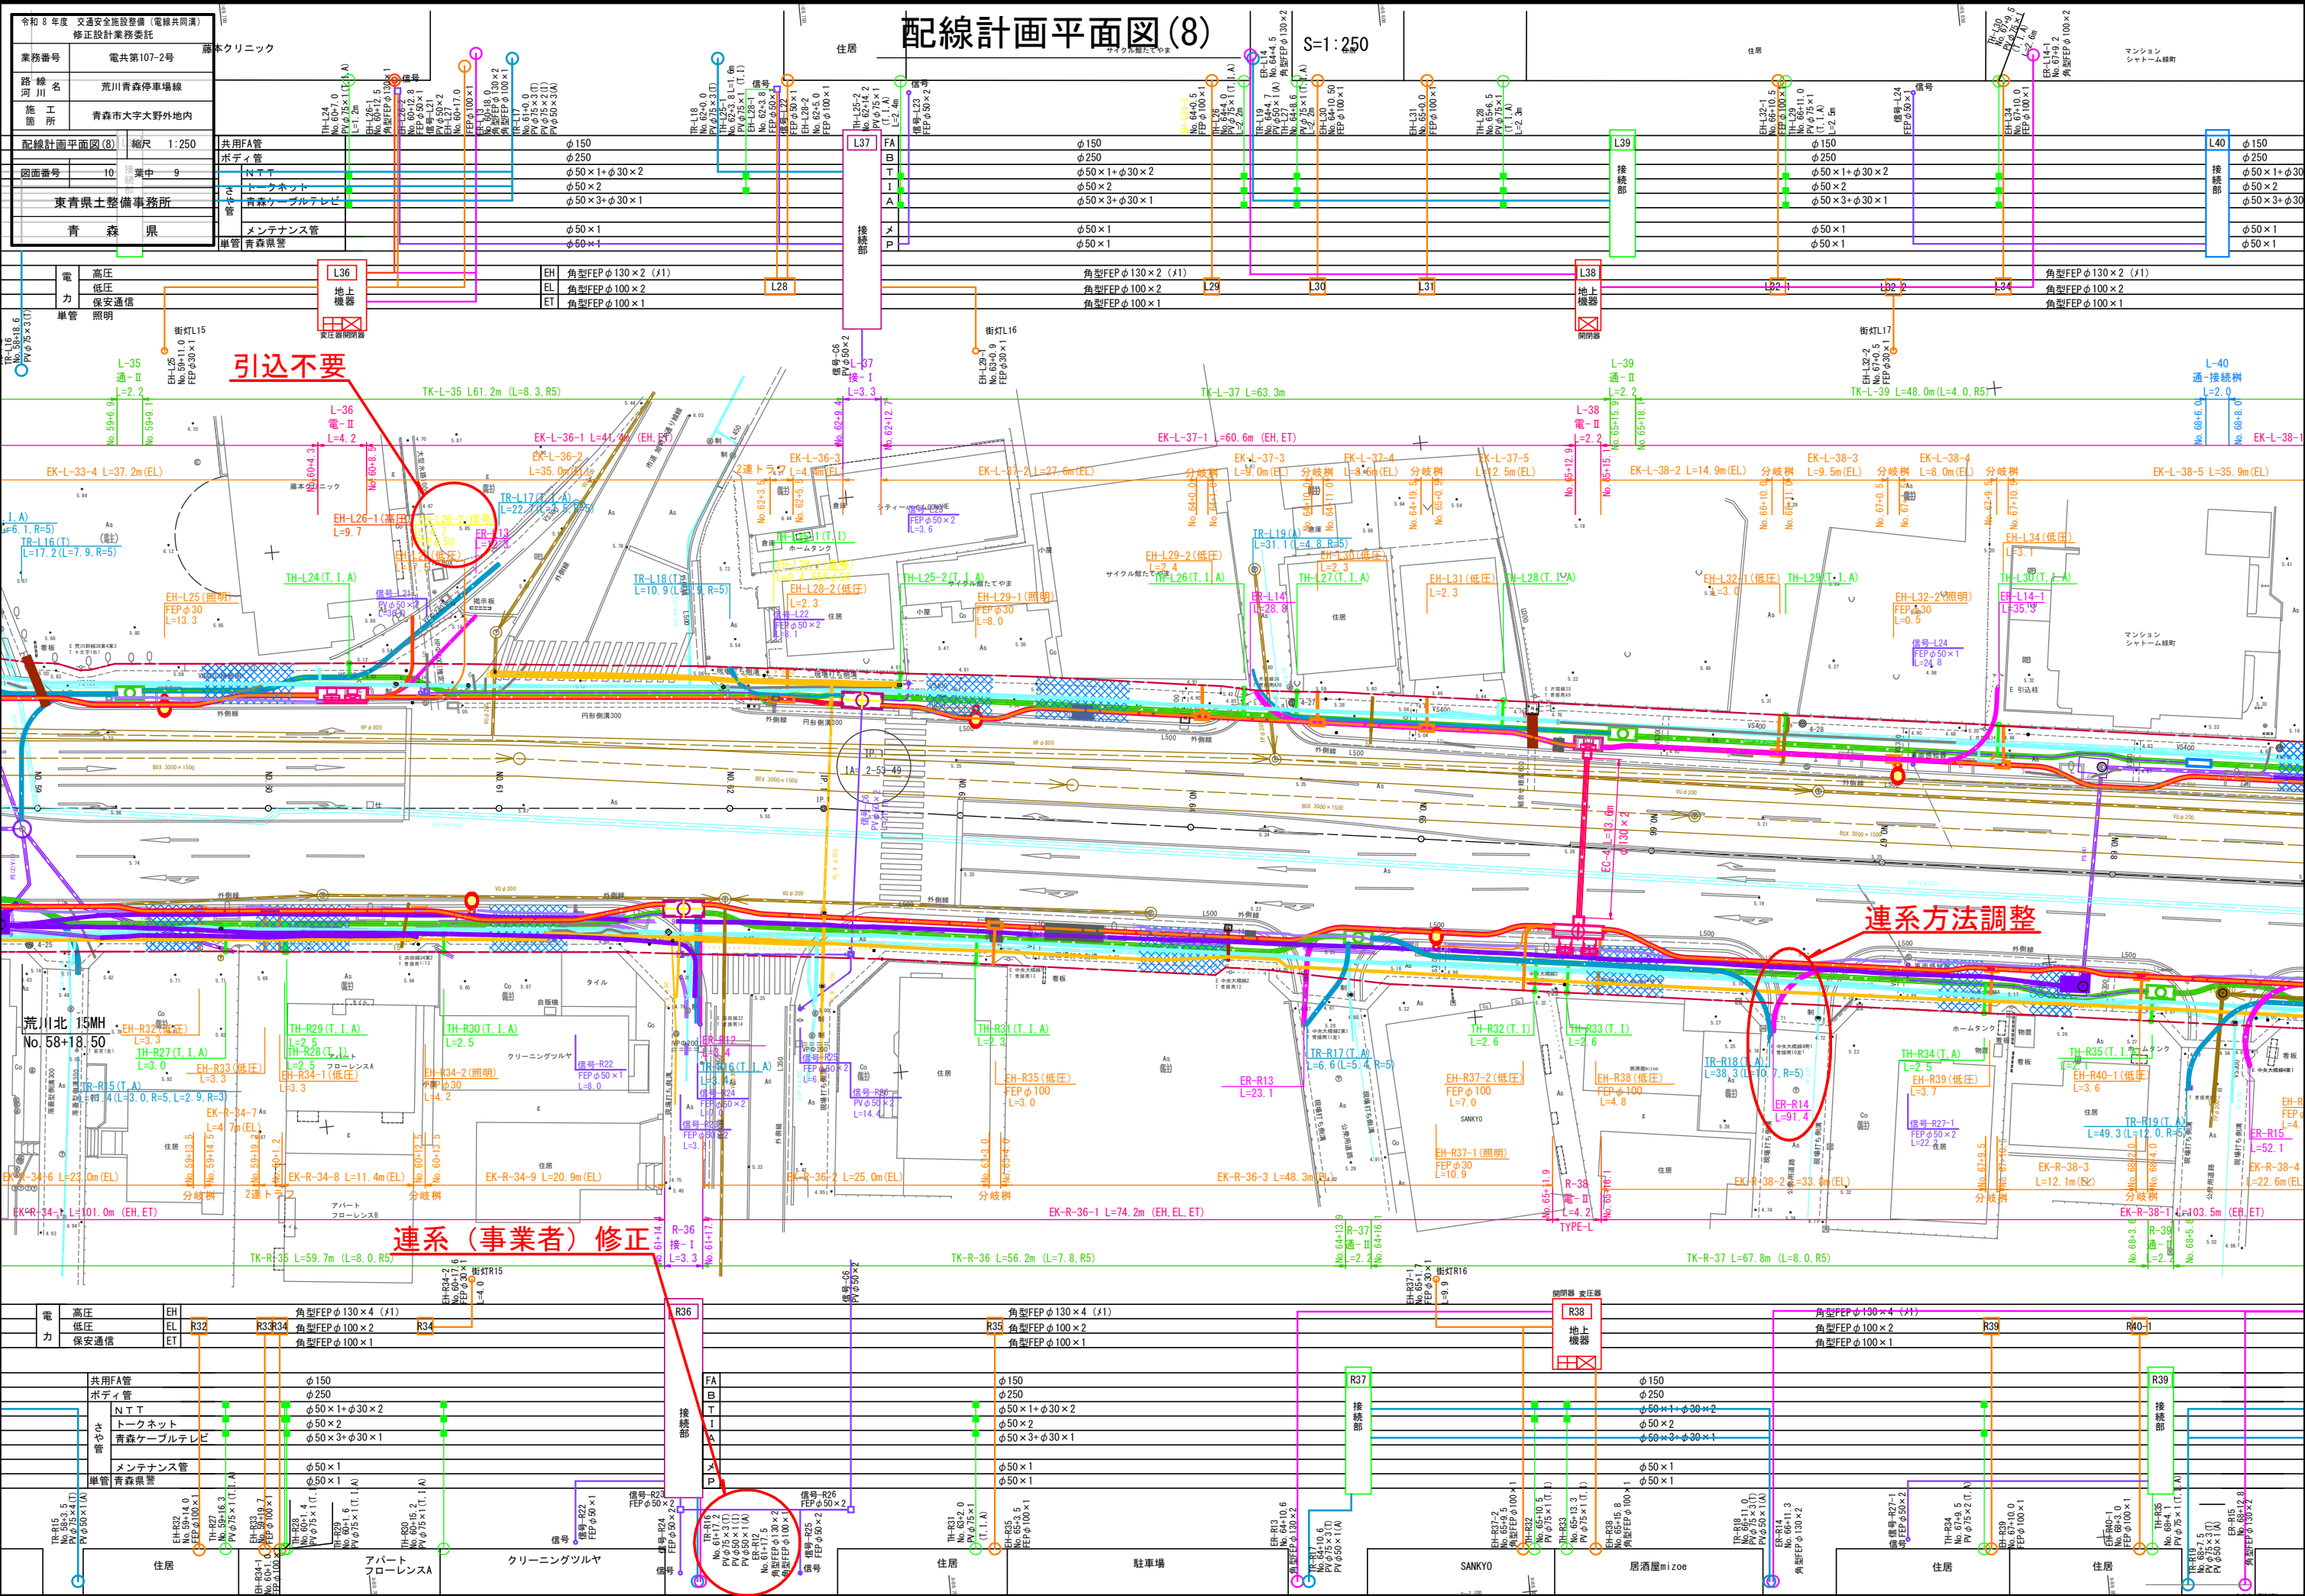

配線計画平面図(8)

S=1:250

令和 8 年度 交通安全施設整備(電線共同溝) 修正設計業務委託		
業務番号	電共第107-2号	
路線名	荒川青森停車場線	
施工所	青森市大字大野外内地	
配線計画平面図(8)	縮尺	1:250
図面番号	10	葉中 9
東青森土木事務所		
青 森 県		

引込不要

連系方法調整

連系(事業者)修正

配線計画平面図(9) S=1:250

令和 8 年度 交通安全施設整備(電線共同溝)	
修正設計業務委託	
業務番号	マンション シャトーム 電共第107-2号
路線名	荒川青森停車場線
施工所	青森市大字野外地内
配線計画平面図(9)	縮尺 1/250
図面番号	10 葉中
東青森土整備事務所	φ50 3+φ30×1
青森県	φ50

型FEPφ130×2 (F1)
型FEPφ100×2
型FEPφ100×1

FA	共用FA管	φ150
B	ボディ管	φ250
T	トクネット	φ50×1+φ30×2
I	青森ケーブルテレビ	φ50×2
A	メンテナンス管	φ50×3+φ30×1
M	メンテナンス管	φ50×1
P	青森県警	φ50×1

EH 電 高圧
EL 電 低圧
ET 力 保安通信

L42 地上機器

L44 地上機器

L44 地上機器

L41 地上機器

