

令和8年度 工事番号 ダムメンテ第1号

遠部ダムメンテナンス(ダム管理用制御処理設備)工事

参 考 資 料

平川市 碓ヶ関遠部外 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子応用設備（機器単体）							
		式	1				
ダム管理用制御処理設備							
		式	1				
ダム管理用制御処理設備							
		式	1				
機器費	遠部ダム						内 1号
		式	1				
機器費	中南县土整備事務所						内 2号
		式	1				
機器単体費計（工場製作原価）							
		式	1				
電子応用設備							
		式	1				
ダム管理用制御処理設備工							
		式	1				
ダム管理用制御処理設備工							
		式	1				
ダム管理用制御処理設備	遠部ダム（共通設備）						内 3号
		式	1				
ダム管理用制御処理設備	中南县土整備事務所						内 4号
		式	1				
ダム管理用制御処理設備	遠部ダム（ダム・堰放流設備制御装置）						内 5号
		式	1				
ダム管理用制御処理設備	中南县土整備事務所（ダム・堰放流設備制御装置）						内 6号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工							
		式	1				
管内配線							内 7号
		m	913				
ヒット配線							内 8号
		m	72				
ラック配線							内 9号
		m	133				
ダクト配線							内 10号
		m	45				
架空配線							内 11号
		m	3				
端末処理材							内 12号
		組	14				
材料費							内 13号
		式	1				
露出配管							内 14号
		m	85				
ころがし配管							内 15号
		m	38				
地中配管							内 16号
		m	1				
配線器具設置工							
		式	1				
ダクト設置							内 17号
		m	4				

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルラック設置							内 18号
		m	1				
フルボックス設置工							
		式	1				
フルボックス設置							内 19号
		個	2				
光ケーブル敷設工							
		式	1				
光ケーブル敷設							内 20号
		m	384				
分電盤設置工							
		式	1				
分電盤設置							内 21号
		面	2				
ダム管理用制御処理設備撤去工							
		式	1				
ダム管理用制御処理設備撤去	遠部ダム操作室						内 22号
		式	1				
ダム管理用制御処理設備撤去	遠部ダム予備ゲート操作室						内 23号
		式	1				
ダム管理用制御処理設備撤去	遠部ダム艇庫						内 24号
		式	1				
ダム管理用制御処理設備撤去	遠部・久吉ダム管理所操作室						内 25号
		式	1				
配管・配線撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線撤去							内 26号
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬	金属くず						内 27号
		t	3.6				
システム・インテグレーション							
		式	1				
システム・インテグレーション							
		式	1				
システム・インテグレーション	遠部ダム						内 28号
		式	1				
システム・インテグレーション	中南県土整備事務所						内 29号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
機器間接費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術者間接費							
		式	1				
機器管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器費	遠部タム					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貯水位水位計収納筐体改造 光水晶式センサ含む ZZ99*01*01001		式	1				管理費区分：0
機側操作盤(予備ゲート) 屋内鋼板製自立架 ZZ99*01*01002		面	1				管理費区分：0
光ケーブル接続・中継端子盤 屋内鋼板製自立架 ZZ99*01*01003		面	1				管理費区分：0
入出力装置 屋内鋼板製自立架、FA-LAN、ソフトウェア含む ZZ99*01*01004		面	1				管理費区分：0
情報入力・提供装置 屋内鋼板製自立架、情報系LAN、ソフトウェア含む ZZ99*01*01005		面	1				管理費区分：0
放流操作装置1 FA-PC、OAデスク、ソフトウェア含む ZZ99*01*01006		台	1				管理費区分：0
放流操作装置2 FA-PC、OAデスク、ソフトウェア含む ZZ99*01*01007		台	1				管理費区分：0
警報盤 鋼板製壁掛型 ZZ99*01*01008		台	1				管理費区分：0
記録用プリンタ カラーレーザ、専用台含む ZZ99*01*01009		台	1				管理費区分：0
大型表示モニタ 55型程度液晶モニタ ZZ99*01*01010		台	1				管理費区分：0
FA-LAN 入出力装置架実装 ZZ99*01*01011		台	1				管理費区分：0
OA-LAN 情報入力・提供装置架実装 ZZ99*01*01012		台	1				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器費		遠部タム					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信・CCTV収納架改造 既設L3-SW移設		ZZ99*01*01013						管理費区分：0
			台	1				
無停電電源装置 7.5kVA 1φ		ZZ99*01*01014						管理費区分：0
			台	1				
耐雷トランス 10kVA 1φ 3W		ZZ99*01*01015						管理費区分：0
			台	1				
管理設備用分電盤		ZZ99*01*01016						管理費区分：0
			面	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	機器費	中南县土整備事務所					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遠部タム遠隔監視装置 FA-PC+PLC 0A7`スク含む ZZ99*01*01017		台	1				管理費区分：0
画面切替器 既設55型表示モニタ実装 ZZ99*01*01018		台	1				管理費区分：0
ネットワーク対応型警告灯 卓上型 ZZ99*01*01019		台	1				管理費区分：0
遠部・久吉タム監視装置改造 L3-SW設定変更 ZZ99*01*01020		台	1				管理費区分：0
電話応答通報装置改造 遠部タム分追加 ZZ99*01*01022		台	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	タム管理用制御処理設備	遠部タム(共通設備)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨量・水位計据付	水位計水圧式, 新設, 補正なし						単 1号
WE310800		台	1				管理費区分：0
各種情報設備据付	中継端子盤, 新設, 補正なし						単 2号
WE443101		架	1				管理費区分：0
各種(警報盤)情報設備据付	警報盤, 新設, 補正なし						単 3号
WE443103		個	1				管理費区分：0
各種(サ-ハ-・フ-リッシ-)情報設備据付	記録用端末装置(フ-リツタ), 新設, 補正なし						単 4号
WE443102		台	1				管理費区分：0
各種情報設備調整	記録用端末装置(フ-リツタ), 補正なし						単 5号
WE443202		台	1				管理費区分：0
CCTV監視制御装置据付	モニタTV 47型以上(天吊), 新設, 補正なし						単 6号
WE430302		台	1				管理費区分：0
CCTV監視制御装置調整	モニタTV, 補正なし						単 7号
WE430402		台	1				管理費区分：0
IPネットワーク装置据付	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 新設, 補正なし						単 8号
WE443301		台	1				管理費区分：0
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 補正なし						単 9号
WE443302		台	1				管理費区分：0
IPネットワーク装置据付	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 新設, 補正なし						単 8号
WE443301		台	1				管理費区分：0
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 補正なし						単 9号
WE443302		台	1				管理費区分：0
監視制御装置据付(CCTV)	監視制御装置, 新設, 補正なし						単 10号
WE430301		架	1				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	タム管理用制御処理設備		遠部タム(共通設備)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
監視制御装置調整 (CCTV)		監視制御装置, 補正なし						単 11号
WE430401			架	1				管理費区分 : 0
無停電電源装置据付		新設, 補正なし						単 12号
WE205301			台	1				管理費区分 : 0
無停電電源装置調整		補正なし						単 13号
WE205303			台	1				管理費区分 : 0
耐雷トランス据付		10kVA以下, 新設, 補正なし						単 14号
WE201000			台	1				管理費区分 : 0
自立型分電盤取付		自立型分電盤, 新設						単 15号
WE122600			面	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	システム管理用制御処理設備		中南県土整備事務所					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CCTV監視制御装置増設 WE430303		マトリクススイッチャ, 補正なし						単 16号
			台	1				管理費区分：0
CCTV監視制御装置調整 WE430402		マトリクススイッチャ, 補正なし						単 17号
			台	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	タム管理用制御処理設備	遠部タム(タム・堰放流設備制御装置)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タム・堰放流設備制御装置据付	ゲート模擬装置, 新設, 補正なし						単 18号
WE415101		台	1				管理費区分：0
タム・堰放流設備制御装置調整	ゲート模擬装置, 補正なし						単 19号
WE415201		台	1				管理費区分：0
各種情報設備据付	入出力処理装置, 新設, 補正なし						単 20号
WE443101		架	1				管理費区分：0
各種情報設備調整	入出力処理装置, 補正なし						単 21号
WE443202		台	1				管理費区分：0
各種情報設備据付	入出力処理装置, 新設, 補正あり						単 22号
WE443101		架	1				管理費区分：0
各種情報設備調整	入出力処理装置, 補正あり						単 23号
WE443202		台	1				管理費区分：0
タム・堰放流設備制御装置据付	操作卓, 新設, 補正なし						単 24号
WE415101		台	1				管理費区分：0
タム・堰放流設備制御装置調整	操作卓, 補正なし						単 25号
WE415201		台	1				管理費区分：0
タム・堰放流設備制御装置据付	操作卓, 新設, 補正あり						単 26号
WE415101		台	1				管理費区分：0
タム・堰放流設備制御装置調整	操作卓, 補正あり						単 27号
WE415201		台	1				管理費区分：0
IPネットワーク装置据付	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 新設, 補正なし						単 8号
WE443301		台	1				管理費区分：0
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 補正なし						単 9号
WE443302		台	1				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	ダム管理用制御処理設備		遠部ダム(ダム・堰放流設備制御装置)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
IPネットワーク装置据付		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 新設, 補正なし						単 8号
WE443301			台	1				管理費区分: 0
IPネットワーク装置調整		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型, 補正なし						単 9号
WE443302			台	1				管理費区分: 0
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)		制御処理装置, 補正なし						単 28号
WE415302			組	1				管理費区分: 0
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)		制御処理装置, 補正あり						単 29号
WE415302			組	1				管理費区分: 0
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)		データ入出力部, 補正なし						単 30号
WE415302			組	1				管理費区分: 0
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)		データ入出力部, 補正あり						単 31号
WE415302			組	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ダム管理用制御処理設備		中南県土整備事務所(ダム・堰放流設備制御装置)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダム・堰放流設備制御装置据付		情報管理装置, 新設, 補正なし						単 32号
WE415101			台	1				管理費区分：0
平滑・制御処理調整(ダム・堰)		制御処理装置, 補正なし						単 33号
WE415203			組	1				管理費区分：0
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)		制御処理装置, 補正なし						単 28号
WE415302			組	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	管内配線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管内配線 CV2sq-2C							単 34号
		m	136. 7				管理費区分：0
管内配線 CV3. 5sq-2C							単 35号
		m	136. 7				管理費区分：0
管内配線 CV3. 5sq-3C							単 36号
		m	37. 6				管理費区分：0
管内配線 CV22sq-3C							単 37号
		m	157. 4				管理費区分：0
管内配線 CV5. 5sq-4C							単 38号
		m	238. 6				管理費区分：0
管内配線 CVV1. 25sq-2C							単 39号
		m	10. 6				管理費区分：0
管内配線 CVV2sq-4C							単 40号
		m	136. 7				管理費区分：0
管内配線 10D-2V							単 41号
		m	5				管理費区分：0
管内配線 水位センサ用専用ケーブル							単 42号
		m	53. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ビッド配線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ビッド配線 CV2sq-2C							単 43号
		m	8. 3				管理費区分：0
ビッド配線 CV3. 5sq-2C							単 44号
		m	8. 3				管理費区分：0
ビッド配線 CV3. 5sq-3C							単 45号
		m	1. 7				管理費区分：0
ビッド配線 CV22sq-3C							単 46号
		m	16				管理費区分：0
ビッド配線 CV5. 5sq-4C							単 47号
		m	16. 6				管理費区分：0
ビッド配線 CVV1. 25sq-2C							単 48号
		m	0. 7				管理費区分：0
ビッド配線 CVV2sq-4C							単 49号
		m	8. 3				管理費区分：0
ビッド配線 10D-2V							単 50号
		m	12. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ラック配線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラック配線 CV2sq-2C							単 51号
		m	6. 9				管理費区分：0
ラック配線 CV3. 5sq-2C							単 52号
		m	6. 9				管理費区分：0
ラック配線 CV3. 5sq-3C							単 53号
		m	5. 4				管理費区分：0
ラック配線 CV22sq-3C							単 54号
		m	6. 9				管理費区分：0
ラック配線 CV5. 5sq-4C							単 55号
		m	72. 2				管理費区分：0
ラック配線 CVV1. 25sq-2C							単 56号
		m	9. 2				管理費区分：0
ラック配線 CVV2sq-4C							単 57号
		m	13. 1				管理費区分：0
ラック配線 10D-2V							単 58号
		m	12. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	タクト配線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タクト配線 CV2sq-2C							単 59号
		m	4. 7				管理費区分：0
タクト配線 CV3. 5sq-2C							単 60号
		m	4. 7				管理費区分：0
タクト配線 CV3. 5sq-3C							単 61号
		m	4. 7				管理費区分：0
タクト配線 CV22sq-3C							単 62号
		m	4. 7				管理費区分：0
タクト配線 CV5. 5sq-4C							単 63号
		m	13. 8				管理費区分：0
タクト配線 CVV1. 25sq-2C							単 64号
		m	2. 9				管理費区分：0
タクト配線 CVV2sq-4C							単 65号
		m	2. 9				管理費区分：0
タクト配線 10D-2V							単 66号
		m	6. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	架空配線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
同軸ケーブル 10D-2V ZZ99*01*02008		m	2. 8				管理費区分：0
通信・制御ケーブル配線 WE119400	20mm以下, 新設, 補正無し	径間	1				単 67号 管理費区分：0
ラッシングロッド 1号 ZZ99*01*02010		本	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	端末処理材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端末処理材 CV38sq-2C ZZ99*01*02045		組	2				管理費区分：0
端末処理材 CV22sq-3C ZZ99*01*02046		組	12				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル CV3. 5sq-2C ZZ99*01*02002		m	101. 1				管理費区分：0
ケーブル CV38sq-2C ZZ99*01*02011		m	22. 3				管理費区分：0
ケーブル CV3. 5sq-3C ZZ99*01*02003		m	155. 7				管理費区分：0
ケーブル CV22sq-3C ZZ99*01*02004		m	6. 4				管理費区分：0
ケーブル CVV1. 25sq-20C ZZ99*01*02012		m	19				管理費区分：0
LANケーブル UTP-Cat5 ZZ99*01*02013		m	116. 1				管理費区分：0
専用ケーブル HDMI ZZ99*01*02014		m	31. 8				管理費区分：0
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2 V001001012		m	33. 6				管理費区分：0
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2 V001001013		m	22. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	露出配管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
厚鋼電線管敷設 G70		m	2				単 68号 管理費区分：0
厚鋼電線管敷設 G54		m	24. 6				単 69号 管理費区分：0
厚鋼電線管敷設 G36		m	33. 7				単 70号 管理費区分：0
厚鋼電線管敷設 G22		m	2. 2				単 71号 管理費区分：0
金属製可とう電線管敷設 F63(ビニル被覆)		m	5. 4				単 72号 管理費区分：0
金属製可とう電線管敷設 F50(ビニル被覆)		m	0. 9				単 73号 管理費区分：0
金属製可とう電線管敷設 F38(ビニル被覆)		m	3. 8				単 74号 管理費区分：0
金属製可とう電線管敷設 F24(ビニル被覆)		m	1. 5				単 75号 管理費区分：0
ユニオンボックスコネクタ 63mm ZZ99*01*02019		個	3				管理費区分：0
ユニオンボックスコネクタ 50mm ZZ99*01*02020		個	2				管理費区分：0
ユニオンボックスコネクタ 38mm ZZ99*01*02021		個	4				管理費区分：0
ユニオンボックスコネクタ 24mm ZZ99*01*02022		個	2				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	露出配管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×300		個	5				単 76号 管理費区分：0
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×200		個	2				単 77号 管理費区分：0
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×100		個	15				単 78号 管理費区分：0
あと施工アンカー M8×50 SUS ZZ99*01*02026		本	44				管理費区分：0
ｸﾚﾝﾌﾟ ｹﾞｰｽ KBS-MA相当 ZZ99*01*02027		個	7				管理費区分：0
合成樹脂製可とう電線管敷設 PF22		m	10. 9				単 79号 管理費区分：0
ｺﾈｸﾀ 22mm ZZ99*01*02029		個	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ころがし配管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 80mm, 1条						単 80号
WE110500	, 0%	m	38				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	地中配管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中), 新設, FEP 80mm, 1条, 0%	m	1				単 80号 管理費区分 : 0
ヘルマウス 80mm ZZ99*01*02030		個	2				管理費区分 : 0
異種管接続材料 FEP80 H型 ZZ99*01*02031		組	1				管理費区分 : 0
床掘り CB210030	土砂, 現場制約あり	m3	0. 1				管理費区分 : 0
埋戻し CB210410	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0. 1				管理費区分 : 0
埋設標識シート敷設		m	1				単 81号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	タ [〃] 外設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂製タ [〃] 外設置							単 82号 管理費区分：0	
		m	4.1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ケーブルラック設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルラック W400×H70 ZZ99*01*02032		本	1				管理費区分：0
ケーブルラック設置 WE122500	ケーブルラック400mm以下, 新設, 敷板なし, 補正なし, 補正なし	m	1				単 83号 管理費区分：0
立上りラック支持金具 ZZ99*01*02033		個	2				管理費区分：0
盤取付金具 ZZ99*01*02034		組	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 300×300×300								単 84号
			個	1				管理費区分：0
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 400×300×300								単 85号
			個	1				管理費区分：0
あと施工アンカー M8×50 SUS ZZ99*01*02026								管理費区分：0
			本	8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	光ケーブル敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管内配線 SM-12C							単 86号
		m	231. 3				管理費区分：0
管内配線 SM-4C							単 87号
		m	37. 6				管理費区分：0
ヒット配線 SM-12C							単 88号
		m	16. 6				管理費区分：0
ヒット配線 SM-4C							単 89号
		m	1. 7				管理費区分：0
ラック配線 SM-12C							単 90号
		m	76. 5				管理費区分：0
ラック配線 SM-4C							単 91号
		m	8				管理費区分：0
タクト配線 SM-12C							単 92号
		m	9. 7				管理費区分：0
タクト配線 SM-4C							単 93号
		m	2. 9				管理費区分：0
光ケーブル成端 WE121002	57°（心）以下						単 94号
		箇所	8				管理費区分：0
光コネクタ付コット SC型 SM片端子4C 2m ZZ99*01*02040							
		個	8				管理費区分：0
光ケーブル接続損失試験 WE121202	20心以下						単 95号
		対向	4				管理費区分：0
光ケーブル伝送損失試験 WE121201	20心以下						単 96号
		方向	4				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	光ケーブル敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
光ケーブル SM-4C ZZ99*01*02038		m	7. 9				管理費区分：1
光成端箱(天端用) ZZ99*01*02041		台	1				管理費区分：0
光成端箱(監査廊用) ZZ99*01*02042		台	1				管理費区分：0
分電盤取付 WE122800	露出型分電盤前面0. 4m2以下, 新設	面	2				単 97号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	分電盤設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電源盤(天端用)								管理費区分：0
ZZ99*01*02043			面	1				
電源盤(監査廊用)								管理費区分：0
ZZ99*01*02044			面	1				
分電盤取付		露出型分電盤前面0.4m2以下, 新設						単 97号 管理費区分：0
WE122800			面	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	タム管理用制御処理設備撤去	遠部タム操作室					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
各種情報設備据付 WE443101	中継端子盤, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 98号 管理費区分: 0
各種情報設備据付 WE443101	入出力処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 99号 管理費区分: 0
タム・堰放流設備制御装置据付 WE415101	操作卓, 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 100号 管理費区分: 0
タム・堰放流設備制御装置据付 WE415101	管理支援装置, 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 101号 管理費区分: 0
各種情報設備据付 WE443101	入出力処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 99号 管理費区分: 0
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付 WE443102	記録用端末装置(プリンタ), 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 102号 管理費区分: 0
各種(警報盤)情報設備据付 WE443103	警報盤, 撤去(不使用), 補正なし	個	1				単 103号 管理費区分: 0
耐雷トランス据付 WE201000	10kVA以下, 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 104号 管理費区分: 0
無停電電源装置据付 WE205301	撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 105号 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	ダム管理用制御処理設備撤去		遠部ダム予備ゲート操作室					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダム・堰放流設備制御装置据付 WE415101		ゲート模擬装置, 撤去(不使用), 補正なし						単 106号
			台	1				管理費区分 : 0
ダム・堰放流設備制御装置据付 WE415101		機側伝送装置, 撤去(不使用), 補正なし						単 107号
			台	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ダム管理用制御処理設備撤去	遠部ダム艇庫					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨量・水位計据付 WE310800	水位計水圧式, 撤去(不使用), 補正なし						単 108号
		台	1				管理費区分 : 0
ダム・堰放流設備制御装置据付 WE415101	機側伝送装置, 撤去(不使用), 補正なし						単 107号
		台	1				管理費区分 : 0
データ入出力部据付(ダム・堰) WE415102	データ入出力部, 撤去(不使用), 補正なし						単 109号
		組	1				管理費区分 : 0
各種情報設備据付 WE443101	中継端子盤, 撤去(不使用), 補正なし						単 98号
		架	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	タム管理用制御処理設備撤去	遠部・久吉タム管理所操作室					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
監視制御装置据付 (CCTV) WE430301	監視制御装置, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 110号 管理費区分 : 0
各種(サーバ・フリッジ) 情報設備据付 WE443102	記録用端末装置(フリンカ), 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 102号 管理費区分 : 0
タム・堰放流設備制御装置据付 WE415101	操作卓, 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 100号 管理費区分 : 0
情報伝送処理装置据付 (タム・堰) WE415103	情報伝送処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 111号 管理費区分 : 0
各種(警報盤) 情報設備据付 WE443103	警報盤, 撤去(不使用), 補正なし	個	1				単 103号 管理費区分 : 0
CCTV監視制御装置据付 WE430302	モニタTV 47型未満(天吊), 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 112号 管理費区分 : 0
各種(サーバ・フリッジ) 情報設備据付 WE443102	サーバ, 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 113号 管理費区分 : 0
各種情報設備据付 WE443101	入出力処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 99号 管理費区分 : 0
各種(サーバ・フリッジ) 情報設備据付 WE443102	記録用端末装置(フリンカ), 撤去(不使用), 補正あり	台	1				単 114号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	配線撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)						単 115号
WE114000		m	300				管理費区分 : 0
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)						単 116号
WE114000		m	852. 9				管理費区分 : 0
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 20mm以下, 撤去(不使用)						単 117号
WE114000		m	50. 9				管理費区分 : 0
ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)						単 118号
WE114000		m	39				管理費区分 : 0
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり						単 119号
WE115000		m	60. 8				管理費区分 : 0
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり						単 119号
WE115000		m	34. 6				管理費区分 : 0
ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)						単 120号
WE114000		m	2				管理費区分 : 0
通信・制御ケーブル配線	20mm以下, 撤去(不使用), 補正無し						単 121号
WE119400		径間	1				管理費区分 : 0
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線, 11mm以下, 撤去(不使用)						単 122号
WE120010		m	37. 6				管理費区分 : 0
光ケーブル配線	ビッド配線, 11mm以下, 撤去(不使用)						単 123号
WE120010		m	1. 7				管理費区分 : 0
光ケーブル配線(ラック配線)	仕上外径 11mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり						単 124号
WE120020		m	7. 4				管理費区分 : 0
光ケーブル配線(ラック配線)	仕上外径 11mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり						単 124号
WE120020		m	2. 9				管理費区分 : 0

一式当り内訳書

单価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	現場発生品運搬	金属くず						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 37.5km以下						管理費区分：0
			t	3.55				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						管理費区分：0
			t	3.55				
処分費 金属くず ZZ99*01*02047								管理費区分：T
			t	3.55				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	システム・インテグレーション	遠部タム					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
更新時の装置設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450102	小型L3SW/ルータ(ボックス型), 補正なし, 補正なし	台	1				単 125号 管理費区分: 0
設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器 WE450103	小型L3SW/ルータ(ボックス型), 補正なし, 補正なし	台	1				単 126号 管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201	ルーティング設計1 NW追加/変更台数, 補 正なし, 補正なし	台	1				単 127号 管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201	VLAN, 補正なし, 補正なし	台	1				単 128号 管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等), 補正 なし, 補正なし	台	1				単 129号 管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201	マルチキャスト, 補正なし, 補正なし	台	1				単 130号 管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201	QoSの制御, 補正なし, 補正なし	台	1				単 131号 管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201	セキュリティの設定1(フィルタリング), 補正なし , 補正なし	台	1				単 132号 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	システム・インテグレーション		中南県土整備事務所						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
更新時の装置設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450102		小型L3SW/ルータ(ボックス型), 補正なし, 補正なし							単 125号
			台	1					管理費区分: 0
設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器 WE450103		小型L3SW/ルータ(ボックス型), 補正なし, 補正なし							単 126号
			台	1					管理費区分: 0
設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器 WE450103		マルチキャストFW/ユニキャストFW, 補正なし, 補正 なし							単 133号
			台	1					管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201		ルーティング設計1 NW追加/変更台数, 補 正なし, 補正なし							単 127号
			台	1					管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201		VLAN, 補正なし, 補正なし							単 128号
			台	1					管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201		冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等), 補正 なし, 補正なし							単 129号
			台	1					管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201		マルチキャスト, 補正なし, 補正なし							単 130号
			台	1					管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201		QoSの制御, 補正なし, 補正なし							単 131号
			台	1					管理費区分: 0
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等 WE450201		セキュリティの設定1(フィルタリング), 補正なし , 補正なし							単 132号
			台	1					管理費区分: 0
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WE310800	雨量・水位計据付	水位計水压式, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	1					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	2					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WE443101	各種情報設備据付	中継端子盤, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	1					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	2					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WE443103	各種(警報盤)情報設備据付	警報盤, 新設, 補正なし	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 25					
合計							円／個		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WE443102	各種(サーバ・フリップ)情報設備据付	記録用端末装置(プリンタ), 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員							管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号 WE443202	各種情報設備調整	記録用端末装置 (ﾌﾟﾘﾝﾀ), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	0. 3					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WE430302	CCTV監視制御装置据付	モニタTV 47型以上(天吊), 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WE430402	CCTV監視制御装置調整	モニタTV, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
R0202			人	1			管理費区分 : 8	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WE443301	IPネットワーク装置据付	LANスイッチ (L2SW・L3SW)ボックス型, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
	R0202		人	0. 34			管理費区分 : 0	
電気通信技術員								
	R0203		人	0. 34			管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WE443302	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW)ボックス型, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
R0202			人	0. 41			管理費区分 : 8	
電気通信技術員								
R0203			人	0. 41			管理費区分 : 8	
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WE430301	監視制御装置据付 (CCTV)	監視制御装置, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	1					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	2					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WE430401	監視制御装置調整 (CCTV)	監視制御装置, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	2					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WE205301	無停電電源装置据付	新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
	R0202		人	0. 5			管理費区分：0	
電工								
	R0201		人	1. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WE205303	無停電電源装置調整	補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	0. 5					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：8		
			人	0. 5					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WE201000	耐雷トランス据付	10kVA以下, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	0. 3					
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 1					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WE122600	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							管理費区分：0	
	R0202		人	0. 5				
電工							管理費区分：0	
	R0201		人	2				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WE430303	CCTV監視制御装置増設	マトリクススイッチ, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WE430402	CCTV監視制御装置調整	マトリクススイッチ, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	0. 5					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	ゲート模擬装置, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	1					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	1					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WE415201	ダム・堰放流設備制御装置調整	ゲート模擬装置, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8	
			人	0. 5				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WE443101	各種情報設備据付	入出力処理装置, 新設, 補正なし		単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		R0202						管理費区分：0	
				人	1				
電気通信技術員		R0203						管理費区分：0	
				人	2				
合計									
単価								円／架	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号 WE443202	各種情報設備調整	入出力処理装置, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	1					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WE443101	各種情報設備据付	入出力処理装置, 新設, 補正あり	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	0. 7					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	1. 4					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 23号 WE443202	各種情報設備調整	入出力処理装置, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	0. 7					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	操作卓, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 25号 WE415201	ダム・堰放流設備制御装置調整	操作卓, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	2					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	操作卓, 新設, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員							管理費区分：0	
R0203			人	1. 4				
合計							円／台	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WE415201	ダム・堰放流設備制御装置調整	操作卓, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							管理費区分：8	
R0202			人	1. 4				
合計							円／台	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 28号 WE415302	NW平滑・制御総合調整 (ﾀﾞﾑ・堰)	制御処理装置, 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	0. 3					
合計							円／組		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 29号 WE415302	NW平滑・制御総合調整 (ﾀﾞﾑ・堰)	制御処理装置, 補正あり	単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	0. 21					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WE415302	NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	データ入出力部, 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
R0202			人	0. 3			管理費区分：8	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WE415302	NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	データ入出力部, 補正あり	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
R0202			人	0. 21			管理費区分：8	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 32号 WE415101	ﾀﾞﾑ・堰放流設備制御装置据付	情報管理装置, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 <									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 33号 WE415203	平滑・制御処理調整 (ﾀﾞﾑ・堰)	制御処理装置, 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：8		
			人	1					
合計							円／組		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	管内配線 CV2sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV2sq-2C ZZ99*01*02001							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	管内配線 CV3. 5sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV3. 5sq-2C ZZ99*01*02002							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	管内配線 CV3. 5sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV3. 5sq-3C ZZ99*01*02003							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	管内配線 CV22sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV22sq-3C ZZ99*01*02004							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 40mm以下, 新設					単 135号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	管内配線 CV5. 5sq-4C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV5. 5sq-4C ZZ99*01*02005							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	管内配線 CVV1. 25sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CVV1. 25sq-2C ZZ99*01*02006							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	管内配線 CVV2sq-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV2sq-4C ZZ99*01*02007							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	管内配線 10D-2V		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル 10D-2V		ZZ99*01*02008					管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	管内配線 水位センサ用専用ケーブル		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水位センサ用専用ケーブル ZZ99*01*02009							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		管内配線, 20mm以下, 新設					単 134号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	ヒット配線 CV2sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV2sq-2C ZZ99*01*02001							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		ヒット配線, 20mm以下, 新設					単 136号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	ビッド配線 CV3. 5sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV3. 5sq-2C ZZ99*01*02002								管理費区分：0	
				m	1				
ケーブル及び電線配線 WE114000			ビッド配線, 20mm以下, 新設					単 136号 管理費区分：0	
				m	1				
合計									
単価								円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	ビッド配線 CV3. 5sq-3C			単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル CV3. 5sq-3C ZZ99*01*02003									管理費区分：0
					m	1			
ケーブル及び電線配線 WE114000			ビッド配線, 20mm以下, 新設						単 136号 管理費区分：0
					m	1			
合計									
単価									円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	ビッド配線 CV22sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV22sq-3C ZZ99*01*02004							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		ビッド配線, 40mm以下, 新設					単 137号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	ビッド配線 CV5. 5sq-4C			単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル CV5. 5sq-4C ZZ99*01*02005									管理費区分：0
					m	1			
ケーブル及び電線配線 WE114000			ビッド配線, 20mm以下, 新設						単 136号 管理費区分：0
					m	1			
合計									
単価									円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	ビッド配線 CVV1. 25sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CVV1. 25sq-2C ZZ99*01*02006							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線 WE114000		ビッド配線, 20mm以下, 新設					単 136号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	ビッド配線 CVV2sq-4C			単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル CVV2sq-4C ZZ99*01*02007									管理費区分：0
					m	1			
ケーブル及び電線配線 WE114000			ビッド配線, 20mm以下, 新設						単 136号 管理費区分：0
					m	1			
合計									
単価									円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	ビッド配線 10D-2V		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
同軸ケーブル 10D-2V		ZZ99*01*02008					管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設					単 136号 管理費区分：0		
WE114000			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	ラック配線 CV2sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV2sq-2C ZZ99*01*02001							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ラック配線 CV3. 5sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV3. 5sq-2C ZZ99*01*02002							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ラック配線 CV3. 5sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV3. 5sq-3C ZZ99*01*02003							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ラック配線 CV22sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV22sq-3C		ZZ99*01*02004	m	1			管理費区分：0	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 139号	
		WE115000	m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ラック配線 CV5. 5sq-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV5. 5sq-4C		ZZ99*01*02005	m	1			管理費区分：0	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 138号	
		WE115000	m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ラック配線 CVV1. 25sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV1. 25sq-2C		ZZ99*01*02006					管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり WE115000					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ラック配線 CVV2sq-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV2sq-4C ZZ99*01*02007							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ラック配線 10D-2V		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル 10D-2V		ZZ99*01*02008					管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ダクト配線 CV2sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV2sq-2C ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	ダクト配線 CV3. 5sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル CV3. 5sq-2C ZZ99*01*02002							管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号	ダクト配線 CV3. 5sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV3. 5sq-3C ZZ99*01*02003								管理費区分：0	
				m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000			仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
				m	1				
合計									
単価								円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ダクト配線 CV22sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV22sq-3C		ZZ99*01*02004	m	1			管理費区分：0	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 139号	
		WE115000	m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ダクト配線 CV5. 5sq-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV5. 5sq-4C		ZZ99*01*02005	m	1			管理費区分：0	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 138号	
		WE115000	m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ダクト配線 CVV1. 25sq-2C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV1. 25sq-2C ZZ99*01*02006							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ダクト配線 CVV2sq-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVV2sq-4C ZZ99*01*02007							管理費区分：0	
			m	1				
ケーブル及び電線配線(ラック配線) WE115000		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり					単 138号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	ダクト配線 10D-2V		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
同軸ケーブル 10D-2V		ZZ99*01*02008					管理費区分：0		
			m	1					
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり WE115000					単 138号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号 WE119400	通信・制御ケーブル配線	20mm以下, 新設, 補正無し	単位	径間	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	厚鋼電線管敷設 G70		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管 G70		V001103007001					管理費区分：0		
			m	1					
電線管敷設		厚鋼, 70mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未 満, 補正なし					単 140号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	厚鋼電線管敷設 G54		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管 G54		V001103006					管理費区分：0		
			m	1					
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未 満, 補正なし					単 141号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	厚鋼電線管敷設 G36		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管 G36		V001103004					管理費区分：0		
			m	1					
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未 満, 補正なし WE111100					単 142号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	厚鋼電線管敷設 G22		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管 G22		V001103002					管理費区分：0		
			m	1					
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未 満, 補正なし WE111100					単 143号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	金属製可とう電線管敷設 F63(ビニル被覆)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 F63(ビニル被覆) ZZ99*01*02015							管理費区分：0	
			m	1				
金属製可とう電線管敷設 WE112150		63mm以下, 新設					単 144号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	金属製可とう電線管敷設 F50(ビニル被覆)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 F50(ビニル被覆) ZZ99*01*02016							管理費区分：0	
			m	1				
金属製可とう電線管敷設 WE112150		63mm以下, 新設					単 144号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	金属製可とう電線管敷設 F38(ビニル被覆)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 F38(ビニル被覆) ZZ99*01*02017							管理費区分：0	
			m	1				
金属製可とう電線管敷設 WE112150		38mm以下, 新設					単 145号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	金属製可とう電線管敷設 F24(ビニル被覆)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 F24(ビニル被覆) ZZ99*01*02018							管理費区分：0	
			m	1				
金属製可とう電線管敷設 WE112150		24mm以下, 新設					単 146号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×300		単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×300 SUS ZZ99*01*02023							管理費区分：0		
			個	1					
ﾀﾞｸﾀｰ取付 WE124400		ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下, 新設					単 147号 管理費区分：0		
			個	1					
合計									
単価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 77号	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×200		単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ 40×30×200 SUS ZZ99*01*02024							管理費区分：0		
			個	1					
ﾀﾞｸﾀｰ取付 WE124400		ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下, 新設					単 147号 管理費区分：0		
			個	1					
合計									
単価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号	ダクターチャンネル 40×30×100		単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクターチャンネル 40×30×100 SUS ZZ99*01*02025							管理費区分：0		
			個	1					
ダクター取付 WE124400		ダクター75mm×40mm以下, 新設					単 147号 管理費区分：0		
			個	1					
合計									
単価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号	合成樹脂製可とう電線管敷設 PF22		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
合成樹脂製可とう電線管 PF-S 22mm		ZZ99*01*02028					管理費区分：0		
			m	1					
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		22mm以下, 新設, 埋設以外					単 148号		
			m	1					
合計							円／m		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 80mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号	埋設標識シート敷設		単位	m	単位数量	50	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍					単 149号		
WE523200			巻	1			管理費区分：0		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設					単 150号		
WE122200			m	50			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号	樹脂製タコ外設置		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂製タコ 100×80 ZZ99*01*02037							管理費区分：0		
			m	1					
1種線び類取付 WE124020		合成樹脂線び 60×18mm, 新設					単 151号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 83号 WE122500	ケーブルラック設置	ケーブルラック400mm以下, 新設, 敷板なし, 補正なし, 補正なし	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	5					
合計							円／m		
単価									

2次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 84号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 300×300×300		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ 300×300×300 SUS, WP ZZ99*01*02035							管理費区分：0	
			個	1				
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 WE122300		各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm					単 152号 管理費区分：0	
			個	1				
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 85号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 400×300×300		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ 400×300×300 SUS, WP ZZ99*01*02036							管理費区分：0	
			個	1				
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 WE122300		各種, 新設, 40cm, 30cm, 30cm					単 153号 管理費区分：0	
			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	管内配線 SM-12C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル SM-12C ZZ99*01*02039							管理費区分：1		
			m	1					
光ケーブル配線 WE120010		屋内屋外管内配線, 11mm以下, 新設					単 154号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	管内配線 SM-4C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル SM-4C ZZ99*01*02038							管理費区分：1		
			m	1					
光ケーブル配線 WE120010		屋内屋外管内配線, 11mm以下, 新設					単 154号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 88号	ビッド配線 SM-12C			単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル SM-12C ZZ99*01*02039									管理費区分：1
					m	1			
光ケーブル配線 WE120010			ビッド配線, 11mm以下, 新設						単 155号 管理費区分：0
					m	1			
合計									
単価									円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 89号	ビッド配線 SM-4C		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル SM-4C ZZ99*01*02038							管理費区分：1		
			m	1					
光ケーブル配線 WE120010		ビッド配線, 11mm以下, 新設					単 155号 管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	ラック配線 SM-12C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル SM-12C ZZ99*01*02039							管理費区分：1	
			m	1				
光ケーブル配線(ラック配線) WE120020		仕上外径 11mm以下, 新設, 抱縛あり					単 156号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	ラック配線 SM-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル SM-4C ZZ99*01*02038							管理費区分：1	
			m	1				
光ケーブル配線(ラック配線) WE120020		仕上外径 11mm以下, 新設, 抱縛あり					単 156号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	ダクト配線 SM-12C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル SM-12C ZZ99*01*02039							管理費区分：1	
			m	1				
光ケーブル配線(ラック配線) WE120020		仕上外径 11mm以下, 新設, 抱縛あり					単 156号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	ダクト配線 SM-4C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル SM-4C ZZ99*01*02038							管理費区分：1	
			m	1				
光ケーブル配線(ラック配線) WE120020		仕上外径 11mm以下, 新設, 抱縛あり					単 156号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WE121002	光ケーブル成端	57ケーブル(心)以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0	
			人	0.49				
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0	
			人	0.49				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WE121202	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者 R0202							管理費区分：0	
			人	0.39				
電気通信技術員 R0203							管理費区分：0	
			人	0.39				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／対向	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WE121201	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者 R0202							管理費区分：0	
			人	0.28				
電気通信技術員 R0203							管理費区分：0	
			人	0.28				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／方向	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号 WE122800	分電盤取付	露出型分電盤前面0. 4m2以下, 新設	単位	面	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	1. 3					
合計							円／面		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 98号 WE443101	各種情報設備据付	中継端子盤, 撤去(不使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	0. 5					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	1					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 99号 WE443101	各種情報設備据付	入出力処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	0. 5					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	1					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	操作卓, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 101号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	管理支援装置, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号 WE443102	各種(サーバ・フリップ)情報設備据付	記録用端末装置(プリンタ), 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08			
						歩掛適用年月	2026. 08			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 103号 WE443103	各種(警報盤)情報設備据付	警報盤, 撤去(不使用), 補正なし	単位	個	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		R0201					管理費区分：0			
			人	0. 125						
合計							円／個			
単価										

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号 WE201000	耐雷トランス据付	10kVA以下, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	0. 15					
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 05					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WE205301	無停電電源装置据付	撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
	R0202		人	0. 25			管理費区分：0	
電工								
	R0201		人	0. 75			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 106号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	ゲート模擬装置, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者 R0202							管理費区分：0		
			人	0. 5					
電気通信技術員 R0203							管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 107号 WE415101	ダム・堰放流設備制御装置据付	機側伝送装置, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 R0203							管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 108号 WE310800	雨量・水位計据付	水位計水圧式, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							管理費区分：0	
	R0202		人	0. 5				
電気通信技術員							管理費区分：0	
	R0203		人	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 109号 WE415102	データ入出力部据付(タム・堰)	データ入出力部, 撤去(不使用), 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							管理費区分：0	
	R0202		人	0. 5				
電気通信技術員							管理費区分：0	
	R0203		人	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 110号 WE430301	監視制御装置据付 (CCTV)	監視制御装置, 撤去 (不使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0		
			人	0. 5					
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	1					
合計									
単価							円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 111号 WE415103	情報伝送処理装置据付 (タム・堰)	情報伝送処理装置, 撤去 (不使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者 									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 112号 WE430302	CCTV監視制御装置据付	モニタTV 47型未満(天吊), 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員 									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 113号 WE443102	各種(サーバ・フリッジ)情報設備据付	サーバ, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 114号 WE443102	各種(サーバ・フリッシュ)情報設備据付	記録用端末装置(プリンタ), 撤去(不使用), 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員								
R0203			人	0. 175			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 115号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	5			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 116号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 117号 WE114000	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 118号 WE114000	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	2. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 119号 WE115000	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	3. 55			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 120号 WE114000	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 121号 WE119400	通信・制御ケーブル配線	20mm以下, 撤去(不使用), 補正無し	単位	径間	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 122号 WE120010	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線, 11mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工	R0201						管理費区分：0		
			人	0. 9					
合計							円／m		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 123号 WE120010	光ケーブル配線	ヒット配線, 11mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 7					
合計							円／m		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 124号 WE120020	光ケーブル配線(ラック配線)	仕上外径 11mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 125号 WE450102	更新時の装置設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等	小型L3SW/ルータ(ボックス型), 補正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者		R0208					管理費区分：8		
			人	3. 31					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計							円／台		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 126号 WE450103	設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器	小型L3SW/ルータ(ボックス型), 補正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者							管理費区分：8		
R0208			人	3. 22					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0		
ZS3000004			式	1					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 127号 WE450201	機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	ルーティング*設計1 NW追加/変更台数, 補 正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者									
R0208			人	1. 32			管理費区分：8		
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 128号 WE450201	機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシー型) 等	VLAN, 補正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者 R0208							管理費区分：8		
			人	1. 13					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 129号 WE450201	機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシー型) 等	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等), 補正 なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者 <									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 130号 WE450201	機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシー型) 等	マルチキャスト, 補正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者		R0208					管理費区分：8		
			人	1. 5					
合計									
単価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 131号 WE450201	機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシー型) 等	QoSの制御, 補正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 132号 WE450201	機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシー型) 等	セキュリティの設定1(フィルタリング), 補正なし , 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 133号 WE450103	設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器	マルチキャストFW/ユニキャストFW, 補正なし, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SI電気通信技術者							管理費区分：8		
R0208			人	6. 83					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0		
ZS3000004			式	1					
合計							円／台		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 134号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 135号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	10					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 136号 WE114000	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 R0201							管理費区分：0		
			人	4. 4					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 137号 WE114000	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 138号 WE115000	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 139号 WE115000	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工	R0201						管理費区分：0		
		人	13						
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 140号 WE111100	電線管敷設	厚鋼, 70mm以下, 新設, 針どリ留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	30					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 141号 WE111100	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 針どリ留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	25					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 142号 WE111100	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針どリ留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	17					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 08			
						歩掛適用年月	2026. 08			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 143号 WE111100	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, 針どリ留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		R0201					管理費区分：0			
			人	10						
合計							円／m			
単価										

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 144号 WE112150	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 145号 WE112150	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 146号 WE112150	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 147号 WE124400	タクトー取付	タクトー75mm×40mm以下, 新設	単位	個	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	1. 5					
合計							円／個		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 148号 WE112160	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 149号 WE523200	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート 300mm×50m 2倍 V001538005001							管理費区分：0		
			巻	1					
合計									
単価							円／巻		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 150号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 4					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 151号 WE124020	1種線び類取付	合成樹脂線び 60×18mm, 新設	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 9					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 152号 WE122300	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 153号 WE122300	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 40cm, 30cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	0. 5					
合計							円／個		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 154号 WE120010	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線, 11mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工	R0201						管理費区分：0		
			人	1. 8					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 155号 WE120010	光ケーブル配線	ヒット配線, 11mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工	R0201						管理費区分：0		
			人	1. 4					
合計							円／m		
単価									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号 WE120020	光ケーブル配線(ラック配線)	仕上外径 11mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	2. 3				
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電子応用設備(機器単体) (0001)	式	1			
ダム管理用制御処理設備 (0002)	式	1			オプション入力
ダム管理用制御処理設備 (0003)	式	1			オプション入力
機器費 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
貯水位水位計収納筐体改造 光水晶式センサ含む	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機側操作盤(予備ゲート) 屋内鋼板製自立架	面	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
光ケーブル接続・中継端子盤 屋内鋼板製自立架	面	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
入出力装置 屋内鋼板製自立架、FA-LAN、ソフトウェア含む	面	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
情報入力・提供装置 屋内鋼板製自立架、情報系LAN、ソフトウェア含む	面	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
放流操作装置1 FA-PC、OAデスク、ソフトウェア含む	台	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
放流操作装置2 FA-PC、OAデスク、ソフトウェア含む	台	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
警報盤 鋼板製壁掛型	台	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
記録用プリンタ カラーレーザー、専用台含む	台	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
大型表示モニタ 55型程度液晶モニタ	台	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
FA-LAN 入出力装置架実装	台	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
OA-LAN 情報入力・提供装置架実装	台	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
通信・CCTV収納架改造 既設L3-SW移設	台	1			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無停電電源装置 7.5kVA 1φ	台	1			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
耐雷トランス					ZZ99*01*01015

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
10kVA 1φ3W	台	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管理設備用分電盤	面	1			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機器費 (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
遠部ダム遠隔監視装置 FA-PC+PLC 0Aﾎﾞｽｸ含む	台	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
画面切替器 既設55型表示モニタ実装	台	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ネットワーク対応型警告灯 卓上型	台	1			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
遠部・久吉ダム監視装置改造 L3-SW設定変更	台	1			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電話応答通報装置改造 遠部ダム分追加	台	1			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機器単体費計（工場製作原価）					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	式	1				
電子応用設備 (0007)	式	1				
ダム管理用制御処理設備工 (0008)	式	1			オプション入力	
ダム管理用制御処理設備工 (0009)	式	1			オプション入力	
ダム管理用制御処理設備 (0010)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
雨量・水位計据付	台	1			WE310800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別			水位計水圧式			
J02 作業内容による補正			新設			
J03 2台目以降による補正			補正なし			
各種情報設備据付	架	1			WE443101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J01 作業種別			中継端子盤			
J02 作業内容による補正			新設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 2架目以降による補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
各種(警報盤)情報設備据付	個	1			単価補正	
J01 作業種別		警報盤			WE443103	
J02 作業内容による補正		新設			管理費区分 0	
J03 2個目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1			WE443102	
J01 作業種別		記録用端末装置(プリンタ)			管理費区分 0	
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
各種情報設備調整	台	1			WE443202	
J01 作業種別		記録用端末装置(プリンタ)			管理費区分 0	
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
CCTV監視制御装置据付	台	1			WE430302	
J01 作業種別		モニタTV 47型以上(天吊)			管理費区分 0	
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
CCTV監視制御装置調整	台	1			WE430402
J01 作業種別		モニタTV			管理費区分 0
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
IPネットワーク装置据付	台	1			WE443301
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
IPネットワーク装置調整	台	1			WE443302
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
IPネットワーク装置据付	台	1			WE443301
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
IPネットワーク装置調整						単価補正
		台	1			WE443302
J01	作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0
J02	2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
監視制御装置据付(CCTV)						単価補正
		架	1			WE430301
J01	作業種別		監視制御装置			管理費区分 0
J02	作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03	2架目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
監視制御装置調整(CCTV)						単価補正
		架	1			WE430401
J01	作業種別		監視制御装置			管理費区分 0
J02	2架目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
無停電電源装置据付						単価補正
		台	1			WE205301
J01	作業内容による補正		新設			管理費区分 0
J02	2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無停電電源装置調整					単価補正
J01 2台目以降による補正	台	1 補正なし			WE205303 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
耐雷トランス据付					単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 2台目以降による補正	台	1 10kVA以下 新設 補正なし			WE201000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
自立型分電盤取付					単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正	面	1 自立型分電盤 新設			WE122600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ダム管理用制御処理設備 (0011)	式	1			単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
CCTV監視制御装置増設					週休2日補正	補正なし
	台	1			WE430303	
J01 作業種別		マトリクススイッチャ			管理費区分 0	
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
CCTV監視制御装置調整					週休2日補正	補正なし
	台	1			WE430402	
J01 作業種別		マトリクススイッチャ			管理費区分 0	
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ダム管理用制御処理設備 (0012)					オプション入力	
	式	1			第0005号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
ダム・堰放流設備制御装置据付					WE415101	
	台	1			管理費区分 0	
J01 作業種別		ゲート模擬装置			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 2台目以降による補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ダム・堰放流設備制御装置調整	台	1			WE415201
J01 作業種別		ゲート模擬装置			管理費区分 0
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
各種情報設備据付	架	1			WE443101
J01 作業種別		入出力処理装置			管理費区分 0
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 2架目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
各種情報設備調整	台	1			WE443202
J01 作業種別		入出力処理装置			管理費区分 0
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
各種情報設備据付	架	1			WE443101
J01 作業種別		入出力処理装置			管理費区分 0
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 2架目以降による補正		補正あり			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
各種情報設備調整						単価補正
		台	1			WE443202
J01 作業種別			入出力処理装置			管理費区分 0
J02 2台目以降による補正			補正あり			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
ダム・堰放流設備制御装置据付						単価補正
		台	1			WE415101
J01 作業種別			操作卓			管理費区分 0
J02 作業内容による補正			新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 2台目以降による補正			補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
ダム・堰放流設備制御装置調整						単価補正
		台	1			WE415201
J01 作業種別			操作卓			管理費区分 0
J02 2台目以降による補正			補正なし			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
ダム・堰放流設備制御装置据付						単価補正
		台	1			WE415101
J01 作業種別			操作卓			管理費区分 0
J02 作業内容による補正			新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 2台目以降による補正			補正あり			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダム・堰放流設備制御装置調整					単価補正	
	台	1			WE415201	
J01 作業種別		操作卓			管理費区分 0	
J02 2台目以降による補正		補正あり			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
IPネットワーク装置据付					単価補正	
	台	1			WE443301	
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0	
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
IPネットワーク装置調整					単価補正	
	台	1			WE443302	
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0	
J02 2台目以降による補正		補正なし			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
IPネットワーク装置据付					単価補正	
	台	1			WE443301	
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			管理費区分 0	
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
IPネットワーク装置調整	台	1			WE443302 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型			
J02 2台目以降による補正		補正なし			
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1			WE415302 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		制御処理装置			
J02 2組目以降による補正		補正なし			
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1			WE415302 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		制御処理装置			
J02 2組目以降による補正		補正あり			
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1			WE415302 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		データ入出力部			
J02 2組目以降による補正		補正なし			
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)					WE415302

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	組	2			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		データ入出力部				
J02 2組目以降による補正		補正あり				
ダム管理用制御処理設備 (0013)	式	1			オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1			WE415101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		情報管理装置				
J02 作業内容による補正		新設				
J03 2台目以降による補正		補正なし				
平滑・制御処理調整(ダム・堰)	組	1			WE415203 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		制御処理装置				
J02 2組目以降による補正		補正なし				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1			WE415302 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 2組目以降による補正		制御処理装置 補正なし			
配管・配線工 (0014)	式	1			オプション入力
管内配線 (0015)	m	913			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
管内配線 CV2sq-2C	m	136.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV2sq-2C	m	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000
J01 作業種別			管内配線			管理費区分 0
J02 規格			20mm以下			歩 2026.08 単 2026.08
J04 作業内容による補正			新設			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管内配線 CV3.5sq-2C		m	136.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV3.5sq-2C		m	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000
J01 作業種別			管内配線			管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格 J04 作業内容による補正			20mm以下 新設			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管内配線 CV3.5sq-3C		m	37.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV3.5sq-3C		m	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正			管内配線 20mm以下 新設			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0
管内配線 CV22sq-3C		m	157.4			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV22sq-3C		m	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正			管内配線 40mm以下 新設			
管内配線 CV5.5sq-4C		m	238.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV5.5sq-4C		m	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正			管内配線 20mm以下 新設			
管内配線 CVV1.25sq-2C		m	10.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CVV1.25sq-2C		m	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正		管内配線 20mm以下 新設			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管内配線 CVV2sq-4C	m	136.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CVV2sq-4C	m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正		管内配線 20mm以下 新設			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管内配線 10D-2V	m	5			オプション入力 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
同軸ケーブル 10D-2V	m	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		管内配線			
J02 規格		20mm以下			
J04 作業内容による補正		新設			
管内配線 水位センサー専用ケーブル	m	53.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水位センサー専用ケーブル					ZZ99*01*02009

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル及び電線配線	m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		管内配線				
J02 規格		20mm以下				
J04 作業内容による補正		新設				
ヒット配線 (0016)	m	72			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
ヒット配線 CV2sq-2C	m	8.3			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ケーブル CV2sq-2C		m	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正			ビッド配線 20mm以下 新設			
						単価補正
ビッド配線 CV3.5sq-2C		m	8.3			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル CV3.5sq-2C		m	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ケーブル及び電線配線						単価補正
m						WE114000
J01 作業種別						管理費区分 0
J02 規格						歩 2026.08 単 2026.08
J04 作業内容による補正						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
ビッド配線						単価補正
CV3.5sq-3C						オプション入力
m						単位数量 1 m
1.7						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
ケーブル						単価補正
CV3.5sq-3C						ZZ99*01*02003
m						管理費区分 0
1						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
ケーブル及び電線配線						単価補正
m						WE114000
J01 作業種別						管理費区分 0
J02 規格						歩 2026.08 単 2026.08
J04 作業内容による補正						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ヒット配線 CV22sq-3C		m	16			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル CV22sq-3C		m	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正			ヒット配線 40mm以下 新設			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ヒット配線 CV5.5sq-4C		m	16.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ケーブル CV5.5sq-4C		m	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル及び電線配線		m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正			ピット配線 20mm以下 新設			
						単価補正
ピット配線 CVV1.25sq-2C		m	0.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル CVV1.25sq-2C		m	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ケーブル及び電線配線	m	1			WE114000	
J01 作業種別		ビッド配線			管理費区分 0	
J02 規格		20mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 作業内容による補正		新設			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ビッド配線	m	8.3			オプション入力	
CVV2sq-4C					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ケーブル	m	1			ZZ99*01*02007	
CVV2sq-4C					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ケーブル及び電線配線	m	1			WE114000	
J01 作業種別		ビッド配線			管理費区分 0	
J02 規格		20mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 作業内容による補正		新設			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ビッド配線 10D-2V	m	12.2			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
同軸ケーブル 10D-2V	m	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
		J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ビッド配線 20mm以下 新設		
					単価補正
ラック配線 (0017)	m	133			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ラック配線 CV2sq-2C	m	6.9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV2sq-2C	m	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			単価補正
ラック配線 CV3.5sq-2C	m	6.9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV3.5sq-2C		m	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別			仕上外径 20mm以下			
J02 作業内容による補正			新設			
J03 配線方法による補正			抱縛あり			
ラック配線 CV3.5sq-3C		m	5.4			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV3.5sq-3C		m	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正			仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			
ラック配線 CV22sq-3C		m	6.9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV22sq-3C		m	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 作業種別			仕上外径 40mm以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正		新設 抱縛あり			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック配線 CV5.5sq-4C	m	72.2			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV5.5sq-4C	m	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック配線 CVV1.25sq-2C	m	9.2			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CVV1.25sq-2C	m	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			
ラック配線 CVV2sq-4C	m	13.1			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CVV2sq-4C	m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)					WE115000 管理費区分 0	
	m	1			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		仕上外径 20mm以下				
J02 作業内容による補正		新設				
J03 配線方法による補正		抱縛あり				
ラック配線 10D-2V					オブション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
同軸ケーブル 10D-2V					ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)					WE115000 管理費区分 0	
	m	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正			仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダクト配線 (0018)		m	45			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ダクト配線 CV2sq-2C		m	4.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV2sq-2C		m	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		仕上外径 20mm以下				
J02 作業内容による補正		新設				
J03 配線方法による補正		抱縛あり				
ダクト配線 CV3.5sq-2C	m	4.7			オブション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル CV3.5sq-2C	m	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		仕上外径 20mm以下				
J02 作業内容による補正		新設				
J03 配線方法による補正		抱縛あり				
					単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト （本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダクト配線 CV3.5sq-3C	m	4.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV3.5sq-3C	m	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			
ダクト配線 CV22sq-3C	m	4.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ケーブル CV22sq-3C	m	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		仕上外径 40mm以下			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 配線方法による補正		抱縛あり			
					単価補正
ダクト配線 CV5.5sq-4C	m	13.8			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ケーブル CV5.5sq-4C	m	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ケーブル及び電線配線(ラック配線)					単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 単位 m 数量・構成比 1 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり					WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ダクト配線 CVV1.25sq-2C					単価補正
ダクト配線 CVV1.25sq-2C 単位 m 数量・構成比 2.9					オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ケーブル CVV1.25sq-2C					単価補正
ケーブル CVV1.25sq-2C 単位 m 数量・構成比 1					ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ケーブル及び電線配線(ラック配線)					単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 単位 m 数量・構成比 1					WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ダクト配線 CVV2sq-4C		m	2.9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル CVV2sq-4C		m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別			仕上外径 20mm以下			
J02 作業内容による補正			新設			
J03 配線方法による補正			抱縛あり			
						単価補正
ダクト配線 10D-2V		m	6.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
同軸ケーブル 10D-2V		m	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		m	1			WE115000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別			仕上外径 20mm以下			
J02 作業内容による補正			新設			
J03 配線方法による補正			抱縛あり			
						単価補正
架空配線 (0019)		m	3			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 補正なし
同軸ケーブル 10D-2V		m	2.8			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
通信・制御ケーブル配線		径間	1			WE119400
J01	作業種別		20mm以下			管理費区分 0
J02	作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
J03	設置方法による補正		補正無し			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ラッシングロッド 1号		本	4			ZZ99*01*02010
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
端末処理材 (0020)		組	14			オプション入力
						第0012号内訳書
						単位数量 1 組
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 補正なし
端末処理材 CV38sq-2C		組	2			ZZ99*01*02045
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
端末処理材 CV22sq-3C	組	12			ZZ99*01*02046 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費 (0021)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ケーブル CV3.5sq-2C	m	101.1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブル CV38sq-2C	m	22.3			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル CV3.5sq-3C		m	155.7			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル CV22sq-3C		m	6.4			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーブル CVV1.25sq-20C		m	19			ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
LANケーブル UTP-Cat5		m	116.1			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
専用ケーブル HDMI	m	31.8			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2	m	33.6			V001001012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	22.3			V001001013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
露出配管 (0022)	m	85			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
厚鋼電線管敷設 G70	m	2			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
厚鋼電線管 G70	m	1			V001103007001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電線管敷設	m	1			WE111100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 作業種別 厚鋼 J02 規格 70mm以下 J03 作業内容による補正 新設 J04 設置方法による補正 サドル留め J05 設置高さによる補正 2m未満 J06 配管加工が少ない場合の補正 補正なし
厚鋼電線管敷設 G54	m	24.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
厚鋼電線管 G54		m	1			V001103006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電線管敷設		m	1			WE111100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正 J04 設置方法による補正 J05 設置高さによる補正 J06 配管加工が少ない場合の補正			厚鋼 54mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし			
厚鋼電線管敷設 G36		m	33.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
厚鋼電線管 G36		m	1			V001103004 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電線管敷設	m	1			WE111100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正 J04 設置方法による補正 J05 設置高さによる補正 J06 配管加工が少ない場合の補正		厚鋼 36mm以下 新設 サトル留め 2m未満 補正なし			
厚鋼電線管敷設 G22	m	2.2			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
厚鋼電線管 G22	m	1			V001103002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電線管敷設	m	1			WE111100 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正 J04 設置方法による補正 J05 設置高さによる補正 J06 配管加工が少ない場合の補正		厚鋼 22mm以下 新設 サトル留め 2m未満 補正なし			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管敷設 F63(ビニル被覆)	m	5.4			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管 F63(ビニル被覆)	m	1			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管敷設	m	1			WE112150 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正		63mm以下 新設			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管敷設 F50(ビニル被覆)	m	0.9			オプション入力 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管 F50(ビニル被覆)	m	1			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管敷設	m	1			WE112150 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		63mm以下			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 作業内容による補正		新設			
金属製可とう電線管敷設 F38(ビニル被覆)	m	3.8			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管					ZZ99*01*02017

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
F38(ビニル被覆)	m	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
金属製可とう電線管敷設	m	1			WE112150
J01 作業種別		38mm以下			管理費区分 0
J02 作業内容による補正		新設			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
金属製可とう電線管敷設	m	1.5			オプション入力
F24(ビニル被覆)	m	1.5			単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
金属製可とう電線管	m	1			ZZ99*01*02018
F24(ビニル被覆)	m	1			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
金属製可とう電線管敷設					WE112150

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正		24mm以下 新設			
ユニオンボックスコネクタ 63mm	個	3			ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ユニオンボックスコネクタ 50mm	個	2			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ユニオンボックスコネクタ 38mm	個	4			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ユニオンボックスコネクタ 24mm	個	2			ZZ99*01*02022 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ダクターチャンネル 40×30×300	個	5			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ダクターチャンネル 40×30×300 SUS	個	1			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ダクター取付	個	1			WE124400 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別 J02 作業内容による補正		ダクター75mm×40mm以下 新設			オプション入力 単位数量 1 個	
ダクターチャンネル 40×30×200	個	2				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダクターチャンネル 40×30×200 SUS		個	1			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダクター取付		個	1			WE124400 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正			ダクター75mm×40mm以下 新設			
ダクターチャンネル 40×30×100		個	15			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダクターチャンネル						ZZ99*01*02025

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
40×30×100 SUS	個	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダクト取付	個	1			WE124400 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正		ダクト75mm×40mm以下 新設			
あと施工アンカー M8×50 SUS	本	44			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クランプベース KBS-MA相当	個	7			ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
合成樹脂製可とう電線管敷設 PF22	m	10.9			オプション入力 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
合成樹脂製可とう電線管 PF-S 22mm	m	1			ZZ99*01*02028 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	m	1			WE112160 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		22mm以下			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 作業内容による補正		新設			
J03 設置方法による補正		埋設以外			
コネクタ 22mm	個	4			ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ころがし配管 (0023)	m	38			オプション入力 第0015号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m	38			WE110500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
				道路沿い(地中)		
J01 作業種別				新設		
J02 作業内容による補正				FEP 80mm		
J03 管規格				1条		
J04 条数による補正				0%		
J05 付属品率計上						
地中配管 (0024)		m	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m	1			WE110500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
				道路沿い(地中)		
J01 作業種別				新設		
J02 作業内容による補正				FEP 80mm		
J03 管規格				1条		
J04 条数による補正				0%		
J05 付属品率計上						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ヘルマウス 80mm		個	2			ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
異種管接続材料 FEP80 H型		組	1			ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
床掘り		m3	0.1			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			現場制約あり			
						単価補正
埋戻し		m3	0.1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法			現場制約あり			
J02 土質			土砂			
J03 締固めの有無			有り			
						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋設標識シート敷設	m	1			オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設標識シート	巻	1			WE523200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 規格		300mm×50m 2倍			
埋設標識シート敷設	m	50			WE122200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		埋設標識シート敷設			
配線器具設置工 (0025)	式	1			オプション入力
ダクト設置 (0026)	m	4			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
樹脂製ダクト設置		m	4.1			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂製ダクト 100×80		m	1			ZZ99*01*02037 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
1種線び類取付		m	1			WE124020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正			合成樹脂線び 60×18mm 新設			単価補正
ケーブルラック設置 (0027)		m	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ケーブルラック W400×H70	本	1			ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーブルラック設置	m	1			WE122500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 敷板による補正 J04 加工が少ない場合の補正 J05 ラックカバーの補正		ケーブルラック400mm以下 新設 敷板なし 補正なし 補正なし			
立上りラック支持金具	個	2			ZZ99*01*02033 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盤取付金具	組	1			ZZ99*01*02034 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工 (0028)	式	1			オプション入力
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (0029)	個	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 300×300×300	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS, WP	個	1			ZZ99*01*02035 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置						単価補正
						WE122300
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 400×300×300						オプション入力
						単位数量 1 個
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×300×300 SUS, WP						ZZ99*01*02036
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置						WE122300
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 ココ寸法 J05 高さ寸法		30cm 30cm			豪雪割増 単価補正
あと施工アンカー M8×50 SUS	本	8			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル敷設工 (0030)	式	1			オプション入力
光ケーブル敷設 (0031)	m	384			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
管内配線 SM-12C	m	231.3			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
光ケーブル SM-12C	m	1			ZZ99*01*02039 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル配線	m	1			WE120010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設			
管内配線 SM-4C	m	37.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル SM-4C	m	1			ZZ99*01*02038 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
光ケーブル配線	m	1			WE120010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設				
ビッド配線 SM-12C	m	16.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
光ケーブル SM-12C	m	1			ZZ99*01*02039 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
光ケーブル配線	m	1			WE120010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正		ビッド配線 11mm以下 新設				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ビッド配線 SM-4C	m	1.7			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル SM-4C	m	1			ZZ99*01*02038 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル配線	m	1			WE120010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J03 作業内容による補正		ビッド配線 11mm以下 新設			
ラック配線 SM-12C	m	76.5			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
光ケーブル SM-12C	m	1			ZZ99*01*02039 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
光ケーブル配線(ラック配線)	m	1			WE120020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		仕上外径 11mm以下			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 配線方法による補正		抱縛あり			
					単価補正
ラック配線 SM-4C	m	8			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
光ケーブル SM-4C	m	1			ZZ99*01*02038 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
光ケーブル配線（ラック配線）					単価補正	
m 1					WE120020	
J01 作業種別 仕上外径 11mm以下					管理費区分 0	
J02 作業内容による補正 新設					歩 2026.08 単 2026.08	
J03 配線方法による補正 抱縛あり					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
ダクト配線					単価補正	
SM-12C m 9.7					オプション入力	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
光ケーブル					単価補正	
SM-12C m 1					ZZ99*01*02039	
					管理費区分 1	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
光ケーブル配線（ラック配線）					単価補正	
m 1					WE120020	
J01 作業種別 仕上外径 11mm以下					管理費区分 0	
J02 作業内容による補正 新設					歩 2026.08 単 2026.08	
J03 配線方法による補正 抱縛あり					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダクト配線 SM-4C	m	2.9			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル SM-4C	m	1			ZZ99*01*02038 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光ケーブル配線(ラック配線)	m	1			WE120020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		仕上外径 11mm以下			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 配線方法による補正		抱縛あり			
光ケーブル成端	箇所	8			WE121002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別		5テープ(心)以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
光コネクタ付コート SC型 SM片端子4C 2m	個	8			ZZ99*01*02040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
光ケーブル接続損失試験	対向	4			WE121202 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		20心以下				
						単価補正
光ケーブル伝送損失試験	方向	4			WE121201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		20心以下				
						単価補正
光ケーブル SM-4C	m	7.9			ZZ99*01*02038 管理費区分 1 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
光成端箱(天端用)	台	1			ZZ99*01*02041 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光成端箱(監査廊用)	台	1			ZZ99*01*02042 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分電盤取付	面	2			WE122800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正		露出型分電盤前面0.4m2以下 新設			
分電盤設置工 (0032)	式	1			オプション入力
分電盤設置 (0033)	面	2			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 面 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電源盤(天端用)	面	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					ZZ99*01*02043 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電源盤(監査廊用)	面	1			ZZ99*01*02044 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					WE122800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分電盤取付	面	2			露出型分電盤前面0.4m2以下 新設
					J01 作業種別 J02 作業内容による補正
ダム管理用制御処理設備撤去工 (0034)	式	1			オプション入力
ダム管理用制御処理設備撤去 (0035)	式	1			オプション入力 第0022号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単	2026.08
					単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
各種情報設備据付	架	1			WE443101	
J01 作業種別		中継端子盤			管理費区分	0
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			歩 2026.08 単	2026.08
J03 2架目以降による補正		補正なし			単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
各種情報設備据付	架	1			WE443101	
J01 作業種別		入出力処理装置			管理費区分	0
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			歩 2026.08 単	2026.08
J03 2架目以降による補正		補正なし			単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1			WE415101	
J01 作業種別		操作卓			管理費区分	0
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			歩 2026.08 単	2026.08
J03 2台目以降による補正		補正なし			単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
ダム・堰放流設備制御装置据付					WE415101	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		台	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別			管理支援装置			
J02 作業内容による補正			撤去(不使用)			
J03 2台目以降による補正			補正なし			
各種情報設備据付		架	1			WE443101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別			入出力処理装置			
J02 作業内容による補正			撤去(不使用)			
J03 2架目以降による補正			補正なし			
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		台	1			WE443102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別			記録用端末装置(プリンタ)			
J02 作業内容による補正			撤去(不使用)			
J03 2台目以降による補正			補正なし			
各種(警報盤)情報設備据付		個	1			WE443103 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別			警報盤			
J02 作業内容による補正			撤去(不使用)			
J03 2個目以降による補正			補正なし			
耐雷トランス据付		台	1			WE201000 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 2台目以降による補正		10kVA以下 撤去(不使用) 補正なし			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無停電電源装置据付	台	1			WE205301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業内容による補正 J02 2台目以降による補正		撤去(不使用) 補正なし			
ダム管理用制御処理設備撤去 (0036)	式	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1			WE415101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 2台目以降による補正		ゲート模擬装置 撤去(不使用) 補正なし			
ダム・堰放流設備制御装置据付					WE415101

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	台	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		機側伝送装置				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2台目以降による補正		補正なし				
ダム管理用制御処理設備撤去 (0037)	式	1			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
雨量・水位計据付	台	1			WE310800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		水位計水压式				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2台目以降による補正		補正なし				
ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1			WE415101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		機側伝送装置				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2台目以降による補正		補正なし				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
データ入出力部据付(ダム・堰)	組	1			WE415102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		データ入出力部				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2組目以降による補正		補正なし				
各種情報設備据付	架	1			WE443101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		中継端子盤				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2架目以降による補正		補正なし				
ダム管理用制御処理設備撤去 (0038)	式	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
監視制御装置据付(CCTV)	架	1			WE430301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		監視制御装置				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2架目以降による補正		補正なし				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
各種(サーバ・プリンタ)情報設備据付					単価補正
	台	1			WE443102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		記録用端末装置(プリンタ)			
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			
J03 2台目以降による補正		補正なし			
ダム堰放流設備制御装置据付					単価補正
	台	1			WE415101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		操作卓			
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			
J03 2台目以降による補正		補正なし			
情報伝送処理装置据付(ダム堰)					単価補正
	架	1			WE415103 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		情報伝送処理装置			
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			
J03 2架目以降による補正		補正なし			
各種(警報盤)情報設備据付					単価補正
	個	1			WE443103 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		警報盤			
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			
J03 2個目以降による補正		補正なし			
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
CCTV監視制御装置据付	台	1			WE430302 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		モニタTV 47型未満(天吊)				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2台目以降による補正		補正なし				
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1			WE443102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		サーバ				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2台目以降による補正		補正なし				
各種情報設備据付	架	1			WE443101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		入出力処理装置				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2架目以降による補正		補正なし				
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1			WE443102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		記録用端末装置(プリンタ)				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2台目以降による補正		補正あり				
配管・配線撤去工					オプション入力	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0039)	式	1				
配線撤去 (0040)	式	1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
ケーブル及び電線配線	m	300			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		管内配線				
J02 規格		40mm以下				
J04 作業内容による補正		撤去(不使用)				
ケーブル及び電線配線	m	852.9			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業種別		管内配線				
J02 規格		20mm以下				
J04 作業内容による補正		撤去(不使用)				
ケーブル及び電線配線	m	50.9			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業種別		トア・ころがし配線				
J02 規格		20mm以下				
J04 作業内容による補正		撤去(不使用)				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
ケーブル及び電線配線					単価補正	
	m	39			WE114000	
					管理費区分 0	
J01 作業種別		ビッド配線			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 規格		20mm以下			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J04 作業内容による補正		撤去(不使用)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)					WE115000	
	m	60.8			管理費区分 0	
J01 作業種別		仕上外径 20mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 配線方法による補正		抱縛あり			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)					WE115000	
	m	34.6			管理費区分 0	
J01 作業種別		仕上外径 20mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 配線方法による補正		抱縛あり			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ケーブル及び電線配線					WE114000	
	m	2			管理費区分 0	
J01 作業種別		露出配線			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 規格		20mm以下			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J04 作業内容による補正		撤去(不使用)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
通信・制御ケーブル配線					単価補正	
径間					WE119400	
1					管理費区分 0	
J01 作業種別		20mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 設置方法による補正		補正無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
光ケーブル配線					単価補正	
m					WE120010	
37.6					管理費区分 0	
J01 作業種別		屋内屋外管内配線			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 規格		11mm以下			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 作業内容による補正		撤去(不使用)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
光ケーブル配線					単価補正	
m					WE120010	
1.7					管理費区分 0	
J01 作業種別		ビッド配線			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 規格		11mm以下			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 作業内容による補正		撤去(不使用)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
光ケーブル配線(ラック配線)					単価補正	
m					WE120020	
7.4					管理費区分 0	
J01 作業種別		仕上外径 11mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 配線方法による補正		抱縛あり			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）					単価補正
	m	2.9			WE120020
J01 作業種別		仕上外径 11mm以下			管理費区分 0
J02 作業内容による補正		撤去（不使用）			歩 2026.08 単 2026.08
J03 配線方法による補正		抱縛あり			単価地区 平川市（旧碓ヶ関村）
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
運搬処理工（0041）					単価補正
	式	1			オプション入力
現場発生品運搬（0042）					オプション入力
	t	3.6			第0027号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 平川市（旧碓ヶ関村）
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場発生品及び支給品運搬					週休2日補正 補正なし
	t	3.55			CB010410
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J03 片道運搬距離(km)DID無		37.5km以下			単価地区 平川市（旧碓ヶ関村）
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
	t	3.55			CB010420
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 金属くず	t	3.55			ZZ99*01*02047 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
システム・インテグレーション (0043)	式	1			
システム・インテグレーション (0044)	式	1			
システム・インテグレーション (0045)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
更新時の装置設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等	台	1			WE450102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
J01 作業種別		小型L3SW/ルータ(ボックス型)			歩 2026.08 単 2026.08
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器	台	1			単価補正 WE450103 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		小型L3SW/ルータ(ボックス型)			単価補正	
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし				
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし				
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		ルーティング設計1 NW追加/変更台数			単価補正	
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし				
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし				
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		VLAN			単価補正	
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし				
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし				
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業種別		冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等)			単価補正	
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし				
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		マルチキャスト			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		QoSの制御			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		セキュリティの設定1(フィルタリング)			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
					単価補正
システム・インテグレーション (0046)	式	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
更新時の装置設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等	台	1			WE450102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		小型L3SW/ルータ(ボックス型)			単価補正
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器	台	1			WE450103 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		小型L3SW/ルータ(ボックス型)			単価補正
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
設定変更時の装置設定 IPネットワーク機器	台	1			WE450103 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		マルチキャストFW/ユニキャストFW			単価補正
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業種別		ルーティング設計1 NW追加/変更台数			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		VLAN			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等)			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		マルチキャスト			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		QoSの制御			
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
機能設定 大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等	台	1			WE450201 管理費区分 0
J01 作業種別		セキュリティの設定1(フィルタリング)			歩 2026.08 単 2026.08
J02 20台を超えた機器による補正		補正なし			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
J03 同一同時施工の2台目以降の補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0047)	式	1			
共通仮設 (0048)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1			
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0050)	式	1			
現場管理費 (0051)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（ダム管理用制御処理設備）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
機器間接費 (0052)	式	1			
技術者間接費 (0053)	式	1			
主たる設備分類区分		7:情報処理設備/レーダ雨(雪)量計設備/受変電設備(特高)/SI			
機器管理費 (0054)	式	1			
機器管理費率補正係数			1.00		
工事原価 (0055)	式	1			
一般管理費等 (0056)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1			
工事費計 (0059)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
電子応用設備(機器単体)						式	1	1			
	ダム管理用制御処理設備					式	1	1			
		ダム管理用制御処理設備				式	1	1			
			機器費	遠部ダム		式	1	1			
					貯水位水位計収納筐体改造	式	1	1			
					機側操作盤(予備ゲート)	面	1	1			
					光ケーブル接続・中継端子盤	面	1	1			
					入出力装置	面	1	1			
					情報入力・提供装置	面	1	1			
					放流操作装置1	台	1	1			
					放流操作装置2	台	1	1			
					警報盤	台	1	1			
					記録用プリンタ	台	1	1			
					大型表示モニタ	台	1	1			
					FA-LAN	台	1	1			
					OA-LAN	台	1	1			
					通信・CCTV収納架改造	台	1	1			
					無停電電源装置	台	1	1			
					耐雷トランス	台	1	1			
					管理設備用分電盤	面	1	1			
			機器費	中南県土整備事務所		式	1	1			
					遠部ダム遠隔監視装置	台	1	1			
					画面切替器	台	1	1			
					ネットワーク対応型警告灯	台	1	1			
					遠部・久吉ダム監視装置改造	台	1	1			
					電話応答通報装置改造	台	1	1			
電子応用設備						式	1	1			
	ダム管理用制御処理設備工					式	1	1			
		ダム管理用制御処理設備工				式	1	1			
			ダム管理用制御処理設備	遠部ダム(共通設備)		式	1	1			
					雨量・水位計据付	台	1	1			水位計水圧式、新設、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			中継端子盤、新設、補正なし
					各種(警報盤)情報設備据付	個	1	1			警報盤、新設、補正なし
					各種(サーバ・プリンタ)情報設備据付	台	1	1			記録用端末装置(プリンタ)、新設、補正なし
					各種情報設備調整	台	1	1			記録用端末装置(プリンタ)、補正なし
					CCTV監視制御装置据付	台	1	1			モニタTV 47型以上(天吊)、新設、補正なし
					CCTV監視制御装置調整	台	1	1			モニタTV、補正なし
					IPネットワーク装置据付	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、新設、補正なし
					IPネットワーク装置調整	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、補正なし
					IPネットワーク装置据付	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、新設、補正なし
					IPネットワーク装置調整	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、補正なし
					監視制御装置据付(CCTV)	架	1	1			監視制御装置、新設、補正なし
					監視制御装置調整(CCTV)	架	1	1			監視制御装置、補正なし
					無停電電源装置据付	台	1	1			新設、補正なし
					無停電電源装置調整	台	1	1			補正なし
					耐雷トランス据付	台	1	1			10kVA以下、新設、補正なし
					自立型分電盤取付	面	1	1			自立型分電盤、新設

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			ダム管理用制御処理設備	中南県土整備事務所		式	1	1			
					CCTV監視制御装置増設	台	1	1			マトリクススイッチ、補正なし
					CCTV監視制御装置調整	台	1	1			マトリクススイッチ、補正なし
			ダム管理用制御処理設備	遠部ダム(ダム・堰放流設備制御装置)		式	1	1			
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			ゲート模擬装置、新設、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置調整	台	1	1			ゲート模擬装置、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			入出力処理装置、新設、補正なし
					各種情報設備調整	台	1	1			入出力処理装置、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			入出力処理装置、新設、補正あり
					各種情報設備調整	台	1	1			入出力処理装置、補正あり
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			操作卓、新設、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置調整	台	1	1			操作卓、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			操作卓、新設、補正あり
					ダム・堰放流設備制御装置調整	台	1	1			操作卓、補正あり
					IPネットワーク装置据付	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、新設、補正なし
					IPネットワーク装置調整	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、補正なし
					IPネットワーク装置据付	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、新設、補正なし
					IPネットワーク装置調整	台	1	1			LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型、補正なし
					NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1	1			制御処理装置、補正なし
					NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1	1			制御処理装置、補正あり
					NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1	1			データ入出力部、補正なし
					NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	2	2			データ入出力部、補正あり
			ダム管理用制御処理設備	中南県土整備事務所(ダム・堰放流設備制御装置)		式	1	1			
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			情報管理装置、新設、補正なし
					平滑・制御処理調整(ダム・堰)	組	1	1			制御処理装置、補正なし
					NW平滑・制御総合調整(ダム・堰)	組	1	1			制御処理装置、補正なし
		配管・配線工				式	1	1			
		管内配線				m	913.0	913			
					管内配線	m	136.7	136.7			CV2sq-2C(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	136.7	136.7			CV3.5sq-2C(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	37.6	37.6			CV3.5sq-3C(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	157.4	157.4			CV22sq-3C(仕上外径40mm以下)
					管内配線	m	238.6	238.6			CV5.5sq-4C(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	10.6	10.6			CVV1.25sq-2C(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	136.7	136.7			CVV2sq-4C(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	5.0	5.0			10D-2V(仕上外径20mm以下)
					管内配線	m	53.7	53.7			水位センサ用(仕上外径20mm以下)
		ピット配線				m	72.1	72			
					ピット配線	m	8.3	8.3			CV2sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ピット配線	m	8.3	8.3			CV3.5sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ピット配線	m	1.7	1.7			CV3.5sq-3C(仕上外径20mm以下)
					ピット配線	m	16.0	16.0			CV22sq-3C(仕上外径40mm以下)
					ピット配線	m	16.6	16.6			CV5.5sq-4C(仕上外径20mm以下)
					ピット配線	m	0.7	0.7			CVV1.25sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ピット配線	m	8.3	8.3			CVV2sq-4C(仕上外径20mm以下)
					ピット配線	m	12.2	12.2			10D-2V(仕上外径20mm以下)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			ラック配線			m	133.4	133			
					ラック配線	m	6.9	6.9			CV2sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ラック配線	m	6.9	6.9			CV3.5sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ラック配線	m	5.4	5.4			CV3.5sq-3C(仕上外径20mm以下)
					ラック配線	m	6.9	6.9			CV22sq-3C(仕上外径40mm以下)
					ラック配線	m	72.2	72.2			CV5.5sq-4C(仕上外径20mm以下)
					ラック配線	m	9.2	9.2			CVV1.25sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ラック配線	m	13.1	13.1			CVV2sq-4C(仕上外径20mm以下)
					ラック配線	m	12.8	12.8			10D-2V(仕上外径20mm以下)
			ダクト配線			m	45.0	45			
					ダクト配線	m	4.7	4.7			CV2sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ダクト配線	m	4.7	4.7			CV3.5sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ダクト配線	m	4.7	4.7			CV3.5sq-3C(仕上外径20mm以下)
					ダクト配線	m	4.7	4.7			CV22sq-3C(仕上外径40mm以下)
					ダクト配線	m	13.8	13.8			CV5.5sq-4C(仕上外径20mm以下)
					ダクト配線	m	2.9	2.9			CVV1.25sq-2C(仕上外径20mm以下)
					ダクト配線	m	2.9	2.9			CVV2sq-4C(仕上外径20mm以下)
					ダクト配線	m	6.6	6.6			10D-2V(仕上外径20mm以下)
			架空配線			m	2.8	3			
					同軸ケーブル	m	2.8	2.8			10D-2V
					通信・制御ケーブル配線	径間	1	1			20mm以下、新設、補正無し
					ラッシングロッド	本	4	4			1号
			端末処理材			組	14	14			
					端末処理材	組	2	2			CV38sq-2C
					端末処理材	組	12	12			CV22sq-3C
			材料費			式	1	1			
					ケーブル	m	101.1	101.1			CV3.5sq-2C
					ケーブル	m	22.3	22.3			CV38sq-2C
					ケーブル	m	155.7	155.7			CV3.5sq-3C
					ケーブル	m	6.4	6.4			CV22sq-3C
					ケーブル	m	19.0	19.0			CVV1.25sq-20C
					LANケーブル	m	116.1	116.1			UTP-Cat5
					専用ケーブル	m	31.8	31.8			HDMI
					600Vビニル絶縁電線	m	33.6	33.6			IV3.5sq
					600Vビニル絶縁電線	m	22.3	22.3			IV5.5sq
			露出配管			m	85.0	85			
					厚鋼電線管敷設	m	2.0	2.0			G70
					厚鋼電線管敷設	m	24.6	24.6			G54
					厚鋼電線管敷設	m	33.7	33.7			G36
					厚鋼電線管敷設	m	2.2	2.2			G22
					金属製可とう電線管敷設	m	5.4	5.4			F63
					金属製可とう電線管敷設	m	0.9	0.9			F50
					金属製可とう電線管敷設	m	3.8	3.8			F38
					金属製可とう電線管敷設	m	1.5	1.5			F24
					ユニオンボックスコネクタ	個	3	3			63mm
					ユニオンボックスコネクタ	個	2	2			50mm

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					ユニオンボックスコネクタ	個	4	4			38mm
					ユニオンボックスコネクタ	個	2	2			24mm
					ダクターチャンネル	個	5	5			40×30×L300 SUS
					ダクターチャンネル	個	2	2			40×30×L200 SUS
					ダクターチャンネル	個	15	15			40×30×L100 SUS
					あと施工アンカー	本	44.0	44.0			M8×50 SUS
					クランプベース	個	7	7			KBS-MA相当
					合成樹脂製可とう電線管敷設	m	10.9	10.9			PF22
					コネクタ	個	4	4			22mm
			ころがし配管			m	38.0	38			
					波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	38.0	38.0			FEP 80mm
			地中配管			m	1.0	1			
					波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	1.0	1.0			FEP 80mm
					ヘルマウス	個	2	2			80mm
					異種管接続材料	組	1	1			FEP80 H型
				CB210030	床掘り	m3	0.1	0.1			土砂、現場制約あり
				CB210410	埋戻し	m3	0.1	0.1			現場制約あり、土砂、有り
					埋設標識シート敷設	m	1.0	1.0			300mm×50m 2倍
		配線器具設置工				式	1	1			
			ダクト設置			m	4.1	4			
					樹脂製ダクト設置	m	4.1	4.1			100×80
			ケーブルラック設置			m	1	1			
					ケーブルラック	本	1	1			W400×H70メラミン樹脂
					ケーブルラック設置	m	1	1			ケーブルラック400mm以下、新設、敷板なし、補正なし、補正なし
					立上りラック支持金具	個	2	2			
					盤取付金具	組	1	1			
		フルボックス設置工				式	1	1			
			フルボックス設置			個	2	2			
					フルボックス設置	個	1	1			300×300×300 SUS
					フルボックス設置	個	1	1			400×300×300 SUS
					あと施工アンカー	本	8	8			M8×50 SUS
		光ケーブル敷設工				式	1	1			
			光ケーブル敷設			m	384.3	384			
					管内配線	m	231.3	231.3			SM-12C(仕上外径11mm以下)
					管内配線	m	37.6	37.6			SM-4C(仕上外径11mm以下)
					ビット配線	m	16.6	16.6			SM-12C(仕上外径11mm以下)
					ビット配線	m	1.7	1.7			SM-4C(仕上外径11mm以下)
					ラック配線	m	76.5	76.5			SM-12C(仕上外径11mm以下)
					ラック配線	m	8.0	8.0			SM-4C(仕上外径11mm以下)
					ダクト配線	m	9.7	9.7			SM-12C(仕上外径11mm以下)
					ダクト配線	m	2.9	2.9			SM-4C(仕上外径11mm以下)
					光ケーブル成端	箇所	8	8			5テープ(心)以下
					光コネクタ付コート	個	8	8			SC型 SM片端子4C 2m
					光ケーブル接続損失試験	対向	4	4			20心以下
					光ケーブル伝送損失試験	方向	4	4			20心以下
					光ケーブル	m	7.9	7.9			SM-4C

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					光成端箱(天端用)	台	1	1			
					光成端箱(監査廊用)	台	1	1			
		分電盤設置工			分電盤取付	面	2	2			露出型分電盤前面0.4m2以下、新設
			分電盤設置			式	1	1			
					電源盤(天端用)	面	2	2			
					電源盤(監査廊用)	面	1	1			
					分電盤取付	面	2	2			露出型分電盤前面0.4m2以下、新設
		ダム管理用	制御処理設備撤去工			式	1	1			
			ダム管理用制御処理設備撤去	遠部ダム操作室		式	1	1			
					各種情報設備据付	架	1	1			中継端子盤、撤去(不使用)、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			入出力処理装置、撤去(不使用)、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			操作卓、撤去(不使用)、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			管理支援装置、撤去(不使用)、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			入出力処理装置、撤去(不使用)、補正なし
					各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1	1			記録用端末装置(プリンタ)、撤去(不使用)、補正なし
					各種(警報盤)情報設備据付	個	1	1			警報盤、撤去(不使用)、補正なし
					耐雷トランス据付	台	1	1			10kVA以下、撤去(不使用)、補正なし
					無停電電源装置据付	台	1	1			撤去(不使用)、補正なし
			ダム管理用制御処理設備撤去	遠部ダム予備ゲート操作室		式	1	1			
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			ゲート模擬装置、撤去(不使用)、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			機側伝送装置、撤去(不使用)、補正なし
		ダム管理用	制御処理設備撤去	遠部ダム艇庫		式	1	1			
					雨量・水位計据付	台	1	1			水位計水圧式、撤去(不使用)、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			機側伝送装置、撤去(不使用)、補正なし
					データ入出力部据付(ダム・堰)	組	1	1			データ入出力部、撤去(不使用)、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			中継端子盤、撤去(不使用)、補正なし
			ダム管理用制御処理設備撤去	遠部・久吉ダム管理所操作室		式	1	1			
					監視制御装置据付(CCTV)	架	1	1			監視制御装置、撤去(不使用)、補正なし
					各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1	1			記録用端末装置(プリンタ)、撤去(不使用)、補正なし
					ダム・堰放流設備制御装置据付	台	1	1			操作卓、撤去(不使用)、補正なし
					情報伝送処理装置据付	架	1	1			情報伝送処理装置、撤去(不使用)、補正なし
					各種(警報盤)情報設備据付	個	1	1			警報盤、撤去(不使用)、補正なし
					CCTV監視制御装置据付	台	1	1			モニタTV 47型未満(天吊)、撤去(不使用)、補正なし
					各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1	1			サーバ、撤去(不使用)、補正なし
					各種情報設備据付	架	1	1			入出力処理装置、撤去(不使用)、補正なし
					各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	台	1	1			記録用端末装置(プリンタ)、撤去(不使用)、補正あり
		配管・配線撤去工				式	1	1			
			配線撤去			式	1	1			
					ケーブル及び電線配線	m	300.0	300.0			管内配線、40mm以下、撤去(不使用)
					ケーブル及び電線配線	m	852.9	852.9			管内配線、20mm以下、撤去(不使用)
					ケーブル及び電線配線	m	50.9	50.9			トラフ・ころがし配線、20mm以下、撤去(不使用)
					ケーブル及び電線配線	m	39.0	39.0			ビット配線、20mm以下、撤去(不使用)
					ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	60.8	60.8			仕上外径 20mm以下、撤去(不使用)、抱縛あり
					ケーブル及び電線配線(ラック配線)	m	34.6	34.6			仕上外径 20mm以下、撤去(不使用)、抱縛あり
					ケーブル及び電線配線	m	2.0	2.0			露出配線、20mm以下、撤去(不使用)

[illegible]

数 量 計 算 書

【遠部ダム、ダム管理用制御処理設備】

< 設 置 >

[機器製作工] 数量表

別紙－ 1

[illegible]

機 器 重 量 表 (参考)

[illegible]

[設 備 設 置 工] 数 量 表

別紙－ 2

設 備 名	場 所 (局 名)	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	据付	電子応用設備 (共通設備)	貯水位計(副)用センサ	光水晶式	1	台	
		据付		光ケーブル接続/中継端子盤		1	架	
		据付		警報盤	鋼板製壁掛型	1	台	
		据付・調整		記録用プリンタ	カラーレーザ、専用台含む	1	台	
		据付・調整		大型表示モニタ	GPSアンテナ含む	1	台	
		据付・調整		FA-LAN	LANスイッチ入出力装置架実装	1	台	
		据付・調整		OA-LAN	LANスイッチ情報入力・提供装置架実装	1	台	
		据付・調整		通信・CCTV収納架改造	既設L3-SW移設	1	式	
		据付・調整		無停電電源装置	7.5 kVA 1φ	1	台	
		据付		耐雷トランス	10 kVA 1φ 3W	1	台	
		据付		管理設備用分電盤	屋内鋼板製自立架	1	面	
	中南県土整備事務所	据付・調整	電子応用設備 (ダム・堰放流設備制御装置)	画面切替器	既設55型表示モニタ実装	1	台	
	遠部ダム	据付・調整	電子応用設備 (ダム・堰放流設備制御装置)	機側操作盤(予備ゲート)	データ入出力部	1	台	
				入出力処理装置架	データ入出力部	1	架	
				情報入力・提供装置	データ入出力部	1	架	0.7倍
				放流操作装置1	制御処理装置	1	台	
				放流操作装置2	制御処理装置	1	台	0.7倍
				FA-LAN	LANスイッチ	1	台	
				OA-LAN	LANスイッチ	1	台	
		総合調整	電子応用設備 (ダム・堰放流設備制御装置)	制御処理装置		2	組	
				データ入出力部		3	組	
	中南県土整備事務所	据付・調整	電子応用設備 (ダム・堰放流設備制御装置)	遠部ダム遠隔監視装置	制御処理装置	1	台	
		総合調整	電子応用設備 (ダム・堰放流設備制御装置)	制御処理装置		1	組	
	遠部ダム	設定(更新)	システム・インテグレーション	小型L3SW/ルータ(ボックス型)		1	台	
		設定(変更)				1	台	
	中南県土整備事務所	設定(更新)	システム・インテグレーション	小型L3SW/ルータ(ボックス型)		1	台	
		設定(変更)				1	台	
		設定(変更)				1	台	
	遠部ダム	機能設定	システム・インテグレーション	マルチキャストFW/ユニキャストFW		1	台	
				ルーティング設計1		1	台	
				VLAN	機能あり	1	台	
				冗長化	多重無線回線/NTT回線	1	台	
				マルチキャスト	CCTV設備	1	台	
				QoSの制御	ダム情報の優先	1	台	
				セキュリティの設定1	登録装置MACアドレスのみ	1	台	

[設備設置工] 数量表

別紙－ 2

[illegible]

〔 数 量 総 括 表 〕

別紙－ 7

工 種	設 備 名	施 工 場 所	作 業	施工区分	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考		
配線工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	設置	管内	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 2sq-2C	136.7	m	仕上外形 20 mm以下		
								CV 3.5sq-2C	136.7	m	仕上外形 20 mm以下		
								CV 3.5sq-3C	37.6	m	仕上外形 20 mm以下		
								CV 22sq-3C	157.4	m	仕上外形 40 mm以下		
								CV 5.5sq-4C	238.6	m	仕上外形 20 mm以下		
						制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C	10.6	m	仕上外形 20 mm以下		
								CVV 2sq-4C	136.7	m	仕上外形 20 mm以下		
						通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	5	m	仕上外形 20 mm以下		
								専用ケーブル	水位センサ用	53.7	m	仕上外形 20 mm以下	
						ピット	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 2sq-2C	8.3	m	仕上外形 20 mm以下
					CV 3.5sq-2C					8.3	m	仕上外形 20 mm以下	
					CV 3.5sq-3C					1.7	m	仕上外形 20 mm以下	
					CV 22sq-3C					16	m	仕上外形 40 mm以下	
					CV 5.5sq-4C					16.6	m	仕上外形 20 mm以下	
					制御用ケーブル			CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C	0.7	m	仕上外形 20 mm以下	
				CVV 2sq-4C					8.3	m	仕上外形 20 mm以下		
				通信用ケーブル	同軸ケーブル			10D-2V	12.2	m	仕上外形 20 mm以下		
				ラック	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 2sq-2C	6.9	m	仕上外形 20 mm以下		
								CV 3.5sq-2C	6.9	m	仕上外形 20 mm以下		
								CV 3.5sq-3C	5.4	m	仕上外形 20 mm以下		
								CV 22sq-3C	6.9	m	仕上外形 40 mm以下		
								CV 5.5sq-4C	72.2	m	仕上外形 20 mm以下		
						制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C	9.2	m	仕上外形 20 mm以下		
								CVV 2sq-4C	13.1	m	仕上外形 20 mm以下		
						通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	12.8	m	仕上外形 20 mm以下		
						ダクト	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 2sq-2C	4.7	m	仕上外形 20 mm以下
										CV 3.5sq-2C	4.7	m	仕上外形 20 mm以下
				CV 3.5sq-3C	4.7					m	仕上外形 20 mm以下		
				CV 22sq-3C	4.7					m	仕上外形 40 mm以下		
				CV 5.5sq-4C	13.8					m	仕上外形 20 mm以下		

〔 数 量 総 括 表 〕

別紙－ 7

工 種	設 備 名	施 工 場 所	作 業	施工区分	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考			
						制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C	2.9	m	仕上外形 20 mm以下			
								CVV 2sq-4C	2.9	m	仕上外形 20 mm以下			
						通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	6.6	m	仕上外形 20 mm以下			
						通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	2.8	m	仕上外形 20 mm以下			
								径間	1	径間				
								ラッシング ロット	1号	4	本			
						-		端末処理材	CVケーブル	CV 38sq-2C	2	組		
										CV 22sq-3C	12	組		
						<同一室内>			電力ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	101.1	m	
											CV 38sq-2C	22.3	m	
					CV 3.5sq-3C					155.7	m			
					CV 22sq-3C					6.4	m			
					CVVケーブル				CVV 1.25sq-20C	19	m			
				通信用ケーブル	LANケーブル				UTP-Cat5	116.1	m			
					専用ケーブル				HDMI	31.8	m			
									絶縁電線	IV電線	IV 3.5sq	33.6	m	
								IV 5.5sq	22.3	m				
配管工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	設置	露出		鋼製電線管	厚鋼電線管	G70	2	m				
								G54	24.6	m				
								G36	33.7	m				
								G22	2.2	m				
				露出		可とう電線管	金属製可とう電線管	F63(ビニル被覆)	5.4	m				
								F50(ビニル被覆)	0.9	m				
								F38(ビニル被覆)	3.8	m				
								F24(ビニル被覆)	1.5	m				
						同上用附属品	ユニオンボックスコネクタ	63mm	3	個				
								50mm	2	個				
								38mm	4	個				
								24mm	2	個				

〔 数 量 総 括 表 〕

別紙－ 7

工 種	設 備 名	施 工 場 所	作 業	施工区分	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考
						電線管支持金物	ダクターチャンネル	40×30×L300、SUS	5	個	
								40×30×L200、SUS	2	個	
								40×30×L100、SUS	15	個	
							あと施工アンカー	M8×L50、SUS	44	本	
							クランプベース	KBS-MA相当	7	個	
				露出		可とう電線管	合成樹脂製可とう電線管	PF22	10.9	m	
						同上用附属品	コネクタ	22mm	4	個	
				ころがし		可とう電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP80	38	m	
				地中	埋設	可とう電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP80	1	m	
						同上用附属品	ベルマウス	80mm	2	個	
						異種管接続材料	FEP80-G70 H型	1	組		
						管路土工	床掘り		0.1	m³	
							埋戻し		0.1	m³	
							埋設標識シート	W300 折込倍率2倍	1	m	
ダクト工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	設置	—		ダクト	樹脂製ダクト	100×80	4.1	m	
ケーブルラック設置工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	設置	—		ラック	ケーブルラック	W400×H70マリン樹脂	1	m	
									1	本	
							立上りラック支持金具		2	個	
							盤取付金具		1	組	
プルボックス設置工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	設置	—		プルボックス	鋼製プルボックス	300×300×300、SUS、WP	1	個	
								400×300×300、SUS、WP	1	個	
							あと施工アンカー	M8×L50、SUS	8	本	
光ケーブル敷設工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム	設置	管内	配線	通信用ケーブル	光ケーブル	SM-12C	231.3	m	仕上外形 11 mm以下
								SM-4C	37.6	m	仕上外形 11 mm以下
				ピット	配線	通信用ケーブル	光ケーブル	SM-12C	16.6	m	仕上外形 11 mm以下
								SM-4C	1.7	m	仕上外形 11 mm以下
				ラック	配線	通信用ケーブル	光ケーブル	SM-12C	76.5	m	仕上外形 11 mm以下
								SM-4C	8	m	仕上外形 11 mm以下
				ダクト	配線	通信用ケーブル	光ケーブル	SM-12C	9.7	m	仕上外形 11 mm以下
								SM-4C	2.9	m	仕上外形 11 mm以下

[数 量 総 括 表]

別紙－ 7

[illegible]


【 アイソメ図 1 】

工種：配管配線

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

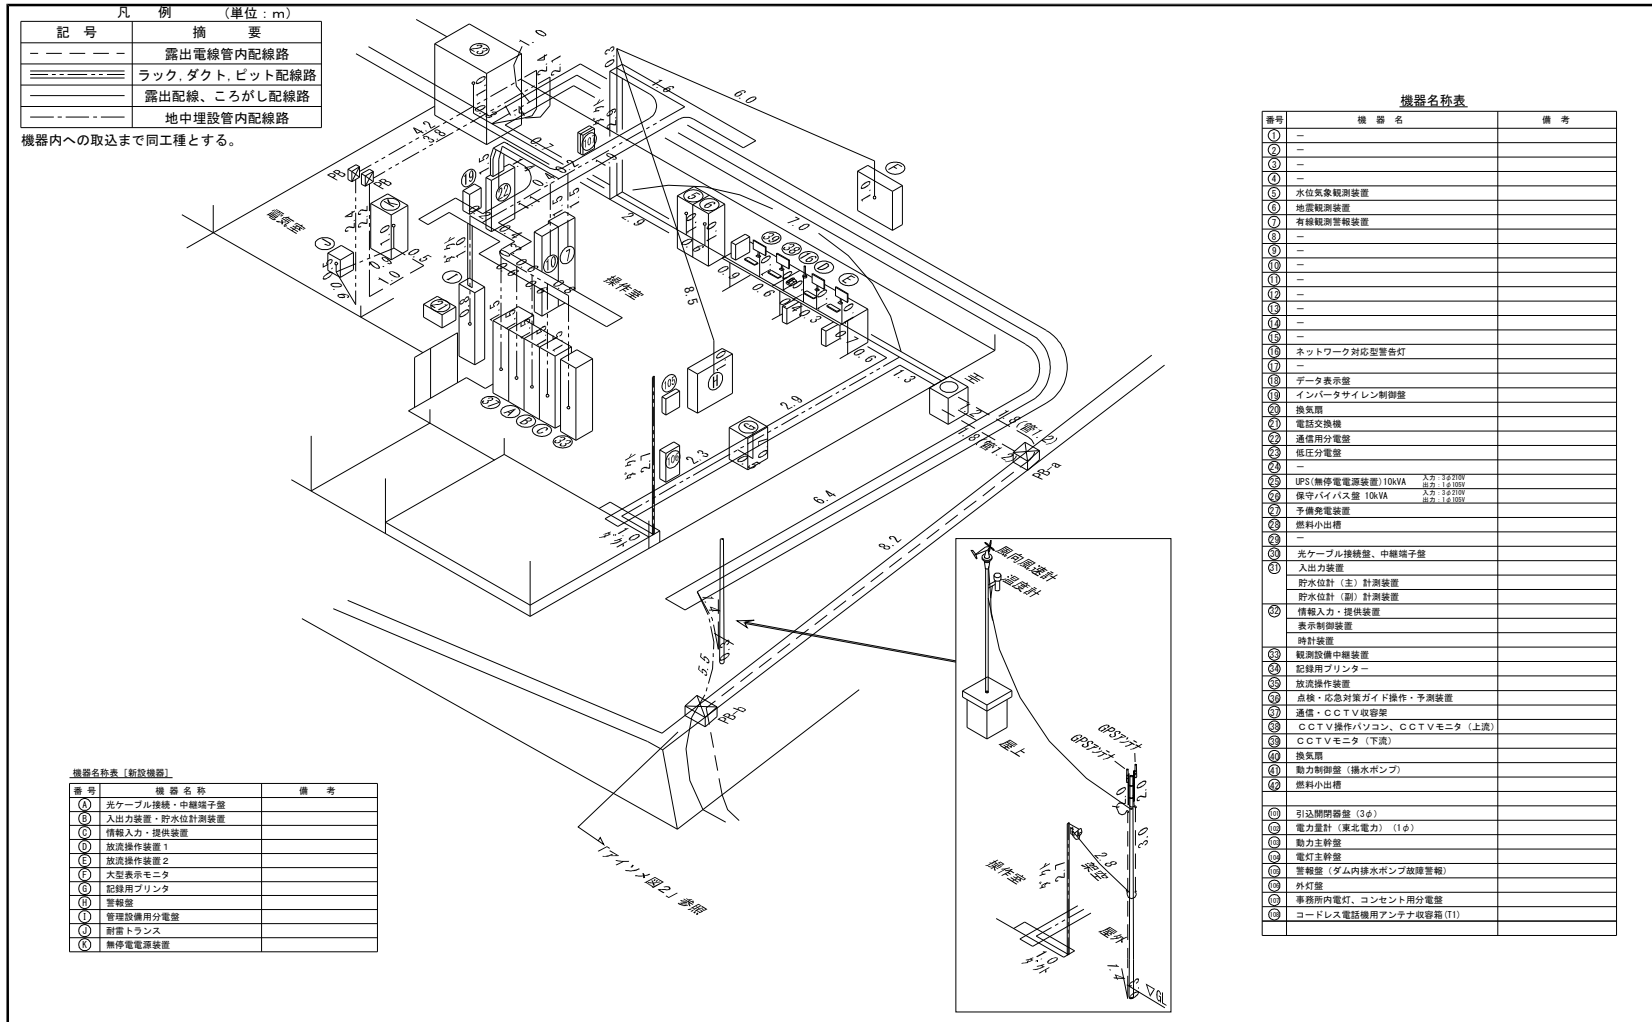


【 アイソメ図 2 】

工種：配管配線

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

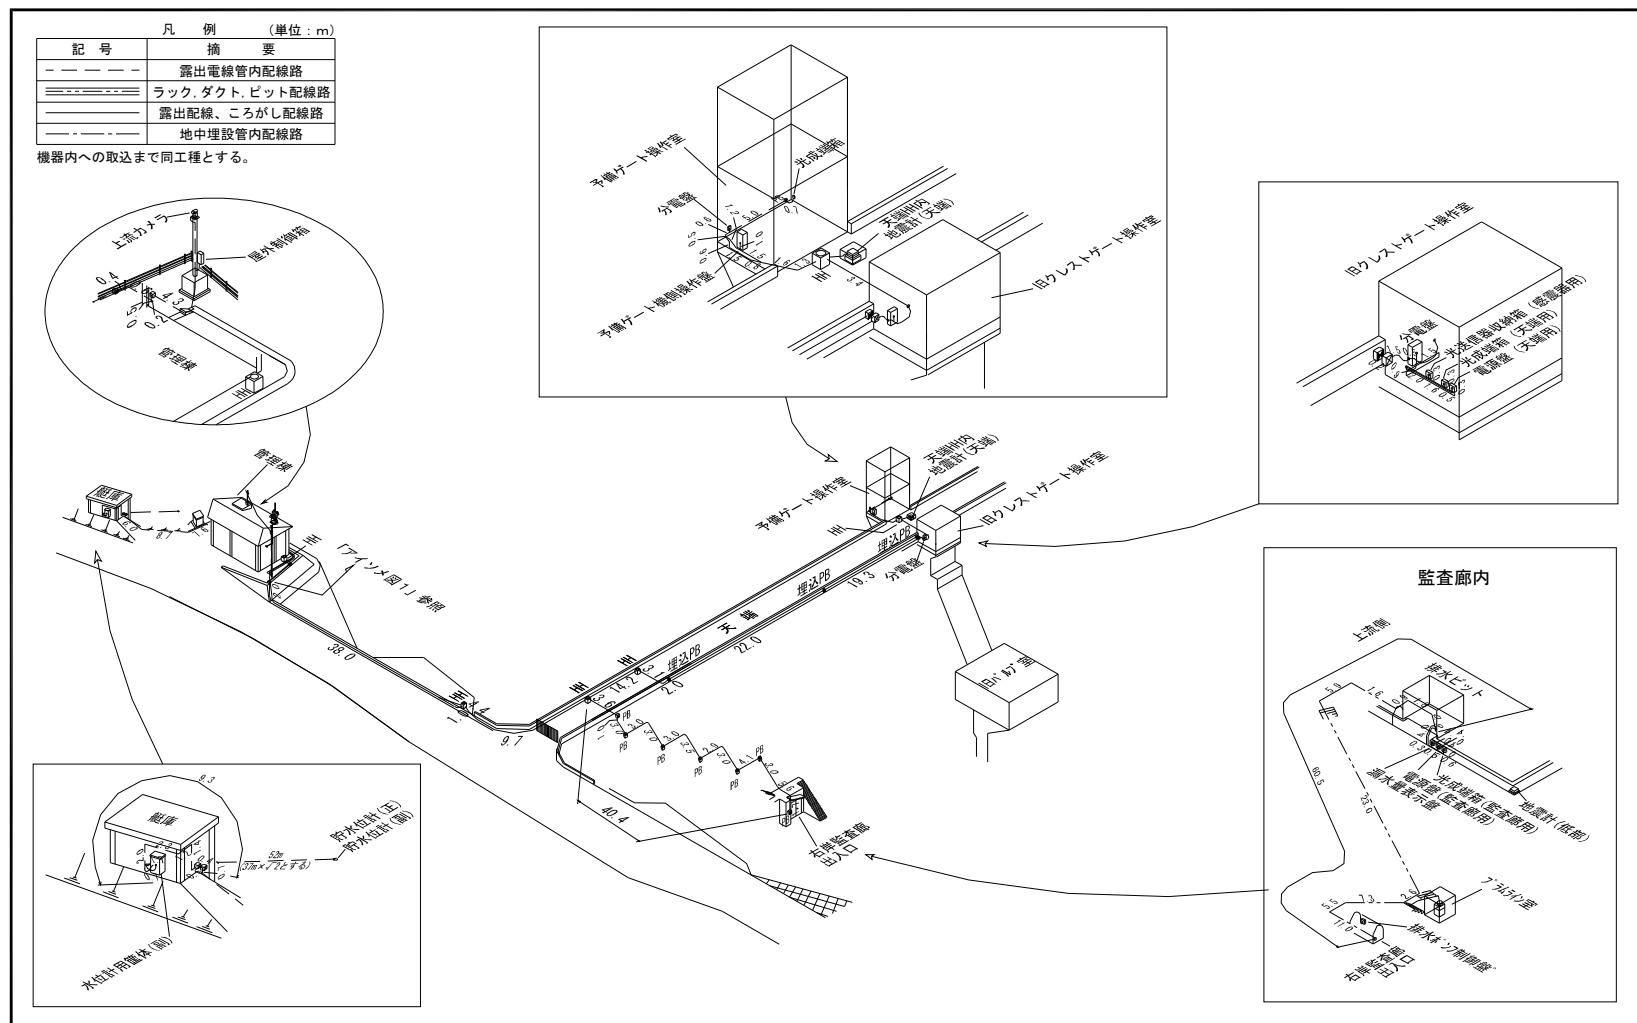


【 アイソメ図 3 】

工種：配管配線

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：中南県土整備事務所

作業：設置

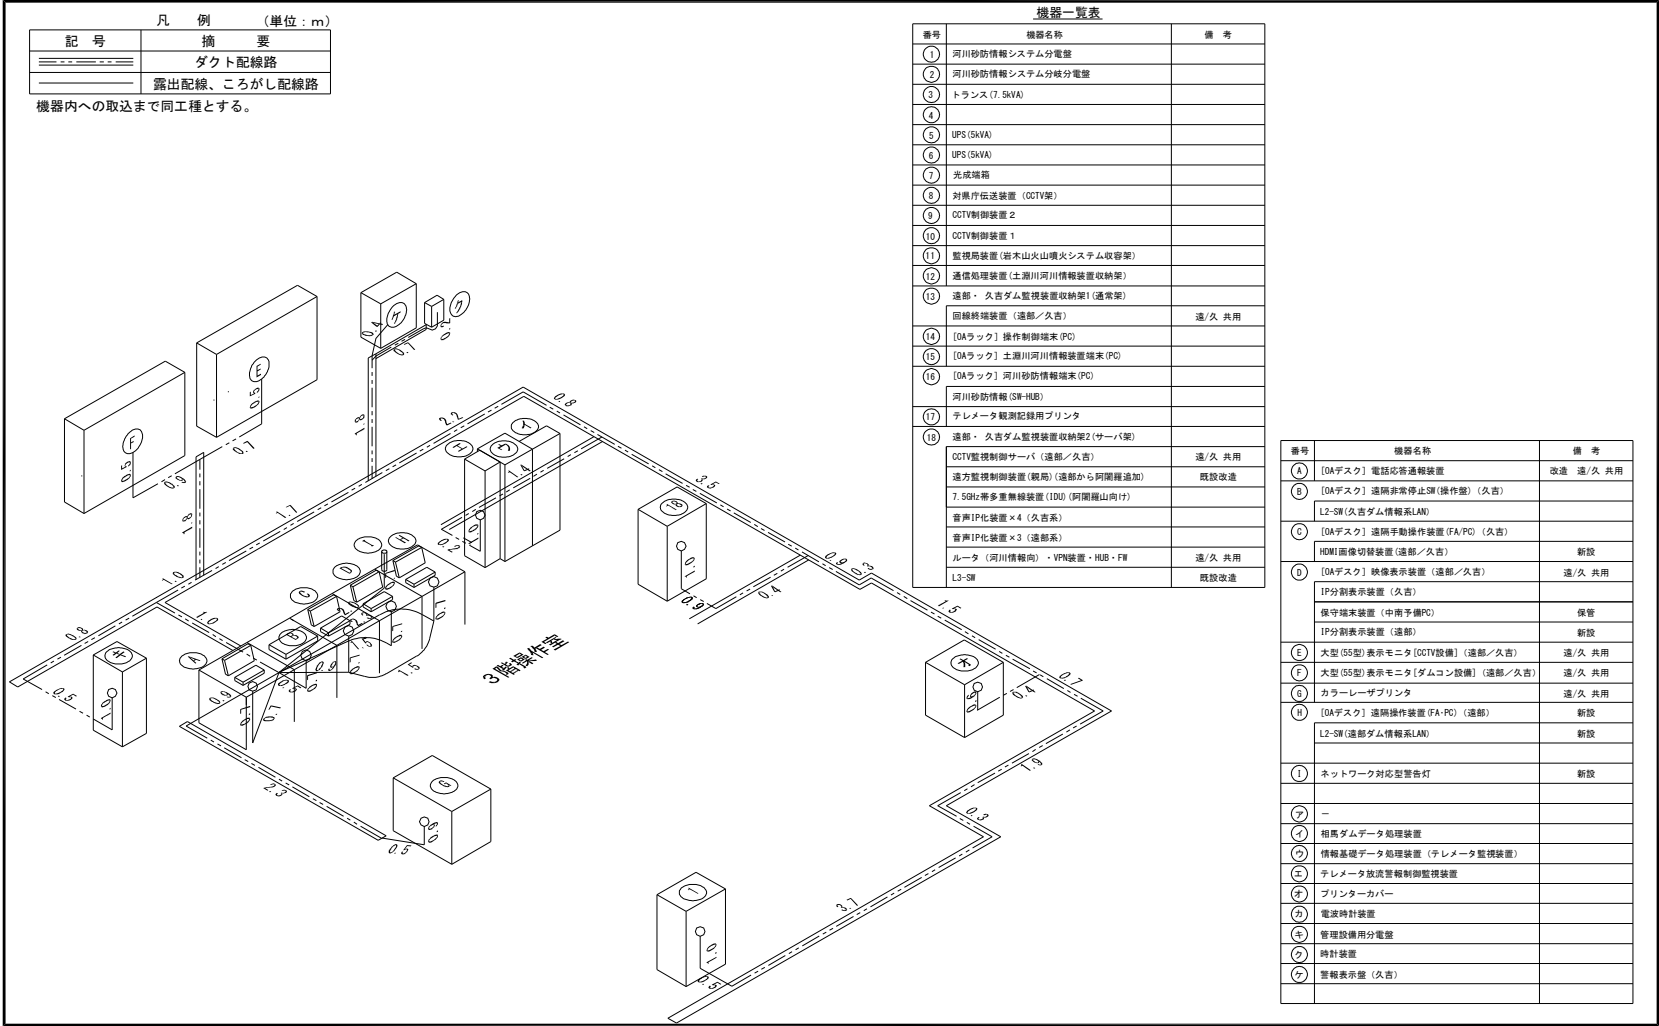

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数 量 拾 い 出 し 表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：設置

別紙ー 5

ケーブル No.	アイソメ No.	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳										条数
		自	至															
	2			管内配線	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	37.6	4.3	0.2	0.5	0.6	0.4	7.6	8.7	6	9.3		
106	1	(I)管理設備用分電盤	予備ゲート機側操作盤	ダクト配線	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	4.7	0.8	1					2.9				
	1,2			ラック配線	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	6.9	0.2	1.1	0.4	0.2	1.9	1.6		1.5	旧ゲート機側操作室		
	1			ビット配線	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	8.3	7	1.3									
				管内配線	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	136.7	136.7	小計									
	1						10	1.8	8.2									
	2						96.4	2	38	1	4.4	9.7	14.2	3.1	2	22		
	2						21.5	19.3	0.2	1.5	0.5							
	2						8.8	3.4	1.3	1.6	1.5	1						
107		(A)光ケーブル接続/中継端子盤架	予備ゲート機側操作盤	ラック配線	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	13.1	13.1	小計									
	1						11.6	1.5	0.6	0.3	0.4	1.1	4	0.2	1.9	1.6		
	2						1.5	1.5	旧ゲート機側操作室									
	1			ダクト配線	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	2.9	2.9										
	1			ビット配線	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	8.3	7	1.3									
				管内配線	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	136.7	136.7	小計									
	1						10	1.8	8.2									
	2						96.4	2	38	1	4.4	9.7	14.2	3.1	2	22		
	2						21.5	19.3	0.2	1.5	0.5							
	2						8.8	3.4	1.3	1.6	1.5	1						

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

ケーブル No.	アイツメ No.	配線区間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳										条数
		自	至															
				管内配線	光ケーブル	SM-12C	124.4	124.4	小計									
	1						10	1.8	8.2									
	2						2	2										
	2						39	(トラフ内管に付管内配線とする)				39						
	2						72.5	9.7	14.2	3.1	2	22	19.3	0.2	1.5	0.5		
							0.9	0.9										
	-			接続	成端	5テープ心以下	2	1	1									
	-			接続	光コネクタ付コード	SC型 SM片端子4C 2m	2	1	1									
	-			試験	接続損失試験	20心以下	1	1										
	-			試験	伝送損失試験	20心以下	1	1										
202		(A) 光ケーブル接続/中継端子盤架	光成端箱（監査廊用）	ラック配線	光ケーブル	SM-12C	68.5	68.5	小計									
	1						8	1.5	0.6	0.3	0.4	1.1	0.4	0.2	1.9	1.6		
	2						60.5	監査廊内		60.5								
	1			ダクト配線	光ケーブル	SM-12C	2.9	2.9										
	1			ピット配線	光ケーブル	SM-12C	8.3	7	1.3									
				管内配線	光ケーブル	SM-12C	106.9	106.9	小計									
	1						10	1.8	8.2									
	2						2	2										
	2						39	(トラフ内管に付管内配線とする)				39						
	2						50.1	9.7	40.4									
	2						5.8	監査廊内		4	0.3	0.5	0.6	0.4				

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数 量 拾 い 出 し 表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：設置

別紙－5

ケーブル No.	アイテム No.	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内								訳	条数
		自	至														
	3	〃	(オ)プリンタ				12.4	1	0.5	0.8	1	1.7	2.2	0.8	3.5	0.9	
							2.8	0.3	1.5	0.4	0.6						
		(遠部ダム)															
					CVVケーブル	CVV 1.25sq-20C	19	19	小計								
	1	(C)情報入力・提供装置架	(H)警報盤	ー			5.7	1.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	1.1	0.4	0.2	
	1						13.3	1.9	1.6	0.3	8.5	1					
		インターフェース		ー	LANケーブル	UTP-Cat5	116.1	116.1	小計								
		(遠部ダム)															
	1	(C)情報入力・提供装置架	(D)放流操作装置1				5.7	1.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	1.1	0.4	0.2	
							10.2	1.9	1.6	2.9	0.6	0.9	0.6	0.4	0.3	1	
	1	〃	(E)放流操作装置2				5.7	1.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	1.1	0.4	0.2	
							9.9	1.9	1.6	2.9	0.6	0.9	0.6	0.4	0.3	0.7	
							1	1									
	1	〃	(G)記録用プリンタ				5.7	1.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	1.1	0.4	0.2	
							17.5	1.9	1.6	2.9	7	2.9	0.5	0.7			
		<中南県土整備事務所>															
	3	⑬遠部久吉ダム監視装置収納架2	(H)L2-SW(遠部ダム情報系LAN)				12.5	1	0.9	0.4	3.5	0.8	2.2	1.7	1	1	
							3	2.3	0.7								
	3	〃	(D)久吉ダムCCTV設備				12.5	1	0.9	0.4	3.5	0.8	2.2	1.7	1	1	
							2.2	1.5	0.7								
	3	⑭遠部久吉ダム監視装置収納架2	(H)L2-SW(遠部ダム情報系LAN)				12.5	1	0.9	0.4	3.5	0.8	2.2	1.7	1	1	
							3	2.3	0.7								

[数 量 拾 い 出 し 表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：設置

別紙－5

ケーブル No.	アイソメ No.	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳										条数	
		自	至																
	3	〃	(D)久吉ダ ACCTV設備				12.5	1	0.9	0.4	3.5	0.8	2.2	1.7	1	1			
							2.2	1.5	0.7										
	(遠部ダム)																		
	1	(I)管理設備用分電盤	(22)通信用分電盤	—	CVケーブル	CV 22sq-3C	6.4	0.8	1	0.2	1.1	0.4	1.4	1.5					
	1				端末処理材	CV 22sq-3C	2	2											
	(遠部ダム)			—	専用ケーブル	HDMI	31.8	31.8	小計										
	1	(C)情報入力・提供装置架	(F)大型表示モニタ				5.7	1.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	1.1	0.4	0.2			
	1						10.8	1.9	1.6	0.3	6	1							
	(中南県土整備事務所)																		
	3	(C)HDMI画像切替装置	(E)大型表示モニタ(CCTV設備)				6.6	0.7	0.9	1	1	1.8	0.7	0.5					
	3	(C)HDMI画像切替装置	(H)遠隔操作装置				1.5	1.5											
	3	(D)久吉ダ ACCTV設備	(E)大型表示モニタ(CCTV設備)				7.2	0.7	1.5	1	1	1.8	0.7	0.5					
	(遠部ダム)			—	IV電線	IV 3.5sq	33.6	33.6	小計										
	1	〃	(I)ネットワーク対応型警告灯				10.1	0.8	1	0.2	1.1	0.4	0.2	1.9	1.6	2.9			
	1						3.5	0.6	0.9	0.6	0.4	1							
	図面	接地幹線	各機器				20	2 m/箇所とする										10	
	(中南県土整備事務所)																		
		接地幹線	(キ)管理設備用分電盤	—	IV電線	IV 5.5sq	22.3	22.3	小計										
	3	(1)河川砂防情報システム分電盤からとする					10.8	1	0.5	3.7	0.3	1.9	0.7	1.5	0.3	0.9			
	3						11.5	3.5	0.8	2.2	1.7	1	0.8	0.5	1				

[数量拾い出し表]

工 種：配線工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

ケーブル No.	アイ メ	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳								条数
		自	至													
1001	1	操作室ラック	管理設備用分電盤	露出	ケーブルラック	W400×H70マシ樹脂	1	1 m								
							1	1 本								
	1				立上りラック支持金具		2	2								
	1				盤取付金具		1	1 組／対								
1002	1	電気室既設PB	耐雷トランス	露出	厚鋼電線管	G36	4.2	4.2								
	1			露出	金属製可とう電線管	F38(ビニル被覆)	0.6	0.6								
	1				ユニオンボックスコネクタ	38mm	2	2								
1003	1	耐雷トランス	無停電電源装置	露出	金属製可とう電線管	F50(ビニル被覆)	0.9	0.9								
	1				ユニオンボックスコネクタ	50mm	2	2								
1004	1	電気室既設PB	無停電電源装置	露出	厚鋼電線管	G36	2.2	2.2								
	1					G22	2.2	2.2								
	1			露出	金属製可とう電線管	F38(ビニル被覆)	1.5	1 0.5								
	1					F24(ビニル被覆)	1.5	1 0.5								
	1				ユニオンボックスコネクタ	38mm	2	2								
	1					24mm	2	2								
1005	1	管理所付既設HH	PB-a	露出	金属製可とう電線管	F63(ビニル被覆)	5.4	1.8								3
	1				ユニオンボックスコネクタ	63mm	3	1								3
	1			露出	プルボックス	300×300×300、SUS、WP	1	1								
	1				あと施工アンカー	M8×L50、SUS	4	4 4本／個								

[数量拾い出し表]

工 種：配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－５

[illegible]

[数量集計表]

工 種：配線工、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 6

[illegible]

[数量集計表]

工 種：配線工、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

[illegible]

[数量集計表]

工 種：配線工、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：設 置

別紙－ 6

[illegible]

数量集計表

工 種：配線工、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

別紙-6

作業：設置

[illegible]

数量集計表

工 種：配線工、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

[illegible]

[数量集計表]

工 種：配線工、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：設置

別紙－ 6

[illegible]

数 量 計 算 書

【遠部ダム ダム管理用制御処理設備】

< 撤 去 >

〔設備設置工〕数量表

別紙-2

[illegible]

[数 量 総 括 表]

別紙－ 7

工 種	設 備 名	施 工 場 所	作 業	施工区分	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考			
配線工	ダム管理用制御処理設備	遠部ダム他各所	撤去	管内	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 38sq-3C	120	m	仕上外形 40 mm以下	40mm以下 300.0		
								CV 22sq-3C	180	m	仕上外形 40 mm以下			
								CV 14sq-3C	170	m	仕上外形 20 mm以下			
								CV 3.5sq-3C	37.6	m	仕上外形 20 mm以下			
								CV 14sq-2C	262.9	m	仕上外形 20 mm以下			
						制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	135.7	m	仕上外形 20 mm以下			
								CVV 1.25sq-2C	10	m	仕上外形 20 mm以下			
						通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	3	m	仕上外形 20 mm以下	20mm以下 852.9		
								CPEV-Sケーブル	CPEV-S 0.65-3P	180	m		仕上外形 20 mm以下	
								専用ケーブル	水位センサ用	53.7	m		仕上外形 20 mm以下	
						ころがし	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	15.7	m	仕上外形 20 mm以下	20mm以下
								通信用ケーブル	専用ケーブル	インターフェース	35.2	m	仕上外形 20 mm以下	50.9
				ピット	配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C	6.8	m	仕上外形 20 mm以下	20mm以下 39.0		
								CV 3.5sq-3C	1.7	m	仕上外形 20 mm以下			
								CV 14sq-2C	8.3	m	仕上外形 20 mm以下			
						制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	8.3	m	仕上外形 20 mm以下			
								CVV 1.25sq-2C	1.7	m	仕上外形 20 mm以下			
				通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	12.2	m	仕上外形 20 mm以下					
						電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C	18.3	m	仕上外形 20 mm以下	20mm以下 60.8		
								CV 3.5sq-3C	6.6	m	仕上外形 20 mm以下			
								CV 14sq-2C	6.6	m	仕上外形 20 mm以下			
						制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	9.6	m	仕上外形 20 mm以下			
				CVV 1.25sq-2C	9.5			m	仕上外形 20 mm以下					
				通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	10.2	m	仕上外形 20 mm以下					
電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C	17.6			m	仕上外形 20 mm以下	20mm以下						
		CV 3.5sq-3C	2.9			m	仕上外形 20 mm以下							
		CV 14sq-2C	4.4	m	仕上外形 20 mm以下									
ダクト	配線	制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-4C	2.9	m	仕上外形 20 mm以下	20mm以下 34.6						
				CVV 1.25sq-2C	2.9	m	仕上外形 20 mm以下							
				通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	3.9		m	仕上外形 20 mm以下				

〔数量総括表〕

別紙— 7

[illegible]


【 アイソメ図 1 】

工種：配管配線

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：撤去

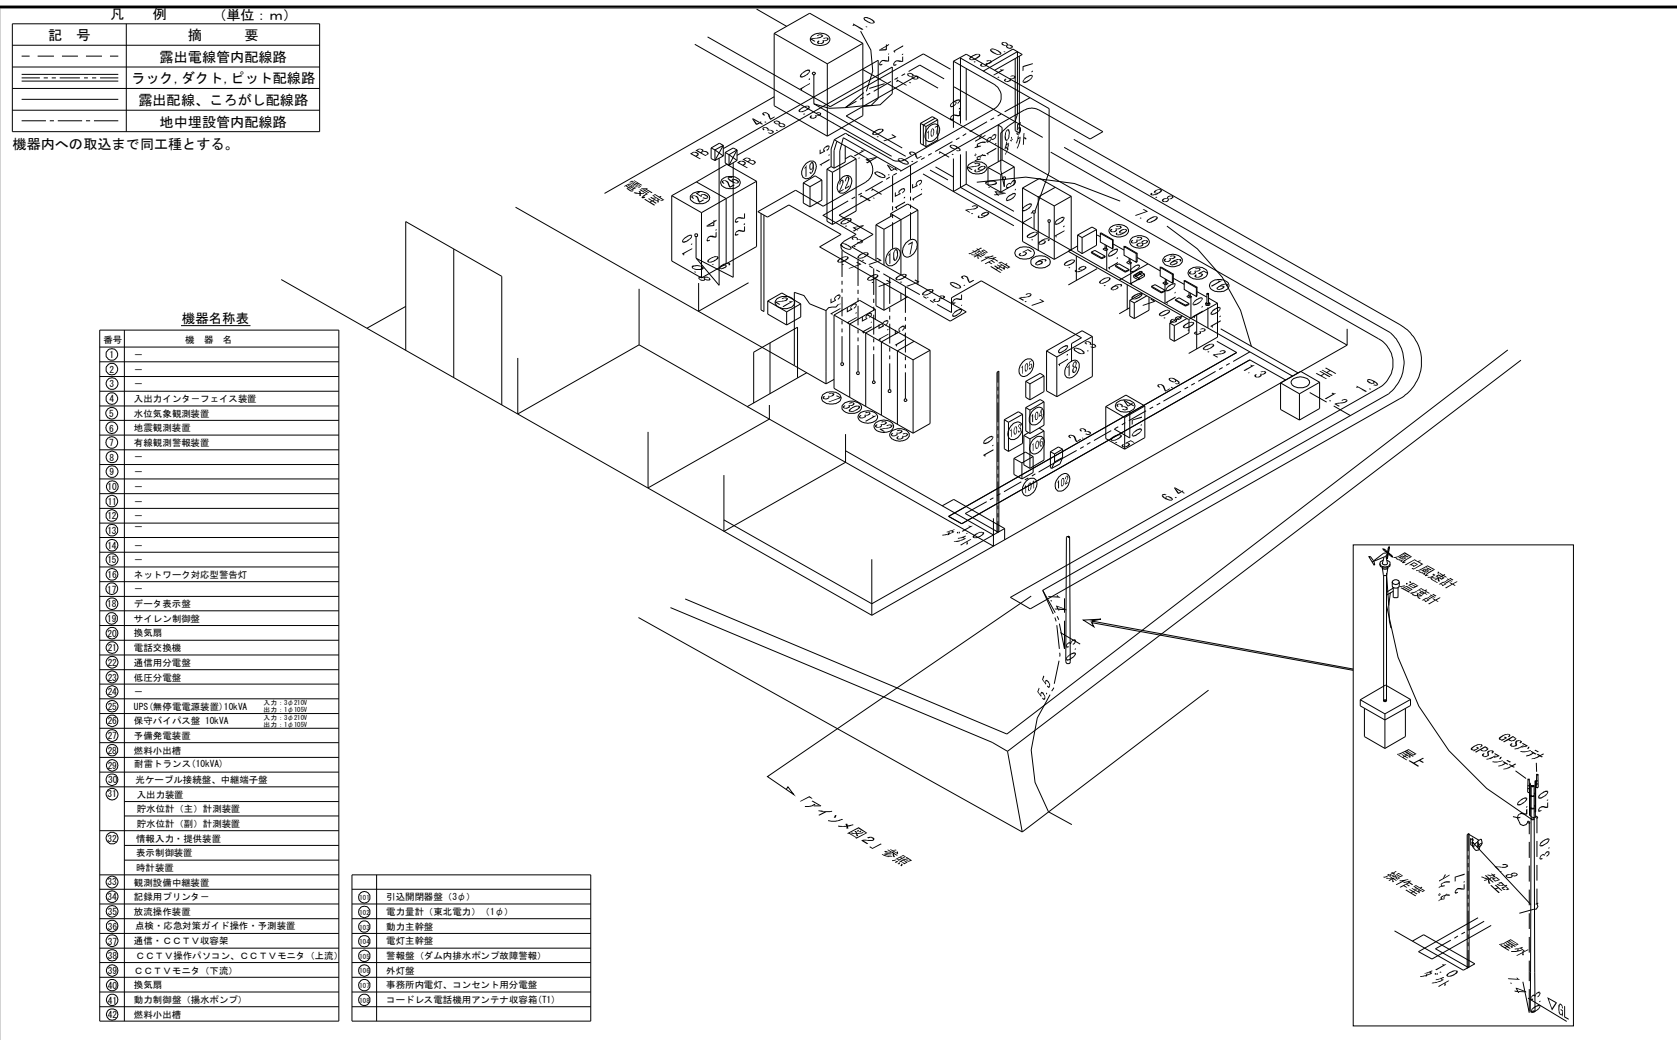

【 アイソメ図 2 】

工種：配管配線





設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：撤去

記 号	凡 例 (単位: m)
----	露出電線管内配線路
=====	ラック、ダクト、ビット配線路
=====	露出配線、ころがし配線路
-----	地中埋設管内配線路

機器内への取込まで同工種とする。

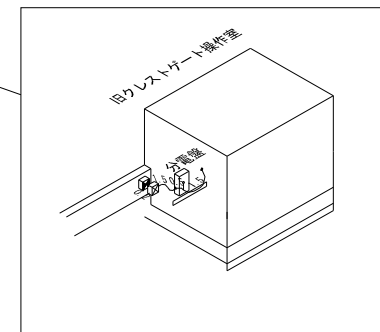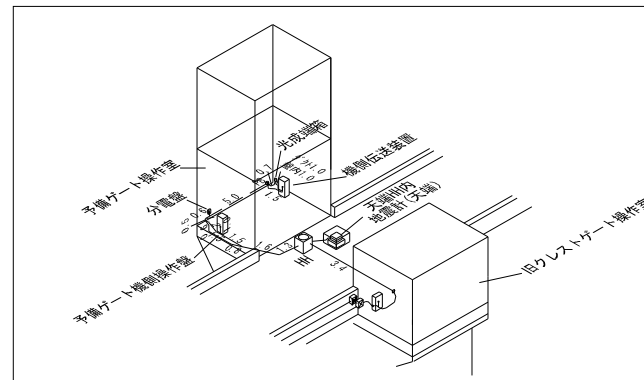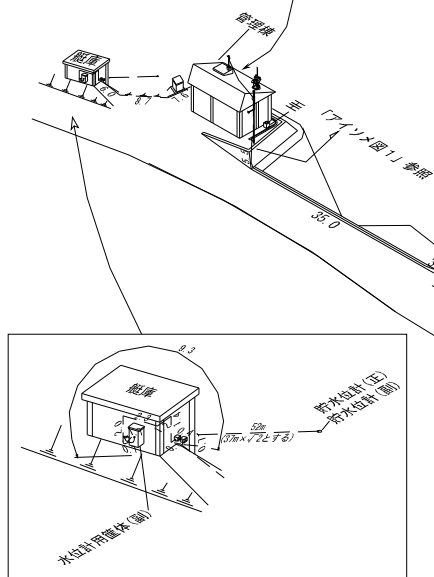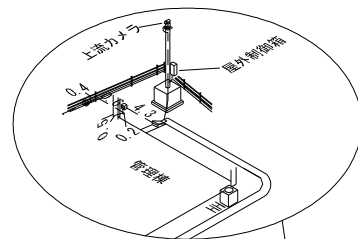

【 アイソメ図 3 】

工種：配管配線

設備名：ダム管理用制御処理設備


施工場所：遠部・久吉ダム管理所

作業：撤去

凡 例 (単位：m)	
記 号	摘 要
=====	ラック、ダクト配線路 ダクト表記無きものはラックとする。
=====	露出配線、ころがし配線路

機器内への取込まで同工種とする。

機器名称表	
番号	装 置 名
ダムコン ①	表示制御装置（遠部ダム用）、表示制御装置（久吉ダム用）
ダムコン ②	記録用プリンタ
ダムコン ③	表示記録端末操作装置（遠部用）
TM-放流 ④	テレメータ警報監視制御装置
⑤	—
⑥	中間端子架
ダムコン ⑦	通隔操作装置（遠部ダム用）
⑧	—
CCTV ⑨	通信・CCTV収容架
CCTV ⑩	CCTV操作パソコン、CCTVモニタ（遠部ダム用）
⑪	—
⑫	—
⑬	—
ダムコン ⑭	データ表示盤
ダムコン ⑮	監視モニタ（42インチPDP）遠部ダム用
⑯	電話交換機
⑰	—
多重 ⑱	乾燥空気充填装置（デハイドレータ）
⑲	通信用分電盤
⑳	—
多重 ㉑	120Hz帯4PSK多重無線装置
ダムコン ㉒	ファイル装置
ダムコン ㉓	情報入力・提供装置、通信装置（電話応答装置、時計装置）
㉔	無停電電源装置
㉕	保守バypass盤
ダムコン ㉖	記録用プリンタ

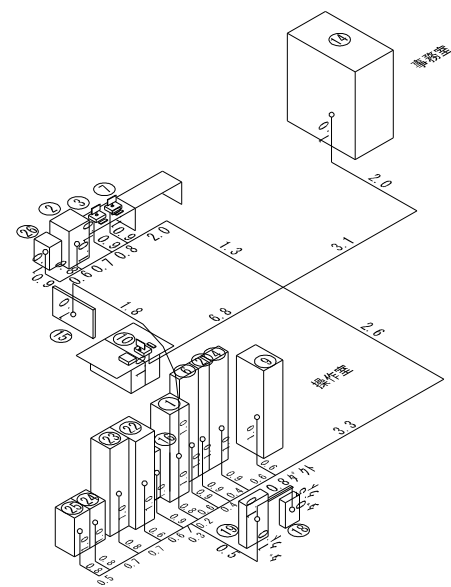

【 アイソメ図 4 】

工種：配管配線


設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：中南県土整備事務所

作業：撤去

凡 例 (単位：m)	
記 号	摘 要
=====	ダクト配線路
-----	露出配線、ころがし配線路

機器内への取込まで同工種とする。

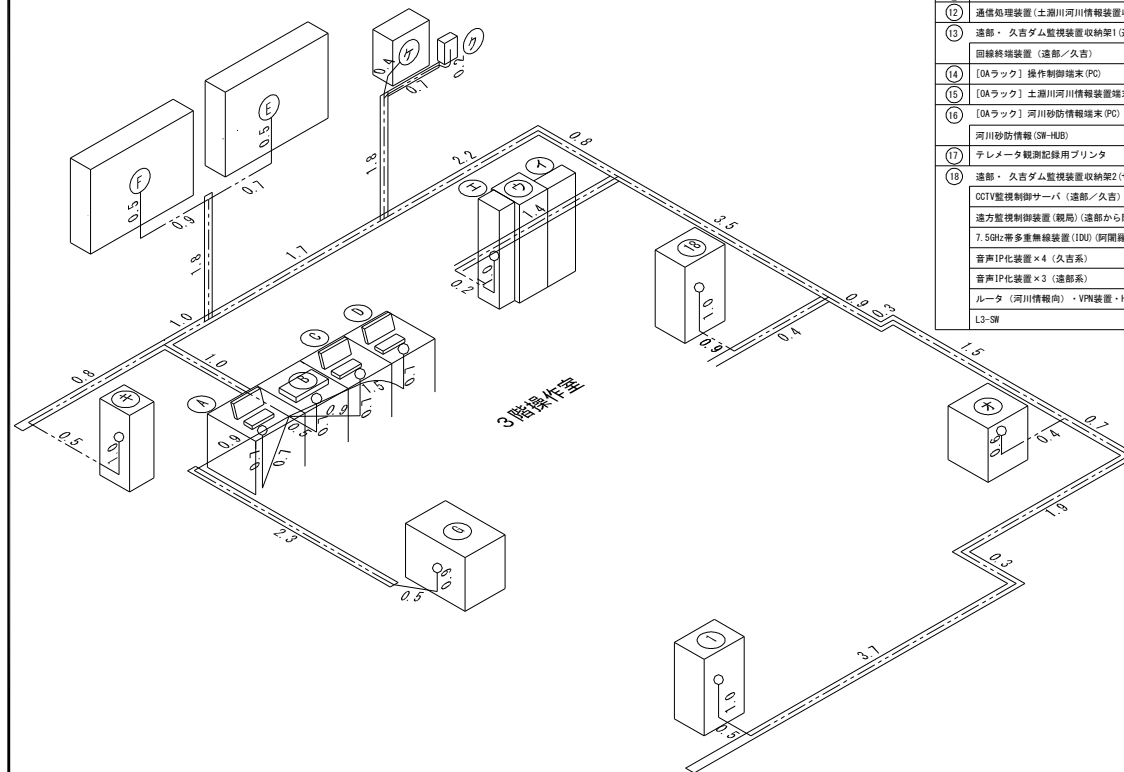

機器一覧表		
番号	機器名称	備 考
①	河川砂防情報システム分電盤	
②	河川砂防情報システム分電盤	
③	トランス (7.5kVA)	
④		
⑤	UPS (5kVA)	
⑥	UPS (5kVA)	
⑦	光成端箱	
⑧	対岸伝送装置 (CCTV架)	
⑨	CCTV制御装置 2	
⑩	CCTV制御装置 1	
⑪	監視局装置 (新木山火山噴火システム収容架)	
⑫	遠征監視装置 (土淵川河川情報装置収納架)	
⑬	遠部・久吉ダム監視装置収納架1 (通常架)	
⑭	回線終端装置 (遠部/久吉)	遠/久 共用
⑮	[OAラック] 操作制御端末 (PC)	
⑯	[OAラック] 土淵川河川情報装置端末 (PC)	
⑰	[OAラック] 河川砂防情報端末 (PC)	
⑱	河川砂防情報 (SW-HUB)	
⑲	テレメータ観測記録用プリンタ	
⑳	遠部・久吉ダム監視装置収納架2 (サーバ架)	
㉑	CCTV監視制御サーバ (遠部/久吉)	遠/久 共用
㉒	遠方監視制御装置 (観局) (遠部から阿蘭尾追加)	既設改造
㉓	7.5GHz帯多重無線装置 (100) (阿蘭尾山向け)	
㉔	音声IP化装置 × 4 (久吉系)	
㉕	音声IP化装置 × 3 (遠部系)	
㉖	ルータ (河川情報向)・VPN装置・HUB・FW	遠/久 共用
㉗	L3-SW	既設改造

番号	機器名称	備 考
㉘	[OAデスク] 電話応答通報装置	改造 遠/久 共用
㉙	[OAデスク] 遠隔非常停止SW (操作盤) (久吉)	
㉚	L2-SW (久吉ダム情報系LAN)	
㉛	[OAデスク] 遠隔手動操作装置 (FA/PC) (久吉)	
㉜	HDMI画像切替装置 (遠部/久吉)	新設
㉝	[OAデスク] 映像表示装置 (遠部/久吉)	遠/久 共用
㉞	IP分割表示装置 (久吉)	
㉟	保守端末装置 (中雨予備PC)	保管
㊱	IP分割表示装置 (遠部)	新設
㊲	大型 (55型) 表示モニタ [CCTV設備] (遠部/久吉)	遠/久 共用
㊳	大型 (55型) 表示モニタ [ダムコン設備] (遠部/久吉)	遠/久 共用
㊴	カラーレーザプリンタ	遠/久 共用
㊵		
㊶	ー	
㊷	相馬ダムデータ処理装置	
㊸	情報基礎データ処理装置 (テレメータ監視装置)	
㊹	テレメータ放流警報制御監視装置	
㊺	プリンターカバー	
㊻	電波時計装置	
㊼	管理設備用分電盤	
㊽	時計装置	
㊾	警報表示盤 (久吉)	
㊿		

[数量拾い出し表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－ 5

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－５

[illegible]

[数量拾い出し表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－ 5

[illegible]

[数 量 拾 い 出 し 表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－ 5

ケーブル No.	アイテム No.	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内										条数
		自	至					訳										
504	2	既設 P B (予備ゲート操作室)	機側伝送装置 (予備ゲート操作室)	露出	金属製可とう電線管	F24	3	1.5									2	
505	1	機側伝送装置 (予備ゲート操作室)	光成端箱 (予備ゲート操作室)	露出	樹脂製ダクト	80×60相当	1	1										
506	2	ピット部 (管理所)	貯水位(副)水位計収容筐体 (艇庫)	露出	ポリエチレン被覆鋼管	PE36	27.3	4.3					7.6	8.7	6	0.7		
	2				金属製可とう電線管	F38	1.7		0.2	0.5	0.6	0.4						
遠部・久吉ダム管理所																		
1001		(19)通信用分電盤	(14)データ表示盤	ころがし配線	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	15.7	15.7	小計									
	3						9.6	1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	3.3	2.6		
	3						6.1	3.1	2	1								
1002		(23)情報入力・提供装置架	(14)データ表示盤	ころがし配線	専用ケーブル	インターフェース	35.2	17.6	小計								2	
	3						5	1	0.8	0.7	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4	0.4		
	3						12.6	0.6	3.3	2.6	3.1	2	1					
<同一室内（撤去重量用）>				-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	83.2	83.2	小計									
2001	3	(19)通信用分電盤	(22)ファイル装置	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	4	1	0.5	0.3	0.6	0.6	1					
	3	(19)通信用分電盤	(23)情報入力・提供装置架	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	4.9	1	0.5	0.3	0.6	0.7	0.8	1				
	3	(19)通信用分電盤	(1)表示制御装置	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	3.5	1	0.5	0.2	0.8	1						
	3	(19)通信用分電盤	(2)記録用プリンタ	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	9.6	1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	3.3	2.6		
							6.6	1.3	2	0.8	0.7	0.8	1					
	3	(19)通信用分電盤	(26)記録用プリンタ	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	9.6	1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	3.3	2.6		

[数 量 拾 い 出 し 表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－5

ケーブル No.	アイソメ No.	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合 計	内 訳										条数	
		自	至																
							7.3	1.3	2	0.8	0.7	0.6	0.9	1					
	3	(19)通信用分電盤	(3)表示記録端末装置	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	9.6	1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	3.3	2.6			
							6	1.3	2	0.8	0.9	1							
	3	(19)通信用分電盤	(7)遠隔操作装置	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	9.6	1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	3.3	2.6			
							5.2	1.3	2	0.9	1								
	3	(19)通信用分電盤	(15)監視モニタ	-	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	7.3	1	0.5	0.2	0.8	1	1	1.8	1				
2002	3	接地幹線	各機器	-	IV電線	IV 3.5sq	20	2	m/箇所程度とする										10
	図面																		
		中南県土整備事務所																	
		<同一室内（撤去重量用）>																	
3001	4	(1)河川砂防情報システム分電盤	(A)電話応答通報装置	-	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	25.2	25.2	小計										
	4		(B)遠隔操作装置				10.8	1	0.5	3.7	0.3	1.9	0.7	1.5	0.3	0.9			
	4		(C)遠隔手動操作装置				10.2	3.5	0.8	2.2	1.7	1	1	以降分岐					
							4.2	0.7	0.7	(A)	0.5	0.7	(B)	0.9	0.7	(C)			
3002		(1)河川砂防情報システム分電盤	(E)大型表示モニタ	-	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	23.4	23.4	小計										
	4		(F)大型表示モニタ				10.8	1	0.5	3.7	0.3	1.9	0.7	1.5	0.3	0.9			
	4						10	3.5	0.8	2.2	1.7	1.8	以降分岐						
	4						1.2	0.7	0.5	(E)									
	4						1.4	0.9	0.5	(F)									
3003		(1)河川砂防情報システム分電盤	(ケ)警報盤	-	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	19.5	19.5	小計										
	4						10.8	1	0.5	3.7	0.3	1.9	0.7	1.5	0.3	0.9			
	4						8.7	3.5	0.8	2.2	1.8	0.4							

[数量拾い出し表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作 業：撤 去

別紙－ 5

[illegible]

[数量集計表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

別紙-6
作業：撤去

[illegible]

[数量集計表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

別紙-6

作業：撤去

[illegible]

[数量集計表]

工種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：撤去

施工方法	種 別	名 称	規 格	内										訳																								
				501	502	503	504	505	506				1001	1002			2001	2002				3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007										
管内 配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 38sq-3C																																			
			CV 22sq-3C																																			
			CV 14sq-3C																																			
			CV 3.5sq-3C																																			
			CV 14sq-2C																																			
	制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-4C																																			
CVV 1.25sq-2C																																						
	通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V																																			
		CPEV-Sケーブル	CPEV-S 0.65-3P																																			
		専用ケーブル	水位センサ用																																			
ころがし 配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-2C									15.7																										
	通信用ケーブル	専用ケーブル	インターフェース									35.2																										
ビット 配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C																																			
			CV 3.5sq-3C																																			
			CV 14sq-2C																																			
			CVV 2sq-4C																																			
	制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C																																			
10D-2V																																						
ラック 配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C																																			
			CV 3.5sq-3C																																			
			CV 14sq-2C																																			
			CVV 2sq-4C																																			
	制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C																																			
10D-2V																																						
ダクト 配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C																																			
			CV 3.5sq-3C																																			
			CV 14sq-2C																																			
			CVV 2sq-4C																																			
	制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C																																			
10D-2V																																						
ダクト 配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV 14sq-3C																																			
			CV 3.5sq-3C																																			
			CV 14sq-2C																																			
			CVV 2sq-4C																																			
	制御用ケーブル	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C																																			
10D-2V																																						
露出 配線	通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V																																			
	通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V																																			
架空 配線	通信用ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V																																			
			径間																																			
<同一室内（撤去重量用）>																																						
ー	電力ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-3C																		25.2	23.4	19.5	23.2	25.6	16.9	9.1											
			CV 3.5sq-2C												83.2																							
		CVVケーブル	CVV 1.25sq-10C																																			
		LANケーブル	Cat5e-4P																																			
		専用ケーブル	インターフェース																																			
		IV電線	IV 3.5sq														20																					
【配管工】																																						
露出	銅製電線管	厚銅電線管	G36	4.2	2.2	2.2																																
		ポリエチレン被覆銅管	PE36						27.3																													

[数量集計表]

工 種：配線、配管工他

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

別紙-6

作業：撤去

[illegible]

【撤去重量表】(想定)

工種：撤去工

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：撤去

[illegible]

【撤去重量表】(想定)

工種：撤去工

設備名：ダム管理用制御処理設備

施工場所：遠部ダム

作業：撤去

[illegible]

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/7月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考	
					建設物価 p.570	積算資料 p.692	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲						採用価格
V001103007001	厚鋼電線管 G70		m												÷ =			その他一般資材 10円単位(切捨)	3.66m/本
V001111005001	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm		m															その他一般資材 1円単位(切捨)	
V001538005001	埋設標識シート 300mm×50m 2倍		巻															その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	貯水位水位計収納筐体改造 光水晶式センサ含む		式													10,910,000	10,910,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	機側操作盤(予備ゲート) 屋内鋼板製自立架		面	臨時調査 18,000,000												18,000,000	18,000,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	光ケーブル接続・中継端子盤 屋内鋼板製自立架		面	臨時調査 5,200,000												5,200,000	5,200,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	入出力装置 屋内鋼板製自立架、FA-LAN、ソフトウェア含む		面	臨時調査 9,400,000												9,400,000	9,400,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	情報入力・提供装置 屋内鋼板製自立架、情報系LAN、ソフトウェア含む		面	臨時調査 23,900,000												23,900,000	23,900,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	放流操作装置1 FA-PC、OAデスク、ソフトウェア含む		台	臨時調査 34,900,000												34,900,000	34,900,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	放流操作装置2 FA-PC、OAデスク、ソフトウェア含む		台	臨時調査 4,900,000												4,900,000	4,900,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	警報盤 鋼板製壁掛型		台	臨時調査 2,300,000												2,300,000	2,300,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	記録用プリンタ カラーレザ、専用台含む		台													813,333	813,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	大型表示モニタ 55型程度液晶モニタ		台													813,333	813,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	FA-LAN 入出力装置架実装		台													158,333	158,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	OA-LAN 情報入力・提供装置架実装		台													1,616,666	1,616,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	通信・CCTV収納架改造 既設L3-SW移設		台													1,110,000	1,110,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01014	無停電電源装置 7.5kVA 1φ		台													6,866,666	6,866,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01015	耐雷トランス 10kVA 1φ 3W		台													1,616,666	1,616,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01016	管理設備用分電盤		面													4,443,333	4,443,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01017	遠部ダム遠隔監視装置 FA-PC+PLC OAデスク含む		台													11,010,000	11,010,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	画面切替器 既設55型表示モニタ実装		台													40,666	40,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01019	ネットワーク対応型警告灯 卓上型		台													210,000	210,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01020	遠部・久吉ダム監視装置改造 L3-SW設定変更		台													1,123,333	1,123,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	電話応答通報装置改造 遠部ダム分追加		台													5,353,333	5,353,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	ケーブル CV2sq-2C		m		p.541	p.654												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	ケーブル CV3.5sq-2C		m		p.541	p.654												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	ケーブル CV3.5sq-3C		m		p.541	p.654												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	ケーブル CV22sq-3C		m		p.541	p.654												その他一般資材 10円単位(切捨)	

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/7月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*02005	ケーブル CV5.5sq-4C		m		p.541	p.654											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02006	ケーブル CVV1.25sq-2C		m		p.544	p.664											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	ケーブル CVV2sq-4C		m		p.544	p.664											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02008	同軸ケーブル 10D-2V		m		p.559	p.679											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02009	水位センサ用専用ケーブル		m												7,000	7,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02010	ラッシング'ロッド' 1号		本												680	680	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02011	ケーブル CV38sq-2C		m		p.541	p.654											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02012	ケーブル CVV1.25sq-20C		m		p.544	p.664											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02013	LANケーブル UTP-Cat5		m		p.559	p.678											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02014	専用ケーブル HDMI		m												700	700	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02015	金属製可とう電線管 F63(ビニル被覆)		m		p.574	p.699											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02016	金属製可とう電線管 F50(ビニル被覆)		m		p.574	p.699											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02017	金属製可とう電線管 F38(ビニル被覆)		m		p.574	p.699											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02018	金属製可とう電線管 F24(ビニル被覆)		m		p.574	p.699											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02019	ユニオンボックスコネクタ 63mm		個		p.578	p.699											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02020	ユニオンボックスコネクタ 50mm		個		p.578	p.699											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02021	ユニオンボックスコネクタ 38mm		個		p.578	p.699											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02022	ユニオンボックスコネクタ 24mm		個		p.578	p.699											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02023	ダクタチャンネル 40×30×300 SUS		個		p.586	p.705											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02024	ダクタチャンネル 40×30×200 SUS		個		p.586	p.705											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02025	ダクタチャンネル 40×30×100 SUS		個		p.586	p.705											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02026	あと施工アンカー M8×50 SUS		本		p.63	p.72											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02027	クランプベース KBS-MA相当		個		p.588												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02028	合成樹脂製可とう電線管 PF-S 22mm		m		p.573	p.693											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02029	コネクタ 22mm		個		p.578	p.697											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02030	ヘルマウス 80mm		個		p.578	p.696											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02031	異種管接続材料 FEP80 H型		組		p.578	p.696											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02032	ケーブルラック W400×H70メタ樹脂		本		p.589	p.706											その他一般資材 10円単位(切捨)	

