

男女共同参画センター・子ども家庭支援センター 昇降機設備改修工事

No.	図 面 名 称
M - 1	昇降機設備工事 特記仕様書
M - 2	ELV装備仕様書
M - 3	配置図・案内図
M - 4	地階平面図
M - 5	1階平面図・仮設計画参考図
M - 6	2階平面図・仮設計画参考図
M - 7	3階平面図・仮設計画参考図
M - 8	1号機撤去詳細図
M - 9	1号機建築工事新設詳細図-1・電気設備図
M - 10	1号機建築工事新設詳細図-2
M - 11	1号機ELV工事新設詳細図
M - 12	2号機撤去詳細図
M - 13	2号機ELV工事新設詳細図-1
M - 14	2号機ELV工事新設詳細図-2

男女共同参画センター・子ども家庭支援センター昇降機設備工事 特記仕様書

I 工事概要

1. 工事場所 青森県青森市中央3丁目地内

2. 建物概要

建物名称	構造 (昇降路内)	階数 階建 地下 塔屋	建築基準法による 延べ面積 (㎡)	消防法施行令 別表第1の区分	建築物の高さ	備 考
庁舎 RC造 (RC造)	3	1	5,600.53	1項 (口)	地上13.45m	新 築

3. 工事種目 (●印の付いたものが対象工事)

工事種目	建物別	工 事 種 別			
● エレベーター設備		庁 舎			
○					

II 工 事 仕 様

1. 共通仕様

(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の標準仕様書等による。

- ただし、●印の付いたものを適用する。
- 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和7年版）以下「標準仕様書」という。
 - 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和7年版）以下「改修標準仕様書」という。
 - 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和7年版）以下「標準図」という。

(2) 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、建築工事の特記仕様は（／）図、電気設備工事の特記仕様書は（／）図、機械設備工事の特記仕様書は（／）図による。

2. 特記仕様

次のうち選択する事項は、●印の付いたものを適用する。『この文章は下請け工事の時に適用するため、通常工事では削除する。』
なお、特記仕様の選択する事項のうち、●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

(1) 一般共通事項

○エレベーター設備の 施工者が有する能力等	イ) 本工事におけるエレベーター設備の製作にかかる設計管理、工程管理及び検査・試験等の品質管理を自ら行える体制と能力を証明できる資料を監督職員に提出すること。 ロ) 本工事におけるエレベーター設備を設置するための十分な現場施工体制が整えられること。
--------------------------	---

●工事期間中停止させない機器 ○ 無し ● 有り (エレベーター設備)

●環境への配慮

- 1) 本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月閣議決定）」による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。
ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。
- 2) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。
- ①、合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しない又は発生が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
- ②、接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
- ③、接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑性を除く）が添加されていない材料を使用する。
- ④、①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないか、発生が極めて少ない材料を使用したものとする。

●施 工 調 査

事前調査 ●本工事 ○別途
調査項目 ●既存資料調査
調査範囲 ○図示 ○
調査方法 ○図示 ○
○はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行う。
ただし、走査式埋設物調査で埋設物の調査ができない場合は、監督職員との協議による。

●足場その他

○別契約の関係受注者が設置したものは無償で使用できる。
●本工事で設置する。（図参照）
足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の（1）手すり据置き方式又は（2）手すり先行専用足場方式により行う。

●容量等の表示

●電源周波数

●耐震設計用地域係数

●耐 震 措 置

機器類の能力、容量等は、表示された値以上とする。ただし、電源容量は原則として表示された値以下とする。
50Hzとする。

耐震設計用地域係数は、（ 0.9 ）とする。
エレベーター設備機器の固定等は、
※すべて「昇降機技術基準の解説2016年版」による。対象機器の耐震クラスの分類は、
（ ○ 耐震クラスS14 ● 耐震クラスA14 ）とする。
【○図の時刻歴応答解析による各階の床応答加速度、各階層間変形角及び建築物の一次固有周期を用いる。
（図参照）】

●非破壊検査

イ) 放射線透過検査等による埋設物の調査、○行う ○行わない
ロ) 範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別途とする。

○他工事又は他工種
との取り合い

○監視・制御システムの
サイバセキュリティ

外部ネットワークと接続する制御システム
○ あり（対象設備） ○ なし
外部ネットワークとの接続する箇所の不正アクセス防止対策
○ ファイアウォール ○ 統合脅威管理（UTM）
盤・キャビネットの錠の鍵
○ 製造者の標準鍵
○ 鍵の指定あり
対策機器（○監視盤 ○警報盤 ○ ）

(2) エレベーター設備

●エレベーター仕様

●電源盤及び制御盤

●エレベーター監視盤

●エレベーター警報盤

●計画通知・完了検査費用

○動力計測用電力計

仕様は、Ⅲ エレベーター仕様による。
高調波対策及び高調波ノイズ対策は、標準仕様書第2編1. 2. 2（5）による。

○ 新設 ● 既設 （仕様は、Ⅳエレベーター監視盤等による。）
（設置場所： 階 室）

○ 新設 ● 既設 （仕様は、Ⅳエレベーター監視盤等による。）
（設置場所： 階 室）

計画通知手数料及び工事完了通知手数料は、本工事に含まない。

○要（○無検定 ○検定付）パルス発信機能付とし、電力量の表示は ○有 ○無 とする。
○不要

Ⅲ. エレベーター仕様

		1号機	備 考
機 器	①用途	乗用	
	②J I S記号	P－9－C045	
	③区分	ロープ式（普及型）機械室なし	
	④積載量・定員	600kg（ 9人 ）	
	⑤速度	45 m/min	
	⑥かご内法寸法	（間口）×（奥行）×（高さ） 1400mm×1100mm×2100mm	
	⑦扉開閉方式	2枚両引戸	
	⑧出入口寸法	有効幅800mm×高さ2100mm	
	⑨停止箇所（停止階）	3箇所停止 （ 1階 ～ 3階 ）	
	⑩電源	商用 動力：3相200V 電灯：単相100V	
	⑪電源容量	2.8kW（以下）	
	⑫電源盤及び制御盤	図示による。	
	⑬制御装置	乗合方式 乗合全自動方式（SC）	
	管制運転等	地震時管制	○無し ※有り（閉じ込め時リスタート運転）
		火災時管制	○無し ※有り
		非常用発電時	●無し ○有り
		停電時救出	○無し ※有り
		ビット冠水時	○無し ●有り
		浸水時	●無し ○有り
		長尺物振れ	●無し ○有り
		緊急地震速報	●無し ※有り
か ご 内	①仕上げ	天 井 製造者標準仕様 側 板 製造者標準仕様(化粧鋼板又は鋼板製塗装仕上げ(2種)) かごの戸 製造者標準仕様(化粧鋼板又は鋼板製塗装仕上げ(2種)) 敷 居 硬質アルミ 床 製造者標準仕様（ゴム又は合成樹脂系タイル貼り）	
	②かご室内付加仕様	かご内専用操作盤 かご内手すり かご内鏡 かご内専用インジケータ キックプレート 視覚障害者用装置 登録済呼び取消し機能	○無し ●有り ○無し ●有り ○無し ●有り ○無し ●有り ○無し ●有り ○無し ●有り ○無し ●有り
	③出入口検出装置	有り 多光軸式とする。	
	④館内放送用スピーカー	○無し ●有り	
	⑤各階案内表示板	●無し ○有り アルミニウム等の筋線で、A3版の透明な合成樹脂製プレートと複写用紙が差込み可能な構造とする。	
	⑥着脱式壁保護材	●無し ○有り	
	⑦かご内カメラ	○無し ●有り	
乗 場	①インジケータ（各階共通）	乗り場ボタンー体式 製造者標準仕様	
	②1階	●三方枠○大枠○小枠 鋼板製塗装仕上げ (2種) ●幕 板 鋼板製塗装仕上げ (2種) ●乗場戸 鋼板製塗装仕上げ (2種)	
	2階	●三方枠●大枠●小枠 鋼板製塗装仕上げ (2種) ●幕 板 鋼板製塗装仕上げ (2種) ●乗場戸 鋼板製塗装仕上げ (2種)	
	3階	●三方枠○大枠○小枠 鋼板製塗装仕上げ (2種) ●幕 板 鋼板製塗装仕上げ (2種) ●乗場戸 鋼板製塗装仕上げ (2種)	
	③ホールランタン	●無し ○有り	
	④敷 居	硬質アルミ	
	⑤専用乗場ボタン	有り	
	⑥防火設備	乗場戸 ●遮炎遮煙性能 ○遮炎性能（遮煙不要） 遮炎遮煙性能を有するとは、建築基準法第68条の2第1項及び 同法施行令第112条第14項二号に適合したものである。	
そ の 他	①防犯用窓	●無し ○有り（幅 ×高さ ）	
	②庁舎外・遠隔監視（通話） の対応	●本工事 ○別途 （ただし、後付け可能な措置をとること）	
	③インターホン	エレベーター専用の同時通話式インターホンとし、設置場所は下記による。 親 機 ◎◎階事務室 子 機 かご内操作盤に設置	

Ⅳ エレベーター監視盤等

○エレベーター 監視盤	形式 表示・操作部 電源識別表示 運行状態表示 管制運転表示 遠隔操作スイッチ （キースイッチ） ボタン類 インターホン（新規） 電源装置 設置場所 その他	○自立形 ○壁掛形 ○デスクトップ形 ○別途総合盤組込形 ○表示・操作パネル（グラフィックパネル）○液晶ディスプレイ ○商用表示灯 ○発電表示灯 ○かご位置表示灯 ○かご方向表示灯 管制運転機能毎に、運転中とその完了表示を行う。 以下のスイッチを備える。 ○各種管制運転を行う操作スイッチ ○運転及び休止の切換えスイッチ ○基準階切換スイッチ 以下のボタンを備える。 ○故障警報リセットボタン（警報内蔵） ○ランプチェックボタン ○監視盤組込（ 回線） ○別置（ 回線） ○有 ○無 ○△階口□室 ○群管理故障灯
○エレベーター 警報盤	形式 表示・操作部 電源識別表示 管制運転表示 遠隔操作スイッチ （キースイッチ） ボタン類 インターホン（新規） 電源装置 設置場所 その他	○壁掛形 ○別途総合盤組込形 ○表示・操作パネル ○商用表示灯 ○発電表示灯 管制運転機能毎に、運転中とその完了表示を行う。 以下のスイッチを備える。 ○各種管制運転を行う操作スイッチ ○運転及び休止の切換えスイッチ ○基準階切換スイッチ 以下のボタンを備える。 ○故障警報リセットボタン（警報内蔵） ○ランプチェックボタン ○警報盤組込（ 回線） ○別置（ 回線） ○有 ○無 ○△階 □□室 ○



別表－1「工事区分表」 凡例 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 EV：エレベーター設備工事

項 目		A	E	M	EV	備 考
昇 降 機 関 連	機械室・昇降路の躯体	○				
	機械室の床開口	○				
	機器室の床配管ビット・ふた	○				
	機械室の上げ床コンクリート打設・仕上	○				
	機械室・昇降路内換気設備			○		
	巻上機周辺のチェッカープレート敷				○	
	昇降路内ビット防水・集水桝					
	点検用タラップ				○	
	各階出入口穴あけ・同補強	○				
	三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修				○	
	昇降路がS造の時の出入口扉・三方枠及び幕板の固定用鋼材	○				
	出入口扉・三方枠及び幕板				○	
	出入口扉・三方枠及び幕板の各補強鉄骨	○				
	昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット支持柱、 他昇降路内の鋼製部材一式				○	
	昇降路がS造の時の中間ビーム及びブラケットの受けピース 機械室大梁又は昇降路内にフックの取付（フックを含む）	○				
界	ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口	○				
	点検用コンセント・煙感知器		○			
	EV制御盤までの動力・照明用電源、アース、火災時管制運転用信号、 非常用発電時管制運転用信号、拡声設備（館内放送用）配管・配線工事		○			
	EV制御盤からエレベーター内監視カメラ及びインターホン までの配管・配線工事				○	監視カメラ及び インターホン含む
	監視カメラ用の監視装置からEV警報盤又はEV監視装置までの 配管・配線工事		○			電気設備のモニタ装置 に映像を表示する場合
	EV警報盤又はEV監視盤までの保守遠隔監視用（電話回線）の 配管工事		○			
	EV警報盤又はEV監視盤までの緊急地震速報受信用の配管・配線工事		○			
	EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御、監視カメラ及び インターホンの配管・配線工事				○	
	動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線工事			○		


※1）この工事区分表は、建築工事（A）、電気設備工事（E）、機械設備工事（M）、エレベーター工事（EV）と
いった施工上密接に関連する各工事において、材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために
共通事項として添付しているものである。よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外の項目も
含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。

※2）エレベーター設備で必要となるスリーブは全て本工事とする。




エレベーター仕様 No.1		エレベーター仕様 No.2		共通事項			
基本仕様			電 気 設 備		電 気 設 備		
	号機名	NO. 1	号機名	NO. 2	号機名	NO. 2	
	型 式	P-9-C045	型 式	日立機械室レスアーバンエースHF P-9-C045	動力用電源 (既設仕様)	AC 3φ 200V 50Hz 60mm 2×1回路 (OV) /台	
	用 途	乗用兼車いす用	用 途	乗用兼車いす用	M C B容量	40A /台	
	定格積載質量/定員	600kg/9人乗	定格積載質量/定員	600kg/9人乗	トランス容量	5kVA /台	
	定 格 速 度	45m/min	定 格 速 度	45m/min	起動KVA	17kVA /台	
	運 転 方 式	乗合全自動方式 (乗り捨て方式)	運 転 方 式	乗合全自動方式 (乗り捨て方式)	照明用電源 (既設仕様)	AC 1φ 100V 50Hz 2mm 2×1回路 2.0kVA /台	
	制 御 方 式	インバータ制御方式 (マイコン制御、アナウンス付)	制 御 方 式	インバータ制御方式 (マイコン制御、愛情アナウンス付)	アース線 (既設仕様)	14mm (D種) /台	
	停 止 階	2箇所 (1～2 階)	停 止 階	3箇所 (1～3 階)	インターホン用配管配線 (既設流用)	FCPEV 0.9-5P	
	か ご 寸 法	間口1400mm 奥行1100mm 天井高さ2250mm	か ご 寸 法	間口1400mm 奥行1100mm 天井高さ2250mm	ビット点検用コンセント (既設流用)	AC 100V 1.5kVA以上 ×1個 /台	
	出入口寸法	幅800mm 高さ2100mm	出入口寸法	幅800mm 高さ2100mm	火災報知信号無電圧 α 接点支給及び配管配線	印加電圧 DC24V 接点容量 1A /台	
	戸 型 式	2枚戸中央開き	戸 型 式	2枚戸中央開き	一般兼非常放送用スピーカー用配管配線	HP1. 2-3P /台	
	電 動 機	AC 2.8kW	電 動 機	AC 2.8kW	注意事項	上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み 上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み	
	動力用電源	AC 3φ 200V 50Hz	動力用電源	AC 3φ 200V 50Hz			
	照明用電源	AC 1φ 100V 50Hz	照明用電源	AC 1φ 100V 50Hz			
	連絡装置	同時通話式インターホン	連絡装置	同時通話式インターホン			
	設置場所		設置場所				
	監 視 装 置	リモートメンテナンスインターフェース付 (リモートメンテナンスを提供するためには、別途保守契約をしていただく必要があります)	監 視 装 置	リモートメンテナンスインターフェース付 (リモートメンテナンスを提供するためには、別途保守契約をしていただく必要があります)			
	管制運転	地 震	有リ (P波およびS波感知) (リスタート機能付)	地 震	有リ (P波およびS波感知) (リスタート機能付)		
		火 災	有リ (火報と連動した接点による自動式)	火 災	有リ (火報と連動した接点による自動式)		
	停 電	有リ	停 電	有リ			
	自家発	無し	自家発	無し			
建物用途別標準装備仕様	マルチビームドアセンサー付		マルチビームドアセンサー付				
	ケアフルセンサー付		ケアフルセンサー付				
奥増仕様	三 方 枠	1～2階 小枠 ステンレスヘアライン仕上	三 方 枠	1～3階 大枠 銅板塗装仕上 (5分ツヤ)			
	乗 場 戸	1～2階 ステンレスヘアライン仕上	乗 場 戸	1～3階 銅板塗装仕上 (5分ツヤ)			
	幕 板	1～2階 無し	幕 板	1～3階 無し			
	敷 居	1～2階 硬質アルミ	敷 居	1～3階 硬質アルミ			
	ホールランタン	1～2階 無し	ホールランタン	1～3階 無し			
	インジケーター	1～2階 無し	インジケーター	1～3階 縦型デジタル表示 カバー：ステンレスヘアライン仕上			
	ホールボタン	1～2階 抗菌凸文字ボタン (φ45) (S I A A 認証) カバー：ステンレスヘアライン仕上	ホールボタン	1～3階 抗菌凸文字ボタン (φ45) (S I A A 認証) インジケーターに組込			
	天 井	全面光タイプ (FL-02) (天井照明色：白色)	天 井	全面光タイプ (FL-02) (天井照明色：白色)			
	前 側 板	化粧銅板	前 側 板	化粧銅板			
	側 板	化粧銅板	側 板	化粧銅板			
かご仕様	戸	化粧銅板	戸	化粧銅板			
	出入口上部	化粧銅板	出入口上部	化粧銅板			
	床	樹脂タイル (2T)	床	樹脂タイル (2T)			
	幅 木	化粧銅板 (グレイッシュホワイト)	幅 木	化粧銅板 (グレイッシュホワイト)			
	敷 居	硬質アルミ	敷 居	硬質アルミ			
	操 作 盤	ボタン 抗菌凸文字ボタン (φ33) (S I A A 認証) カバー 樹脂成型品 (グレイッシュホワイト)	操 作 盤	ボタン 抗菌凸文字ボタン (φ33) (S I A A 認証) カバー ステンレスヘアライン仕上			
	インジケーター	カラー液晶表示 (背景色：白) 操作盤に組込	インジケーター	カラー液晶表示 (背景色：白) 操作盤に組込			
	車いす用	ボタン 抗菌凸文字ボタン (φ33) (S I A A 認証)	車いす用	ボタン 抗菌凸文字ボタン (φ33) (S I A A 認証)			
	操作盤	カバー 樹脂成型品 (グレイッシュホワイト)	操作盤	カバー 樹脂成型品 (グレイッシュホワイト)			
	気づばり	ボタン 無し	気づばり	ボタン 無し			
特記仕様	操作盤	カバー 無し	操作盤	カバー 無し			
	鏡	ガラス製	鏡	ガラス製			
	ハンドレール	ステンレスパイプ：ステンレスヘアライン仕上	ハンドレール	ステンレスパイプ：ステンレスヘアライン仕上			
	監 視 盤	無し	監 視 盤	無し			
	耐震クラス	A4	耐震クラス	A4			
	既設活用品	無し	既設活用品	無し			
特記仕様	NO. 1		NO. 2				
	昇降機技術基準の解説 2016年版対応		昇降機技術基準の解説 2016年版対応				
	ビット深さ特殊		ビット深さ特殊				
	遮煙性能付乗場戸 (大臣認定番号：CAS-0216) (火災、停電付) (1～2階)		遮煙性能付乗場戸 (大臣認定番号：CAS-0216) (火災、停電付) (1～3階)				
	点字注意銘板付 (横型)		車いす注意銘板付 (縦型) (1～3階)				
	車いす仕様付		点字注意銘板付 (横型)				
	視覚障がい者仕様付 (全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付)		車いす仕様付				
	運転休止スイッチ (1階に取付)		視覚障がい者仕様付 (全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付)				
	フェッシャプレート付		運転休止スイッチ (1階に取付)				
	メンテナンスサービス提供用カメラ付		フェッシャプレート付				
	車いす呼び戸開き時間延長		メンテナンスサービス提供用カメラ付				
	一般呼び戸開き時間延長		車いす呼び戸開き時間延長				
	発音式ボタン (かご)		一般呼び戸開き時間延長				
	非常放送・一般放送用スピーカー付 (かご天井上)		発音式ボタン (かご)				
	スピーカー用アッテネータをかご上に設置		非常放送・一般放送用スピーカー付 (かご天井上)				
	かご内荷置り (ステンレスヘアライン仕上、床からH=300mm)		スピーカー用アッテネータをかご上に設置				
	絶縁トランス付		絶縁トランス付				
警報ブザーをかご上に取付		警報ブザーをかご上に取付					
非常ボタン連動 無電圧接点支給		非常ボタン連動 無電圧接点支給					
4 mレール使用		4 mレール使用					
昇降路内器具一部指定色塗装		煙感知器点検用ドアスイッチ付					
ビット冠水退避運転付 (基本仕様)		ビット冠水退避運転付 (基本仕様)					

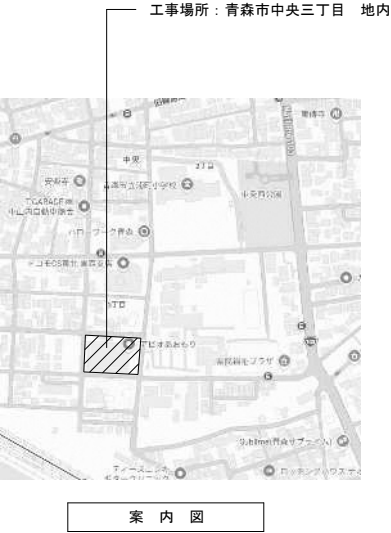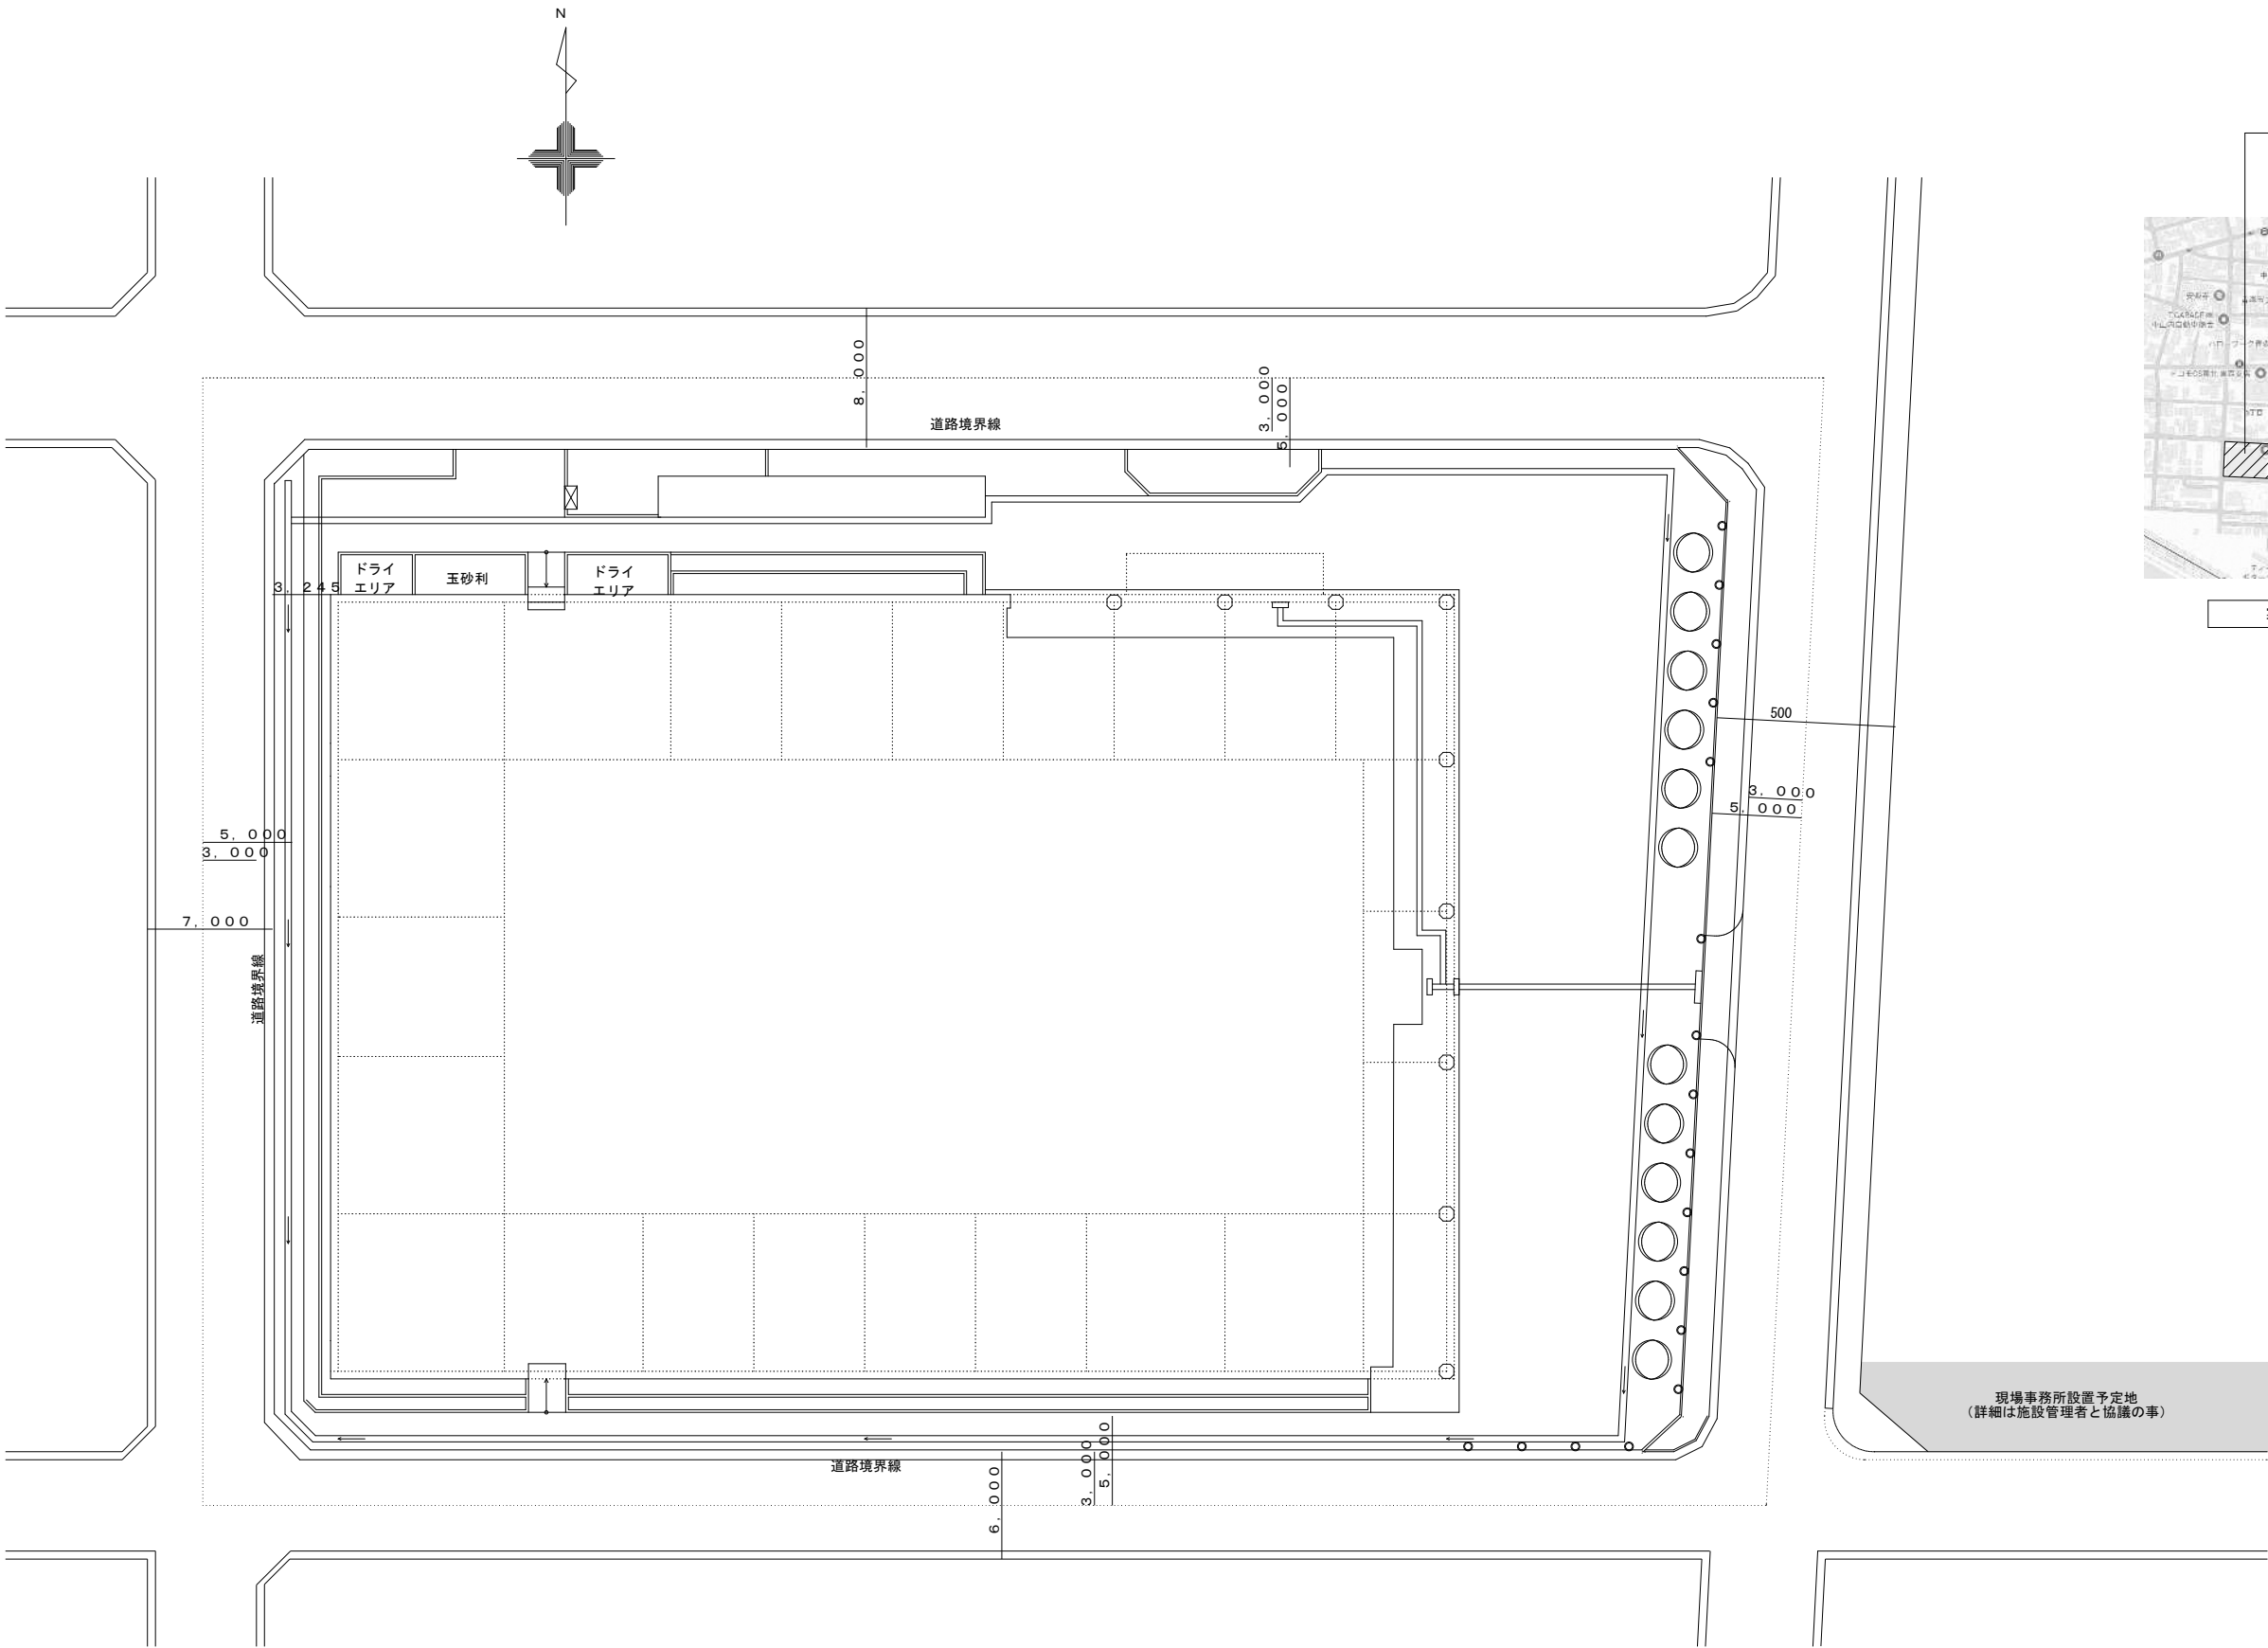

配置図 1/200

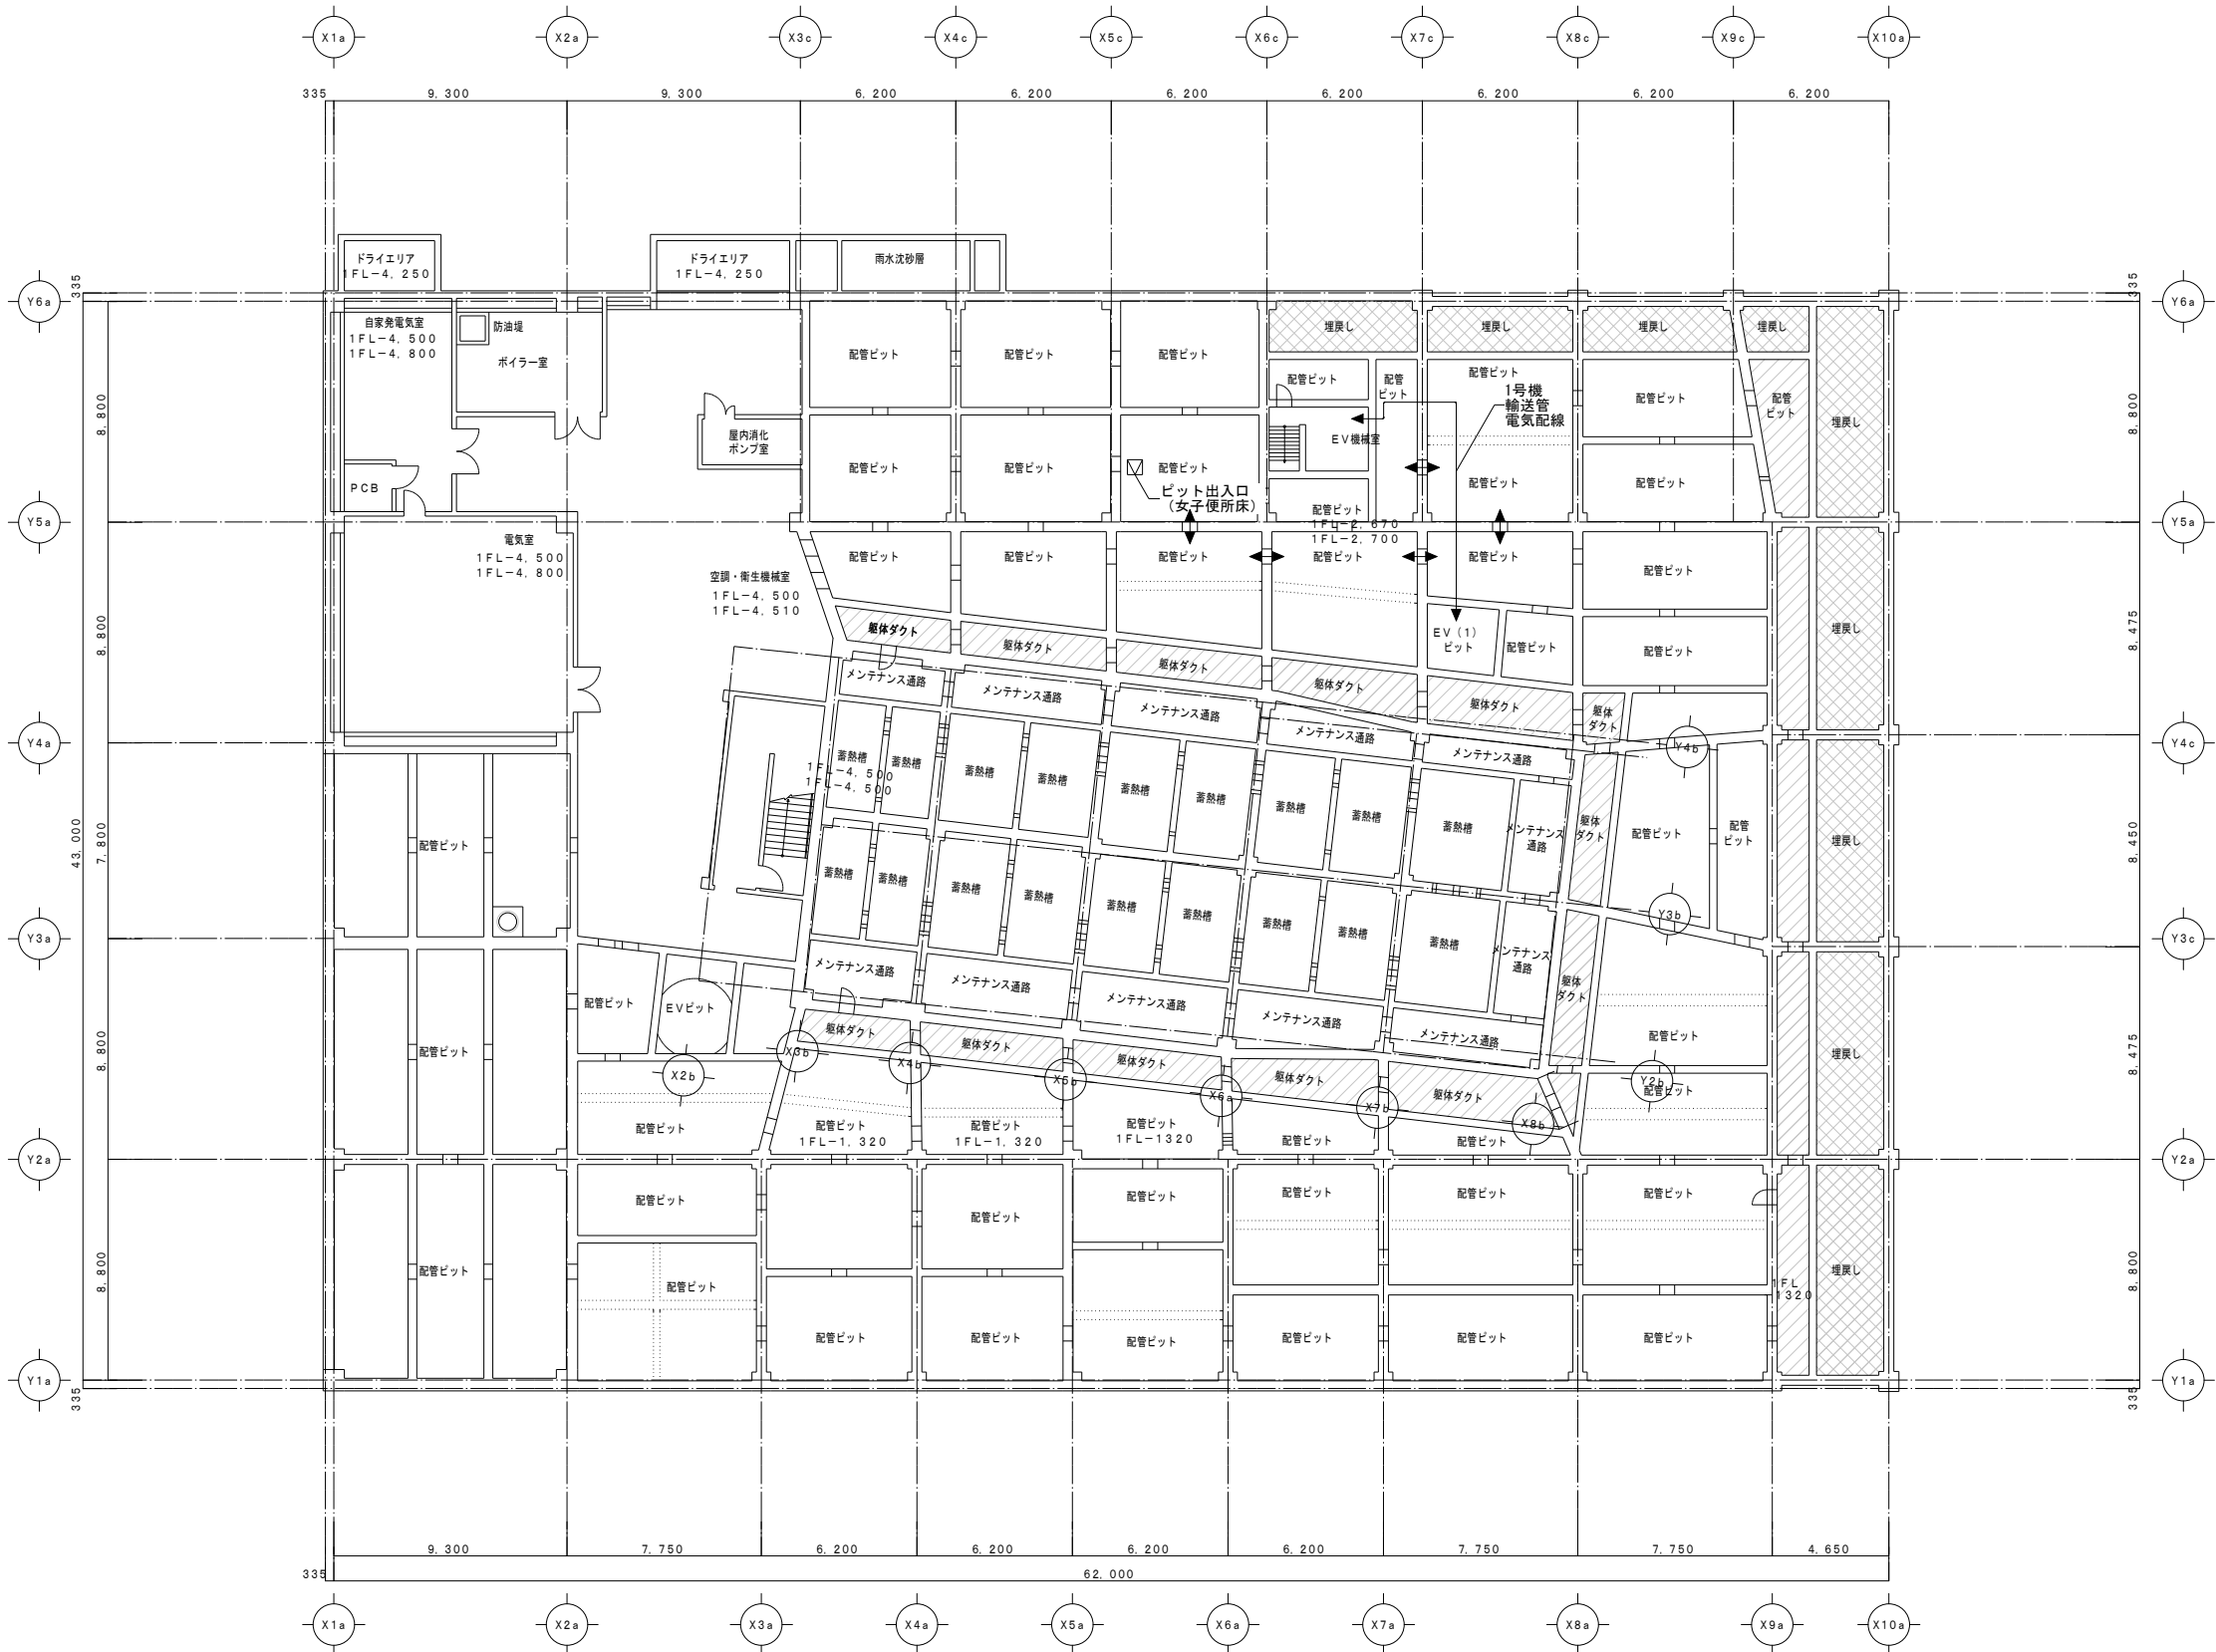

ビット内の配管・配線撤去及び、新設電気配線施工時は
1階職員用女子トイレの床下点検口より出入りする。

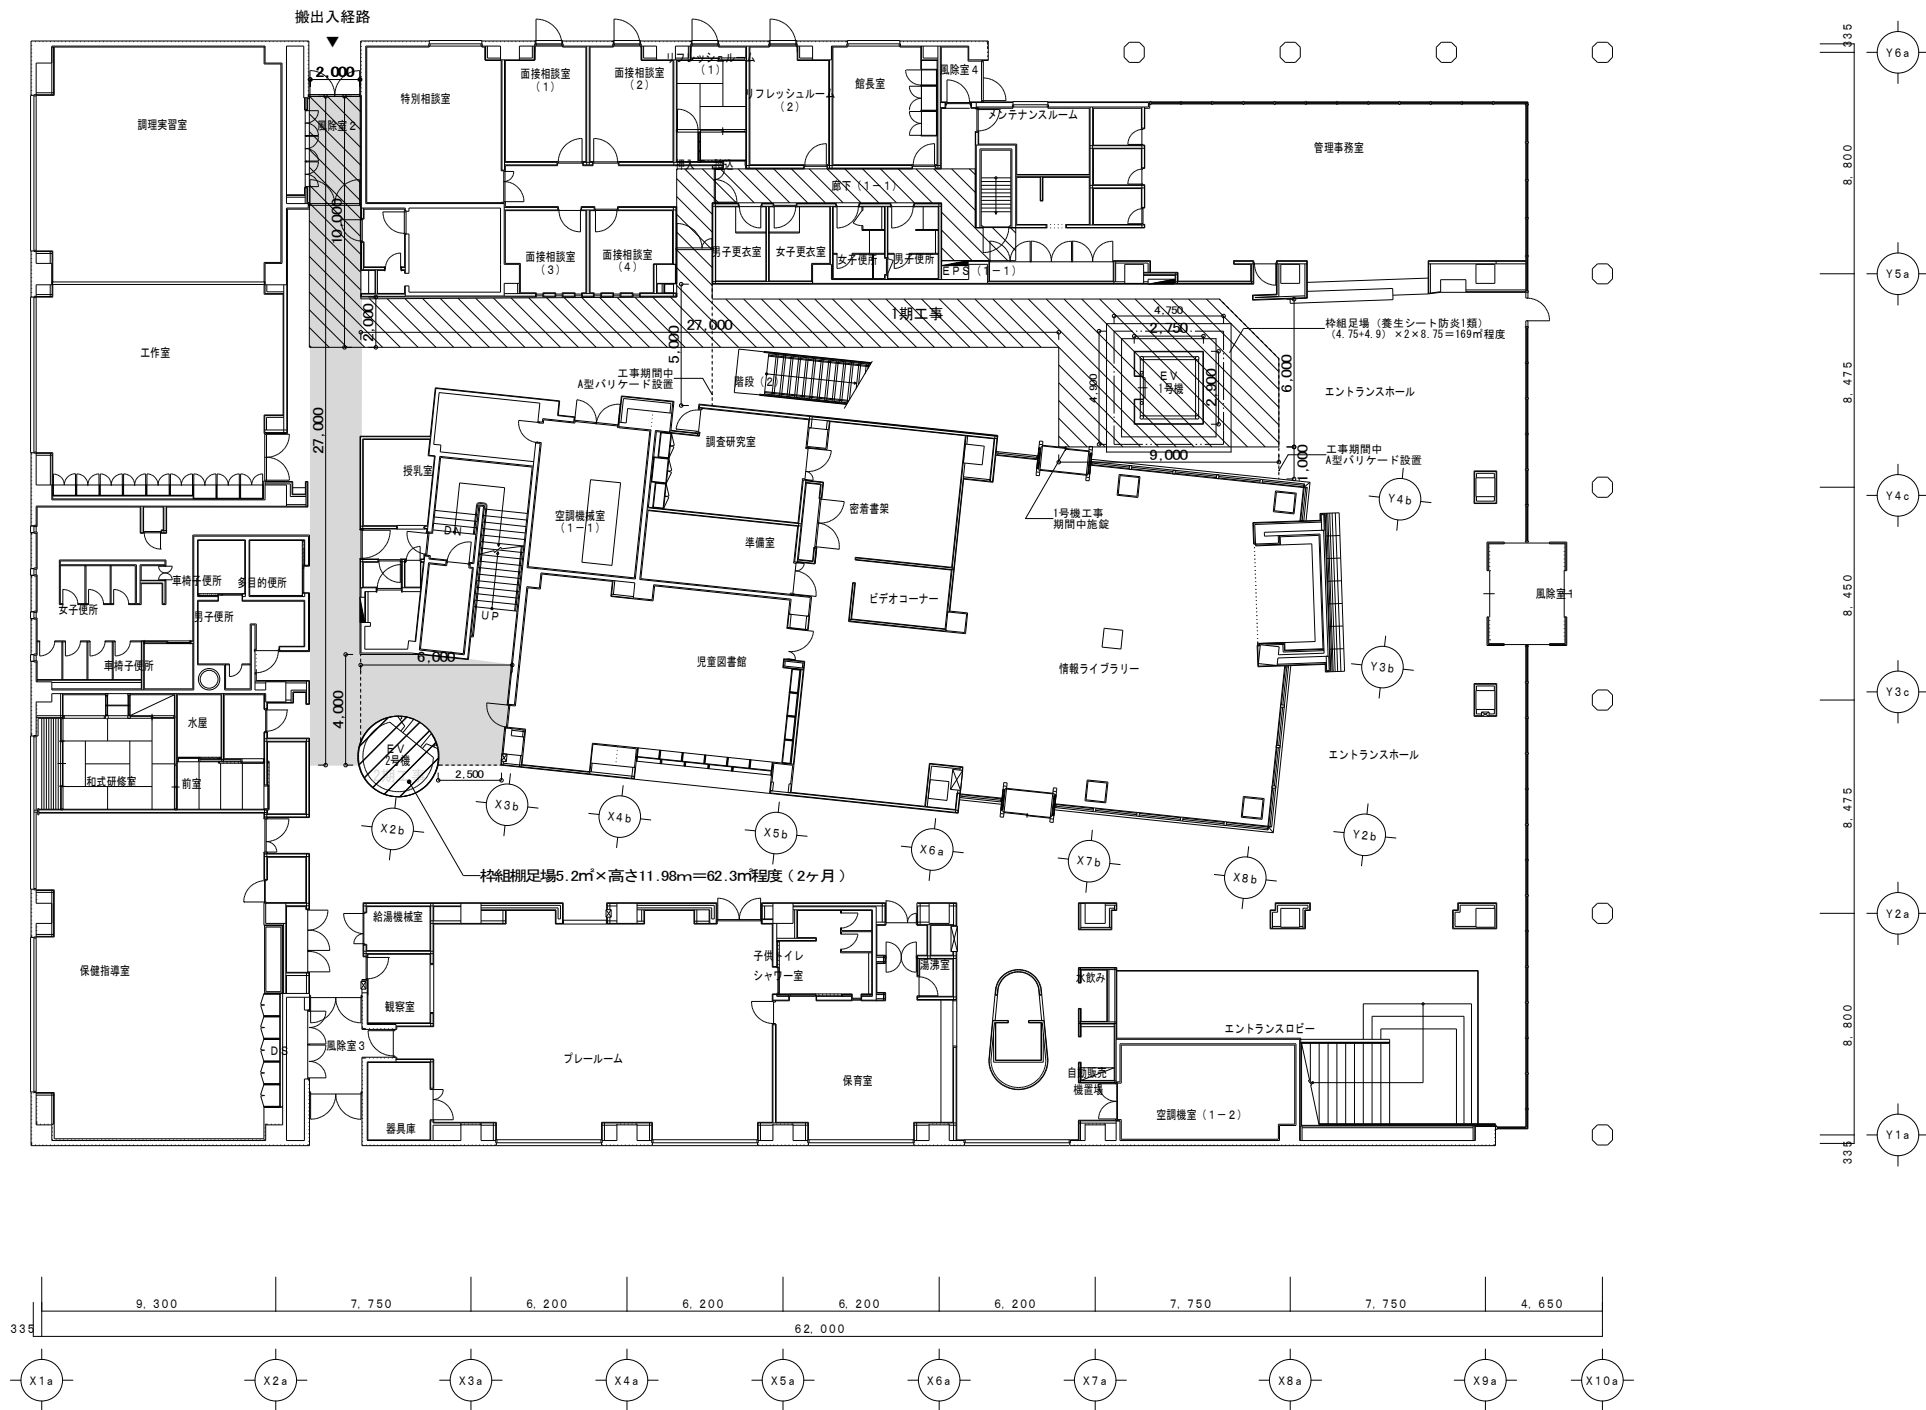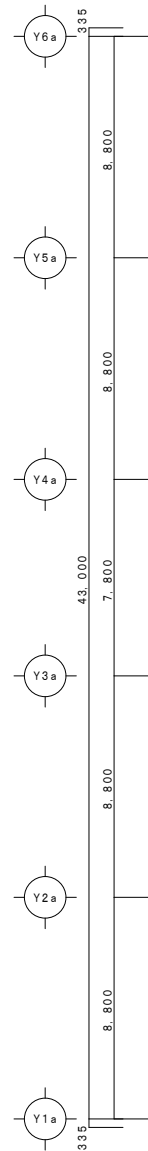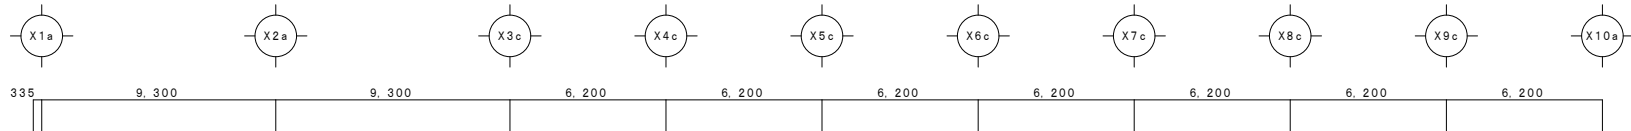

- 1号機工事期間の通路養生を示す。(1階: 149㎡程度)
- 2号機工事期間の通路養生を示す。(1階: 73㎡程度)
- 工事期間のA型バリアード設置を示す。(1階: 19.5㎡程度)

- 1号機解体手順
- 1号機周囲に足場を設置する(防災シート1類)
 - 1階部分のガラス壁を撤去する
 - EVを解体する(EVメーカー工事)
 - EVシャフト内に足場を設置する(2.75×2.9)×2×8.0=90.4㎡程度
 - 2階及び天井のガラスを撤去する
- 1号機新設手順
- 既存鉄骨に下地鋼材を設置する
 - EVシャフト内の足場を解体する
 - EV新設(EVメーカー工事)
 - 新設した下地鋼材に壁仕上を新設する
 - 1号機周囲の足場を解体する

- 2号機改修手順
- EVを解体する(EVメーカー工事)
 - 既存コンクリート躯体に下地鋼材を設置する
 - EV新設(EVメーカー工事)

1階 平面図兼仮設計画図 1/150



青森県知事登録 第487号
株式会社 カトー建築設計事務所

青森市自由ヶ丘二丁目12-17
http://www.katoh-sekkei.co.jp/
一級建築士 第114594号
加藤 彰

TEL: (017)744-1888 (代)
mail: info@katoh-sekkei.co.jp



設計年月日
2026.3



工事名 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター
昇降機設備改修工事

図面名称 1階平面図・仮設計画参考図

Scale
A1版 1/150
A3版 1/300






Alt No.
14

No.
M-5

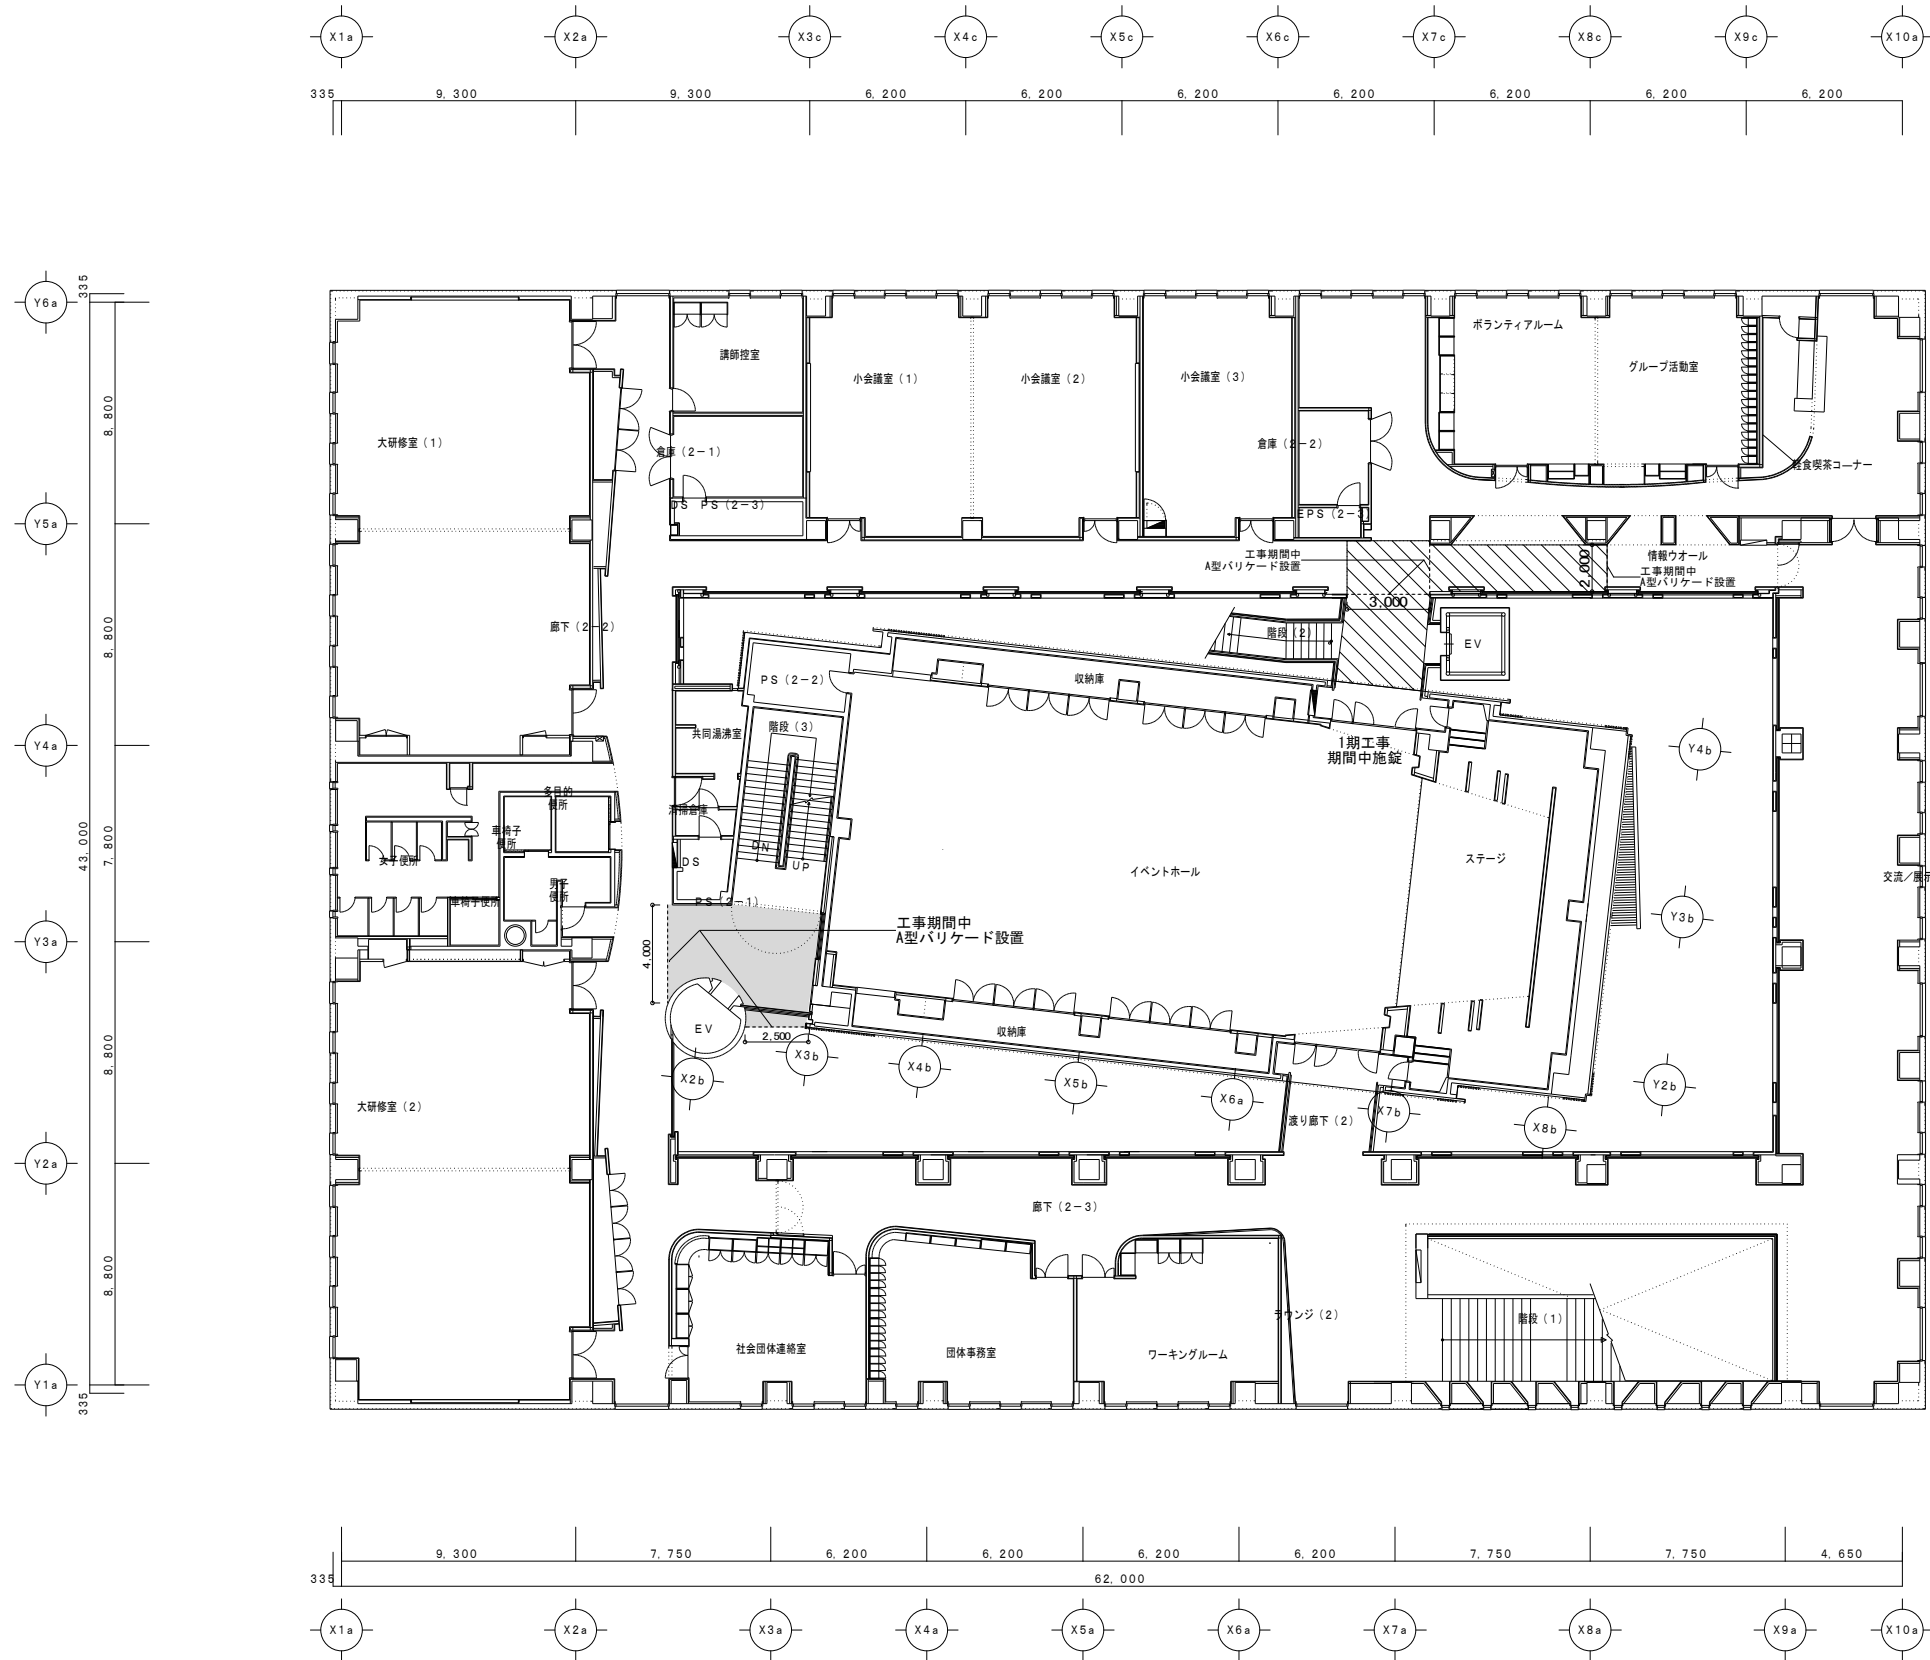


- 1号機工事期間の通路養生を示す。(32.0㎡程度)
- 2号機工事期間の通路養生を示す。(22.0㎡程度)
- 工事期間のA型バリアード設置を示す。(13.5㎡程度)



2階 平面図兼仮設計画図 1 / 150

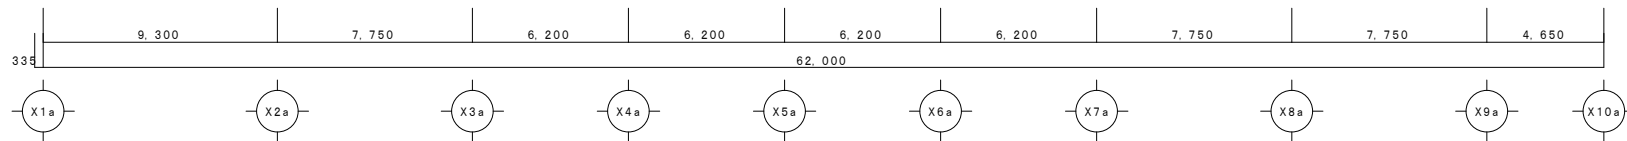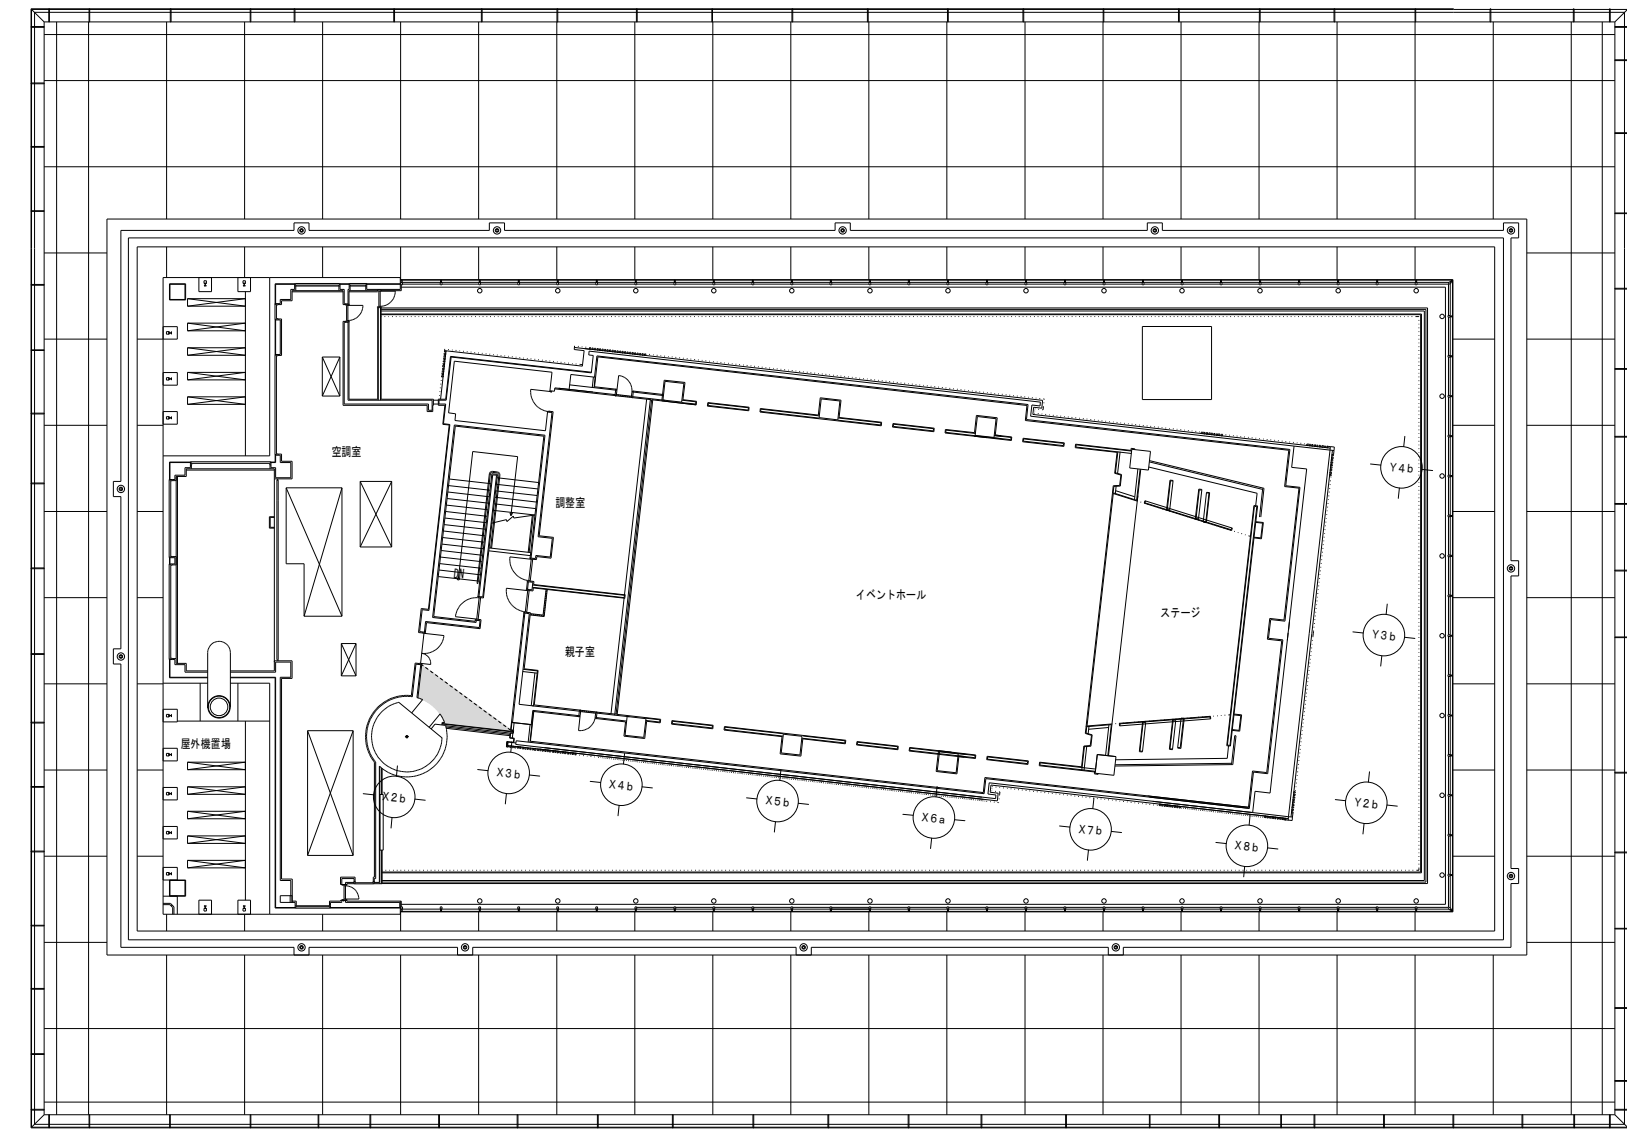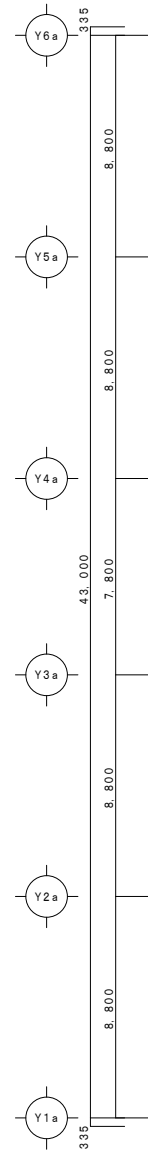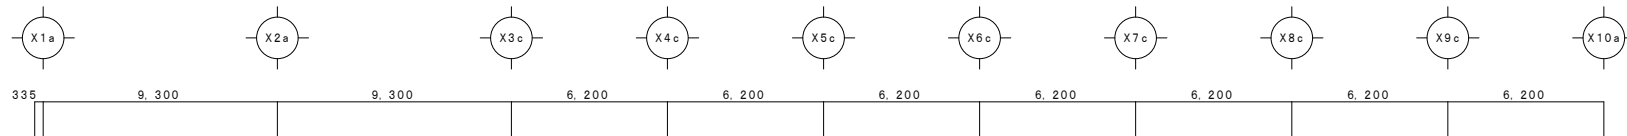


3階 平面図兼仮設計画図 1/150

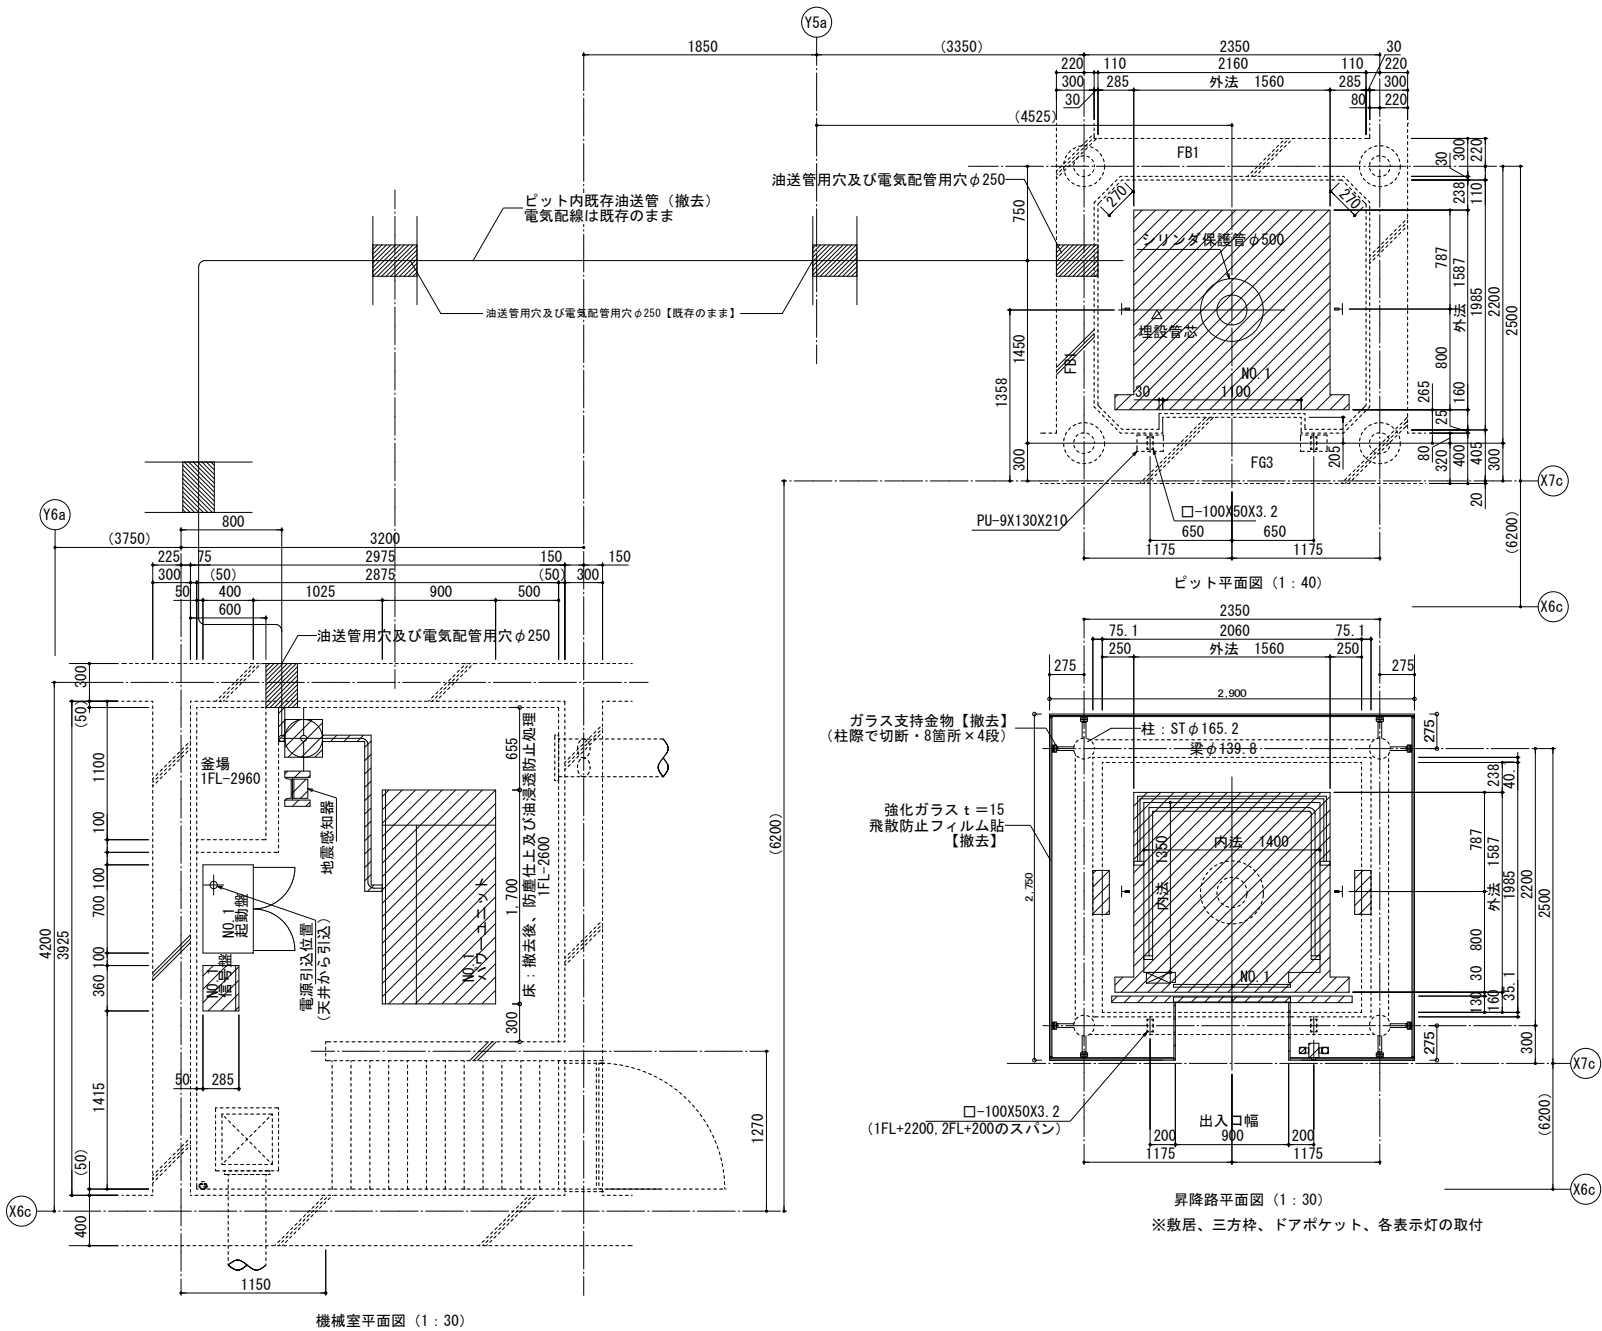


解体エレベーター仕様	
号機名	NO.1
形式用途	HO-750-QD45 (油圧式乗用)
定格積質量	750kg 11人乗
定格速度	45m/min
運転方式	油圧式Vコレクティブコントロール (最下階制御方式)
停止階	2箇所 (1.2階)
開口内法	間口 1400mm 奥行 1350mm 出入口幅 900mm 出入口高さ 2100mm
電動機	AC 37kW
電源	AC3φ 200V 50Hz AC1φ 100V 50Hz
連絡装置	同時通話式インターホン【配線は既存のまま】
特記仕様	地震時管制運転付 (S波) 外装付 火災時管制運転付 かご内床 停電時自動増床装置付 車いす仕様付 かご展望窓付

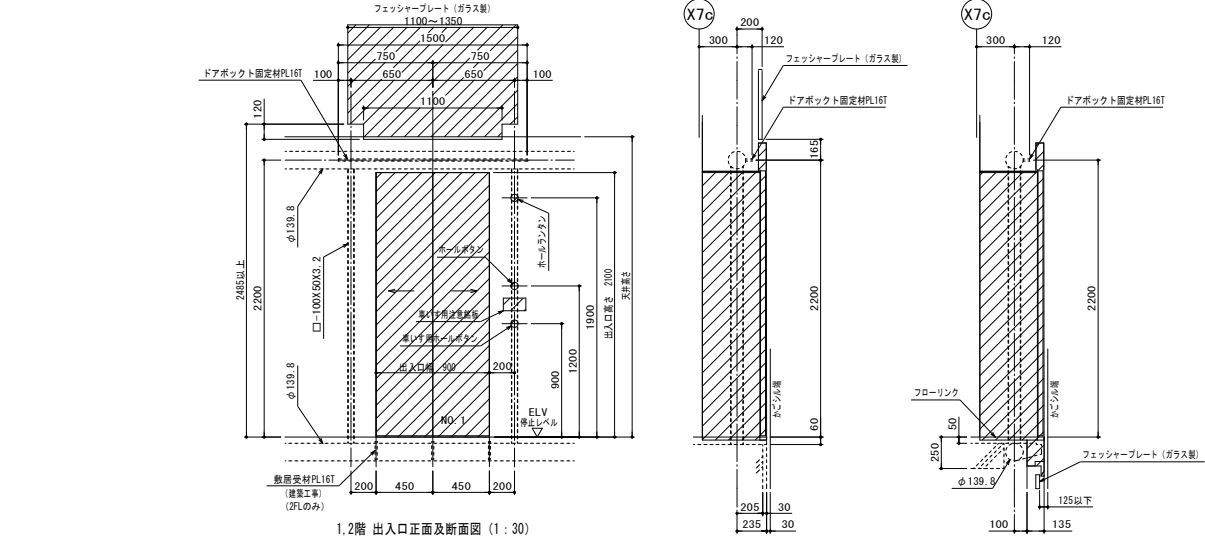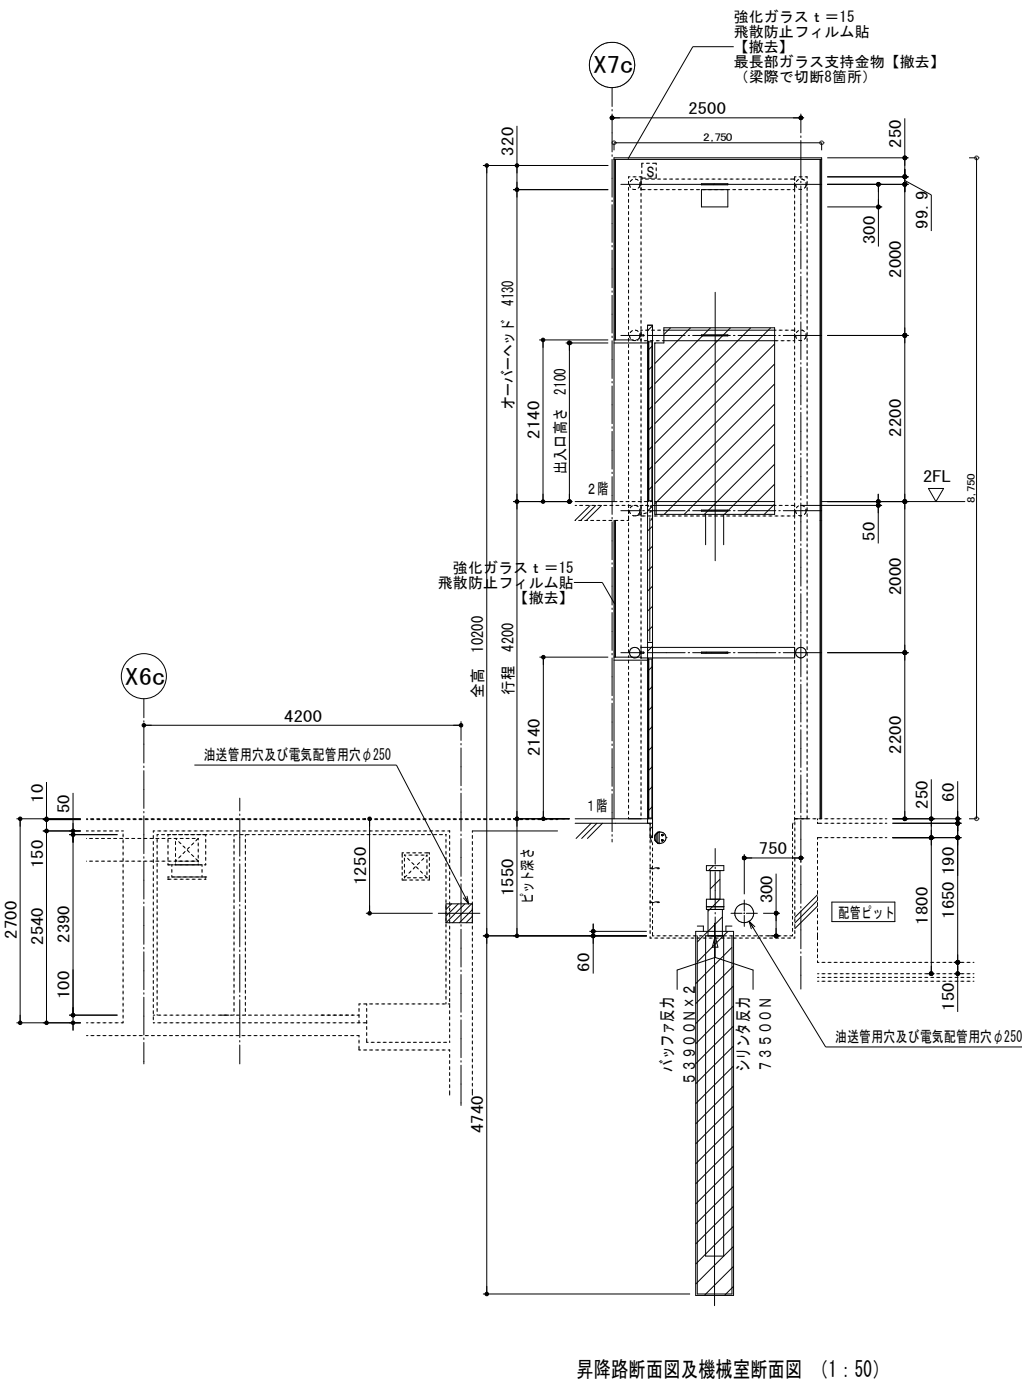


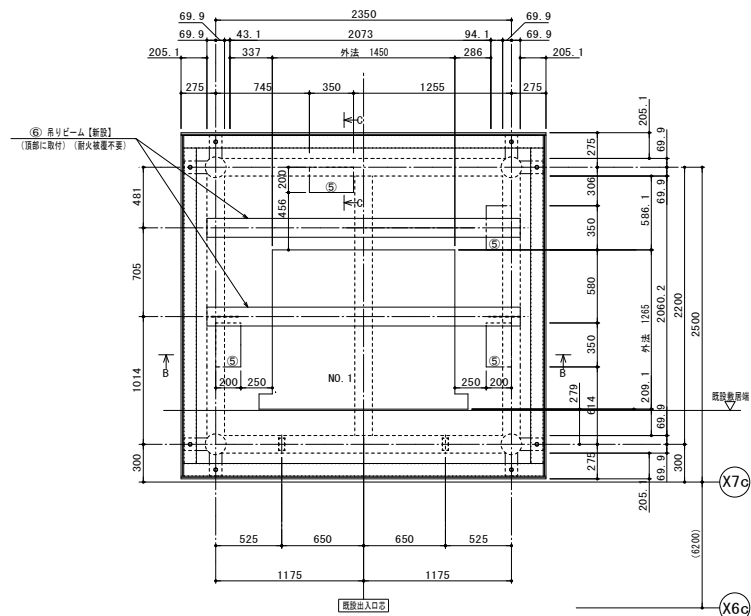


頂部 昇降路平面図 (1:30)

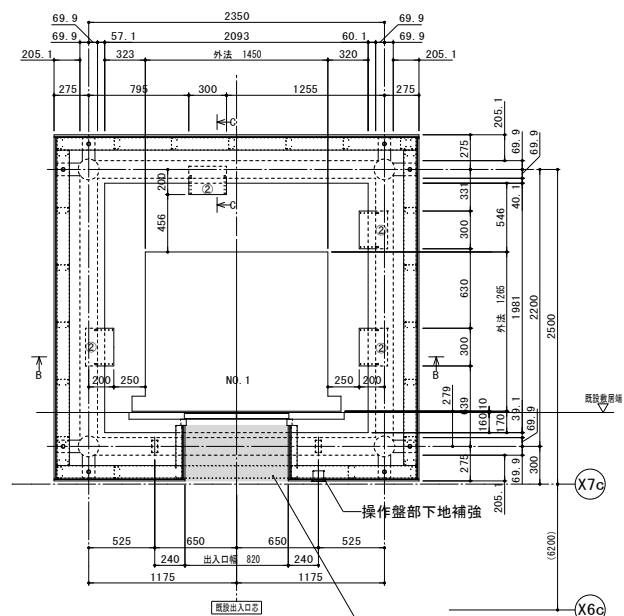


2階 昇降路平面図 (1:30)

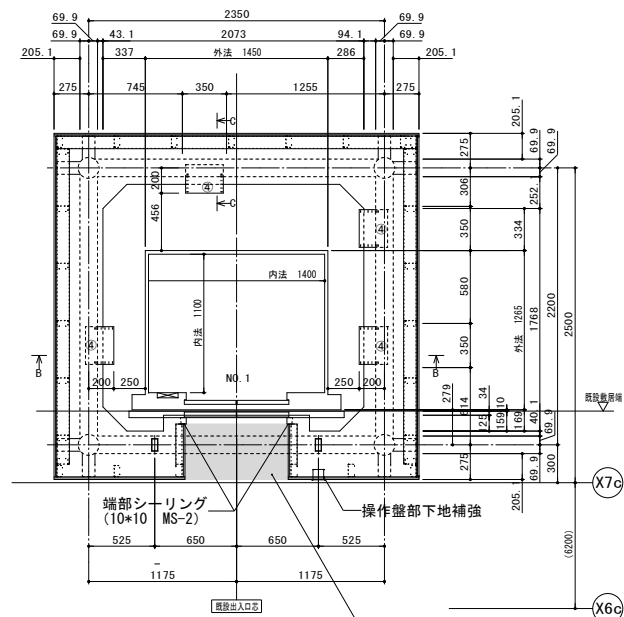

1階 昇降路平面図 (1:30)


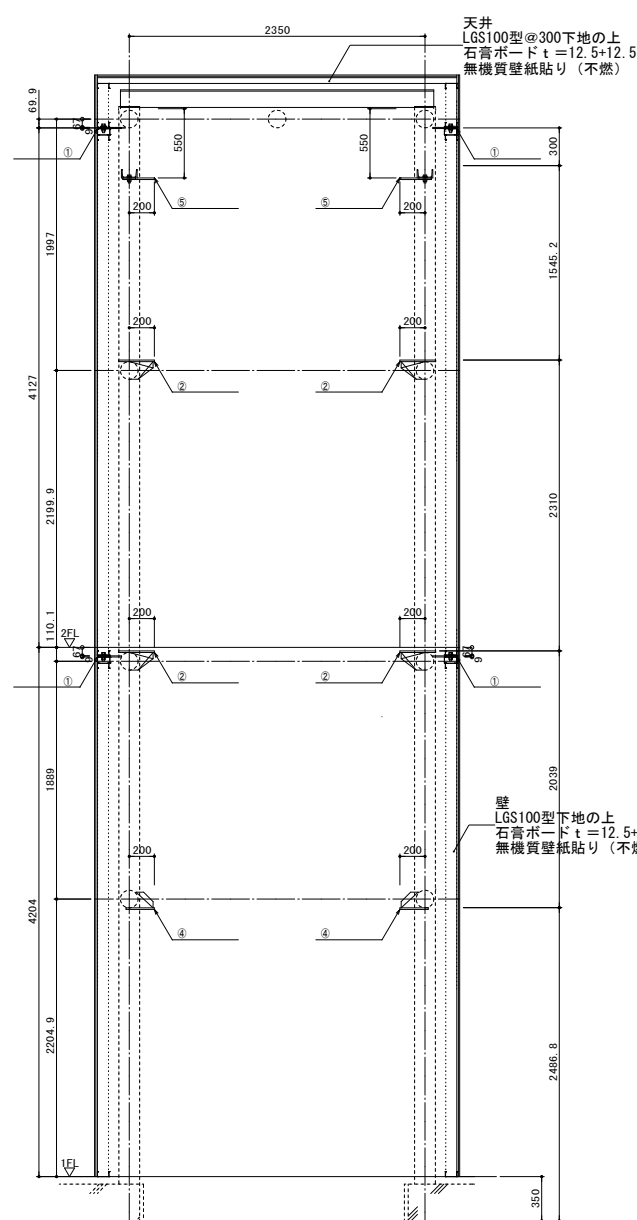


断面 BB

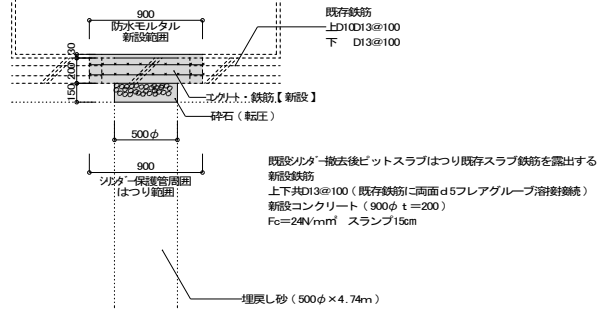



断面 CC







各図共通事項 : EVメーカーの新設部材を示す

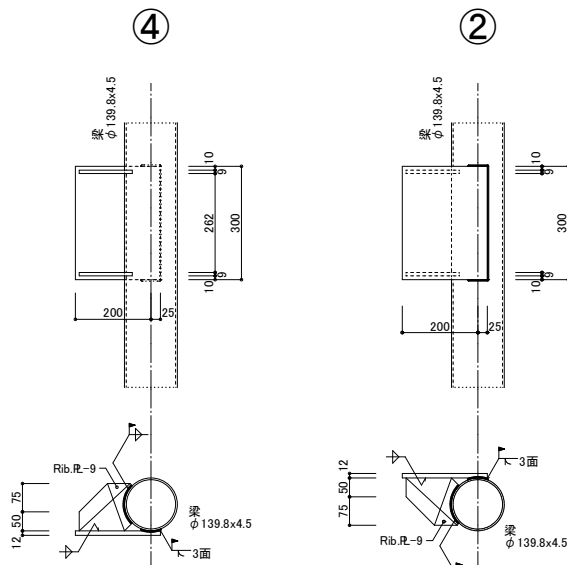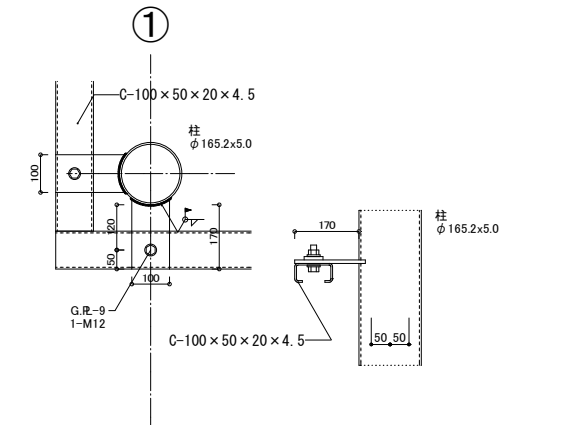


EV1号機 鉄骨取合い図 S=1/10

- 特記事項
1. 鋼材・プレート材質はSS400とする。
 2. H.T.BはF10T又はS10Tとする。

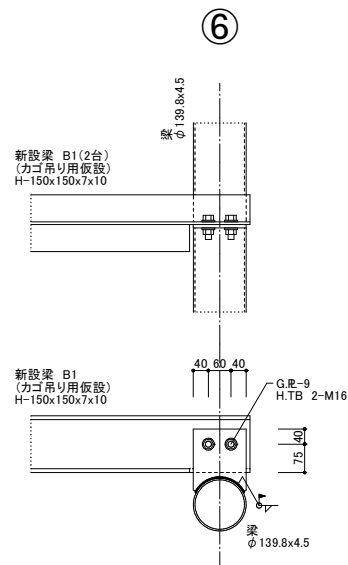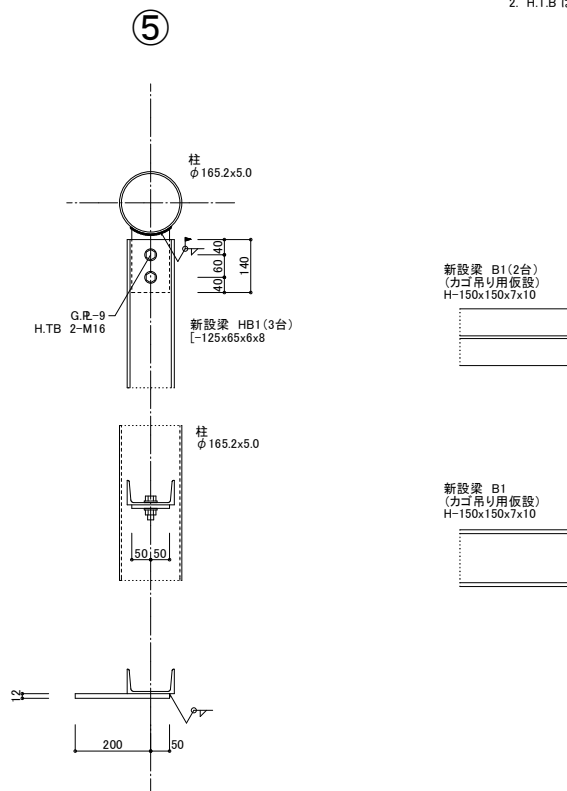








 : 撤去部を示す

かご仕様


出入口乗場仕様



既存図



新設区

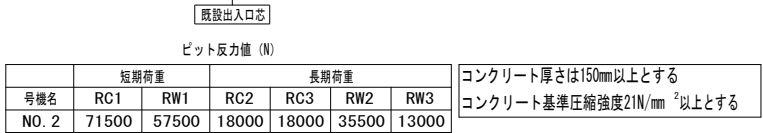


Technical drawing of a cross-section of a vehicle body, showing dimensions and labels. The drawing includes a curved upper section and a flat lower section. Key dimensions include a 129° angle, a 366.7 mm length, a 70 mm height, a 170 mm width, and a 1040 mm opening width. Labels include 'NO. 2', 'ピット部' (Pit section), and '開口幅' (Opening width).

ガイドレール 部分荷重 (N)	かご側		ウェート側	
	P X	P Y	P X	P Y
NO. 2	3900	2300	5950	3000

注) 上記荷重により柱及びはりのたわみは
5mm以下になるよう部材を設計下さい

地震時建物に掛る荷重

国土交通大臣認定仕様 特定防火設備 認定番号：CAS-0216
遮煙性能を有する 鋼製引き戸

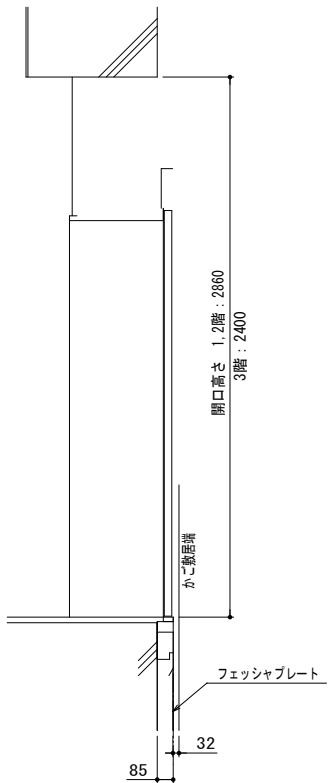

1390 1390 870 開口幅 1040 870

520 520

出入口

No. 2

開口高さ 1.2階 : 2860
3階 : 2400

ELV 停止レベル

Technical drawing of a rectangular structure. The drawing shows a rectangle with a vertical line on the right side. A dimension line indicates a height of 2,660. A note next to the dimension line reads: 開口高さ 1.2階 : 2660. There are also some diagonal lines at the top right corner of the rectangle.

